Ehitatavale tänavavalgustusvõrgule võtta toide AS Stik-Elekter poolt projekteeritud tänavavalgustusvõrgust (Töö nr 96121). Ehitustööd planeerida võimalusel paralleelselt.

ETTEVAATUST! Ristumine gaasitrassiga

ETTEVAATUST! Ristumine sidetrassiga

ETTEVAATUST! Ristumine sidetrassiga

ETTEVAATUST! Ristumine KP kaabliga

ETTEVAATUST! Ristumine sidetrassiga

ETTEVAATUST! Ristumine sidetrassiga

Ehitatavale tänavavalgustusvõrgule paigaldada maakaabel AXPK4G35 kaitsetorusse d75/750N (puurimisel 1250N).
Trass: 200m
Kaabel: 224m

224:2:16
224:2:17
224:2:18
224:2:19
224:2:20
224:2:21
224:2:22
224:2:23
189:2:7

Kooli tee
Tüki küla
Ilmatsalu alevik
Ilmatsalu–Rõhu tee
Kooli tee T1
Kooli tee T2
Kooli tee T3
Kooli tee T4
Kooli tee T5
Kooli tee T6
Aasa tee T1
Aasa tee 2
Jõeplatsi
Valgustuspost
Valgustusmast
Jalgrattatee
Jalgtee
Kõnnitee
Kõrghaljastus
Madalhaljastus
Puu
Võsa
Kraav
Piirdeaed
Võrkaed
Müürpiire
Elektrikilp
Kaitsetoru
Kaitsetoru 2
Kaitsetoru 3
Kaitsetoru 4
Kaitsetoru 5
Kaitsetoru 6
Kaitsetoru 7
Kaitsetoru 8
Kaitsetoru 9
Kaitsetoru 10
Kaitsetoru 11
Kaitsetoru 12
Kaitsetoru 13
Kaitsetoru 14
Kaitsetoru 15
Kaitsetoru 16
Kaitsetoru 17
Kaitsetoru 18
Kaitsetoru 19
Kaitsetoru 20
Kaitsetoru 21
Kaitsetoru 22
Kaitsetoru 23
Kaitsetoru 24
Kaitsetoru 25
Kaitsetoru 26
Kaitsetoru 27
Kaitsetoru 28
Kaitsetoru 29
Kaitsetoru 30
Kaitsetoru 31
Kaitsetoru 32
Kaitsetoru 33
Kaitsetoru 34
Kaitsetoru 35
Kaitsetoru 36
Kaitsetoru 37
Kaitsetoru 38
Kaitsetoru 39
Kaitsetoru 40
Kaitsetoru 41
Kaitsetoru 42
Kaitsetoru 43
Kaitsetoru 44
Kaitsetoru 45
Kaitsetoru 46
Kaitsetoru 47
Kaitsetoru 48
Kaitsetoru 49
Kaitsetoru 50
Kaitsetoru 51
Kaitsetoru 52
Kaitsetoru 53
Kaitsetoru 54
Kaitsetoru 55
Kaitsetoru 56
Kaitsetoru 57
Kaitsetoru 58
Kaitsetoru 59
Kaitsetoru 60
Kaitsetoru 61
Kaitsetoru 62
Kaitsetoru 63
Kaitsetoru 64
Kaitsetoru 65
Kaitsetoru 66
Kaitsetoru 67
Kaitsetoru 68
Kaitsetoru 69
Kaitsetoru 70
Kaitsetoru 71
Kaitsetoru 72
Kaitsetoru 73
Kaitsetoru 74
Kaitsetoru 75
Kaitsetoru 76
Kaitsetoru 77
Kaitsetoru 78
Kaitsetoru 79
Kaitsetoru 80
Kaitsetoru 81
Kaitsetoru 82
Kaitsetoru 83
Kaitsetoru 84
Kaitsetoru 85
Kaitsetoru 86
Kaitsetoru 87
Kaitsetoru 88
Kaitsetoru 89
Kaitsetoru 90
Kaitsetoru 91
Kaitsetoru 92
Kaitsetoru 93
Kaitsetoru 94
Kaitsetoru 95
Kaitsetoru 96
Kaitsetoru 97
Kaitsetoru 98
Kaitsetoru 99
Kaitsetoru 100

x= 6474650
y= 649850
x= 6474600
y= 649800
x= 6474550
y= 649850

Tingmärgid:

- AS Stik Elekter poolt projekteeritud võrk (Töö nr 96121)
- Taastatav haljastus.
- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud metallpost
- Projekteeritud maakaabel AXPK 4G35, kaitsetorus 750N/D75
- Projekteeritud maakaabel AXPK 4G35 kinnisel meetodil. Kaitsetoru 1250N
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev keskküttetrass
- Olemasolev madalpinge kaabel
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Taastamine

KATETE TAASTAMINE
HALJASALAL
KAEVIKU VARISEMISNURK 1:1

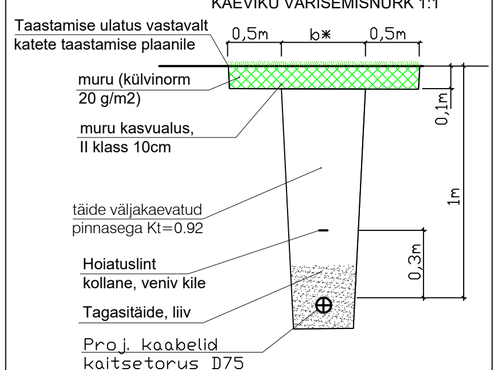

Märkused:

1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08.2015. a määrusest nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ning Tartu linnavalitsuse määrusest nr 1 "Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord".
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
5. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5–7,0).
6. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendusteguriga 0,98.
7. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele.
8. **Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 1m ja ristumistel minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõiduja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.**
9. **Mastide jalandid paigaldada max 1m sügavusele.**

ELKERRMT
www.elker.ee
Turu tn 34b, Tartu
tel: +372 50 363 11
e-mail: elker@elker.ee

Geodeetiline alusplaan					
Kooli tee, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartu maakond					
Töö nr.	GA78	Mõõdistusaeg:	23.05.2024		
Koostaja:	Kristi Ilves	23.05.2024	Lehti	1	
Kontrollis:	Jalmar Häelme		Leht	1	
Koordinaadid L-Est97 süsteemis		Kõrgused EH2000 süsteemis		Mõõtkava 1:500	

Mõõtkava:	Staadium:	Eriala:	Objekti aadress:
1:500	TP	EL	Kooli tee, Ilmatsalu alevik, Tartu maakond

ELCAD:

Joonise nimetus: Asendiplaan leht 1

Töö nimetus: Kooli tee kergliiklustee valgustus

ELTAM ELEKTER
OÜ ELTAM,Mammaste,Põlva63309
Tel.079 93 012 reg.10533430
EL10533430–0001 16.09.2002

Töö number:	Joonise number:	Jooniste nr (arv):	Koostas:	Kuupäev:
00806–24	EL–1		Mattias Herzmann	01.07.2024
			Kontrollis: Marko Liblik	