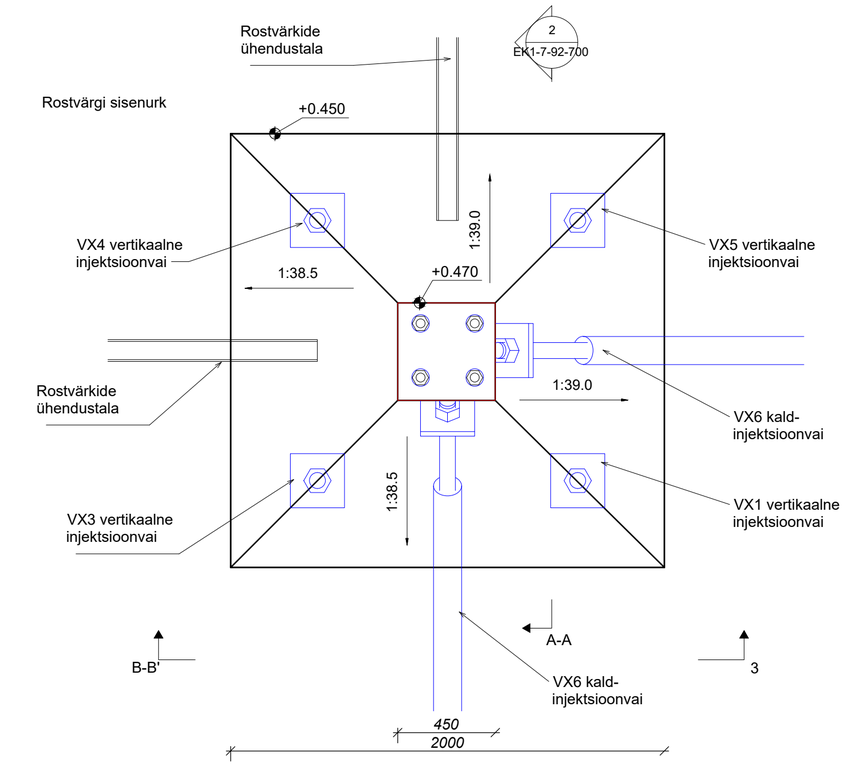

1 Pealtvaade
1 : 20

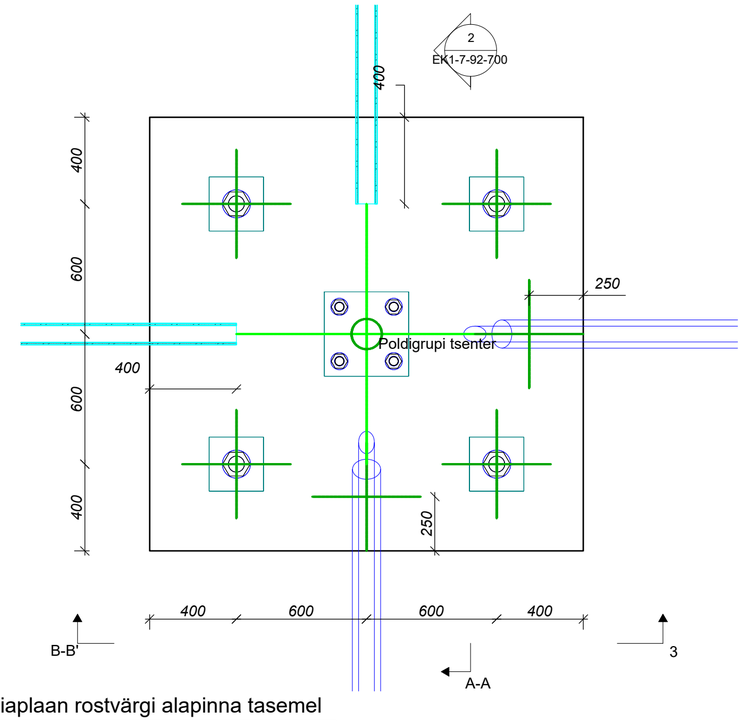

2 Vaiaplaan rostvärgi alapinna tasemel
1 : 20

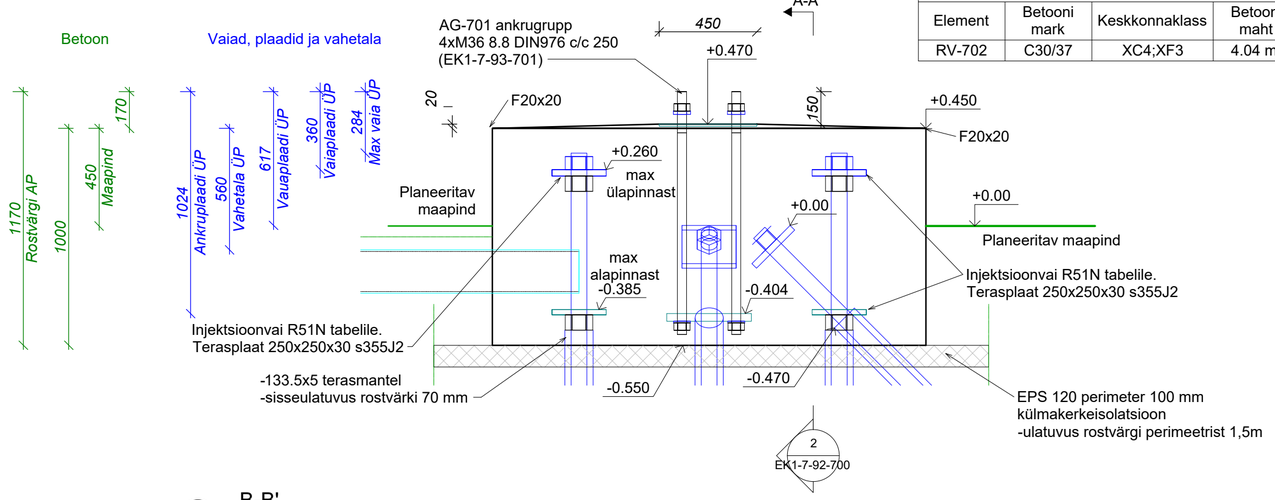

3 B-B'
1 : 20

Betooni spetsifikatsioon RV-702

Element	Betooni mark	Keskkonnaklass	Betooni maht
RV-702	C30/37	XC4;XF3	4.04 m³

MÄRKUSED

1. Betoon C30/37 XC-4;XF-3
2. Tolerantsiklass 1. /EVS-EN 13670:2010 /EVS-EN 1090-1:2009
3. Pinnaviimistlus vormipind MUO B vastavalt BÜ4 (Raketisepind, kvaliteediklass E
4. Nurgad faasida 20x20 mm
5. Sarruse kaitsekiht
   - Alapinnas: 40+10=50mm (minimaalne kaitsekiht+lubatud hälve)
6. Sarrusterase painutamine, lõikamine vastavalt standardile EVS-EN 13670
7. Sarrusteras B500B (A500HW) /EN 10080:2006
8. Teraselementide keskkonnaklass C3 (EN ISO 1461)
9. Küljed ja ülapind: 30+10=40mm
10. Maandusühendused vaadata vastalt maanduse joonistele

VUNDAMENDI TOLERANTSID:

Paigaldustolerantsid vastavalt EVS-EN 13670:2010. 1 tolerantsiklass (normaaltole
1. Vundamentide plaani tasandiline hälve ±15 mm
2. Vundamentide gabariitide hälve ±25 mm
3. Püsttasandiline hälve masti jalgade alustele vundamentidele ±20 mm

ANKRUPOLTIDE PAIGALDUSTOLERANTSID:

1. Ankrugruppide hälve mõõdu E suhtes ±10 mm
2. Ankrupoltide hälve ankrugrupi siseselt ±2 mm

VAIADE PAIGALDUSTOLERANTSID:

1. Plaani tasandis hälve ±100 mm
2. Vertikaalsuunaline hälve ±30 mm

SEONDUVAD JOONISED

1. Joonist vaadata koos vastava 110 kV ankrumasti mastitüübi rostvärgi kujujoonis
2. Rostvärkide vahetalad EK1-7-93-704
3. Vaiade ja tarielementide spetsifikatsioon vastavalt masti vundamendi tabelile

elering ÕHENDAME ENERGIAD | enersense

Projekteeris/Kuupäev: J.Piir/11.10.2024
Kontrollis/kuupäev:
Objekt: L086 üksikute mastide vahetus
Kooskõlastas:
Joonise nimi: RV-701 rostvärgi kujujoonis
Joonestas:
Projekti number: KPL2310K1 | Staadium: TP | Joonise number: EK1-7-92-701 | Muudatus | Leht: 1 | Lehti: 1
Mõõtkava: 1:20 | Formaat: A2