



PP1; M 1:250

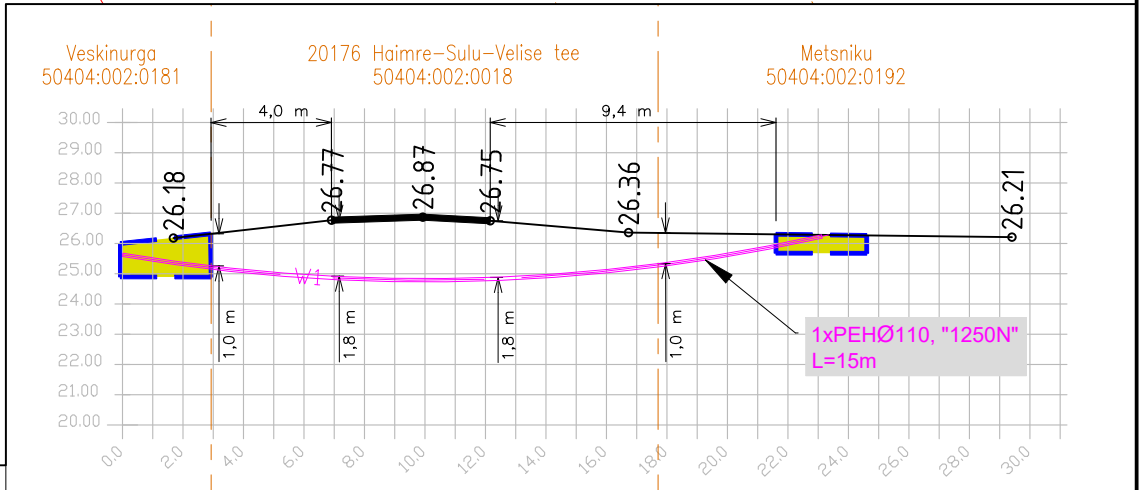

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 481111.
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC2787-1 ja LC2787-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m, riigitee maal vastavalt profiilile PP1.
4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
5. Taastada katted.
6. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Veskinurga kinnistu elektriliitumine, Veski küla, Märjamaa vald, Raplamaa	Tellijä:	Elektrilevi OÜ				
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan	Joonise nr:	LC2787-1				
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel	07.02.2025	Möötkava	M 1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	L. Saamel		Staadium	TP	1	1