


TINGMÄRGID
 Olemasolev kinnistupiir



MÄRKUSED:
 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP5962.
 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geolus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G446;
 kuup.: 10.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
 3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
 (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-05 ja EL-07).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Möötkava 1:8000 / -	Leht 1/8
Stadium Tööprojekt	Koostas H. Turja	Töö nimetus Kõue 35-10 PAJ ja Habaja 10kV liidri rekonstrueerimine	Muudatus		Kuupäev
Kontrollis H. Turja	Proj. kood IP5962	Address: Kose vald, Harju maakond			
Töö nr. 23_3619	Kuupäev 10.01.2024				
		23_3621_TP_EL-01_ASEND_240110_HT_IP5962			

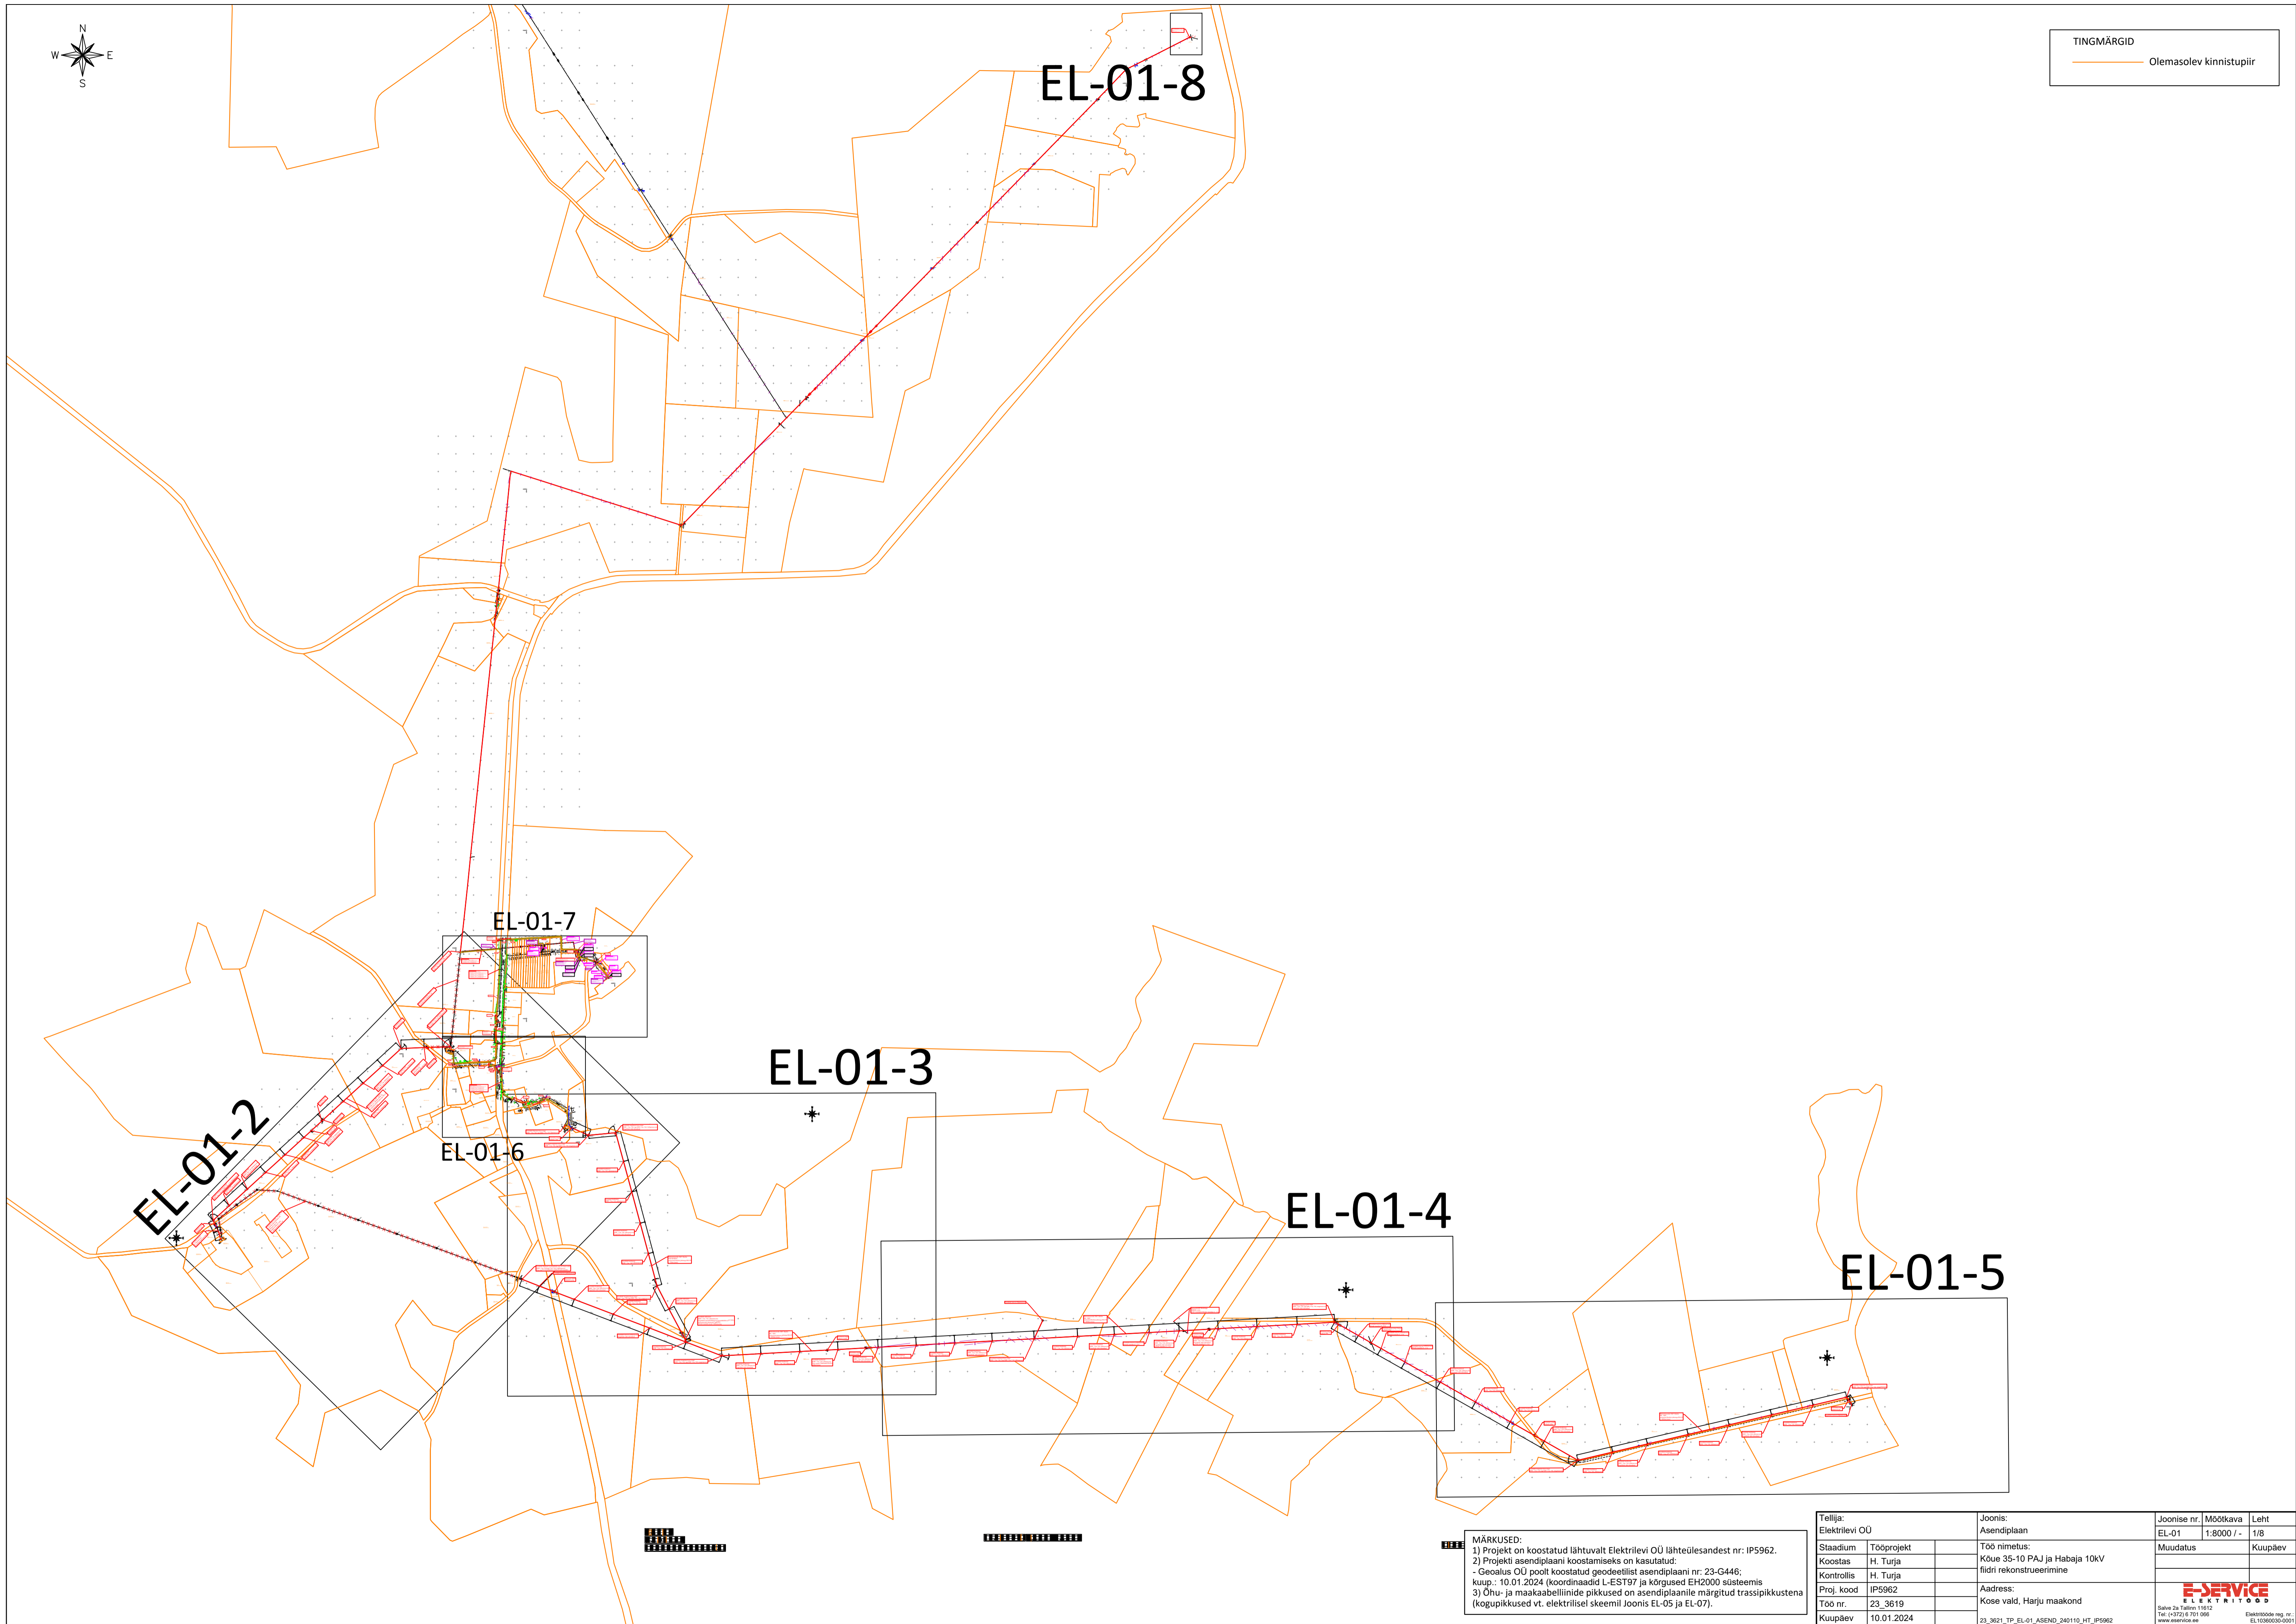