68.37

M89H20A

Rajada uus mast
KREO 11m, klass 3
Paigaldada riiglid

68.37

Püstmäe
57001:001:0161

Nurgamast M89H21 asendada
KREO 11m, klass 4 + 2x tugi 12m
klass 3
Vajadusel paigaldada riiglid

M89H21

84.12

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M89H17-M89H33
L = 1416m

Mastile M89H22 paigaldada
sädevahemikud

M89H22

Muraka
57001:001:0163

102.50

Õhuliini rippe joonis 10

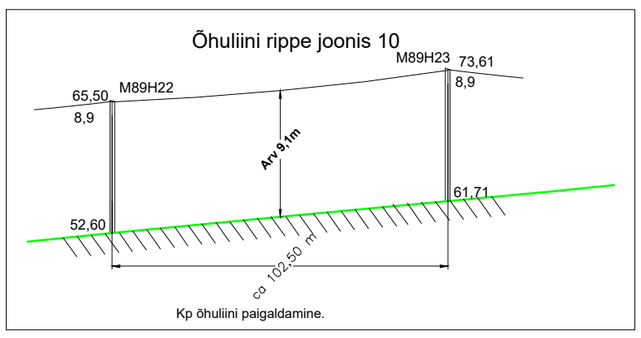

Kp õhuliini paigaldamine.

Mastil M89H23
kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav
maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.

M89H23

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 07.01.2026 Töö nr: 25-94 Joonise nr: 024 Mõõtkava: M1:500 A2
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 024	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	