

NB! Ristumine дренаaziga, kanalisatsioonitrassiga, 10 kV maakaabliga ning side maakaabliga!

15904:001:0031
Lillepärdi

Kinnine läbindamine (D110, 1250N, L=28 m), teekattest min 1,5 sügavusel.
19123 Nurme-Papsaare tee km 5,43

Projekteeritud liitumiskilp LK232007. Tarbija kaabli kaitsetoru D50, 450N, L=2/4 m. Liitumiskilbile paigaldada markeritulp. Kilp paigaldada esiküljega Toominga kinnistu sissesõidutee poole.

Puurimiskaevik nõlva alumisest loonest min 1,0 m!

Maakaabel (MPL432197) AXPK 4G120 mm² (L=68/82 m). M5 - LK232007. Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus - kinnisel läbindamisel D110, 1250N, L=28 m, - ülejäänud trassi osas D110, 450N, L=40 m, 1,0 m sügavusel.

min 1,0 m


15904:001:0004
Pärnpuu

15904:001:0091
19123 Nurme-Papsaare tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev surve kanalisatsioonitrass
- Olemasolev дренаaz
- Olemasolev side maakaabellin
- Olemasolev 10 kV maakaabellin
- Olemasolev 0,4 kV õhulin
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 450N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevöönd
- Ehituskeelu ala

Märkus. Liitumiskilbi tegelik suurus on tähistatud sinise ristkülikuga tingmärgi sees

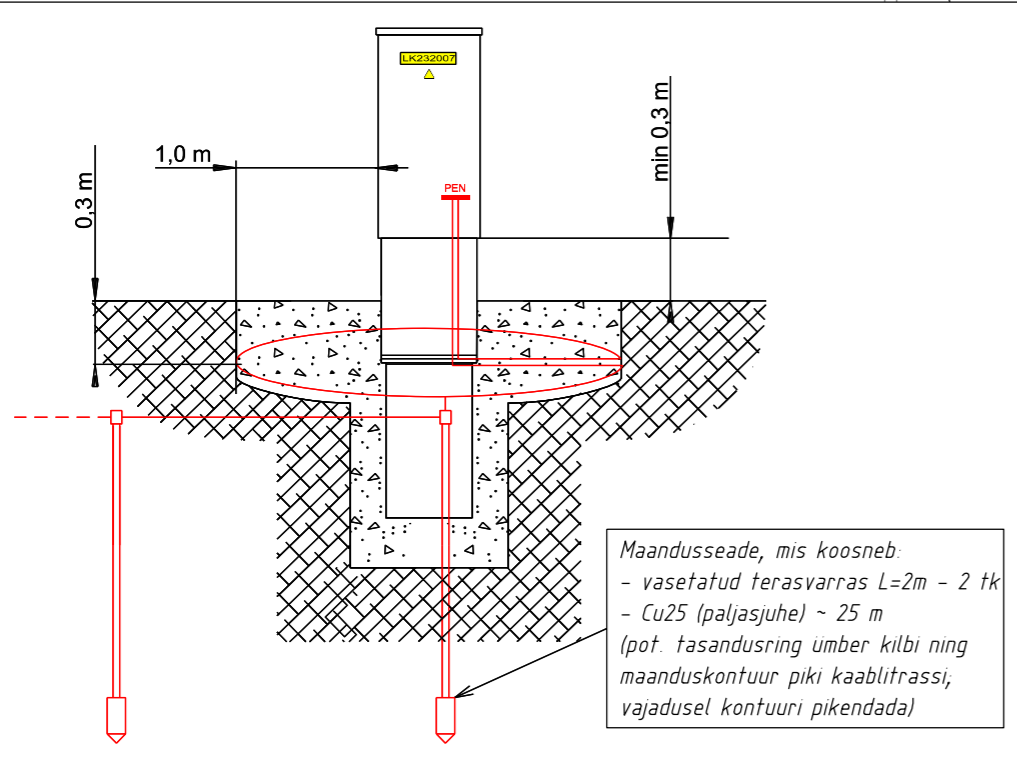

Maandusseade, mis koosneb:
- vasetatud terasvarras L=2m - 2 tk
- Cu25 (paljasjuhe) ~ 25 m
(pot. tasandusring ümber kilbi ning maanduskontuur piki kaablitrassi, vajadusel kontuuri pikendada)

Tellijä:		Address: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 01.10.24
Töö nimetus:	Toominga kinnistu elektrivarustuse tööprojekt Lemmetsa k., Pärnu linn, Pärnu maakond LC2430	Reg nr: 11445550	Töö nr: LC2430
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Joon nr: 001
		Projekteerija: Tarmo Laur	Mõõtkaava: 1:500 (A3)