


## 25239 Pindi - Verijärve tee km 11,28

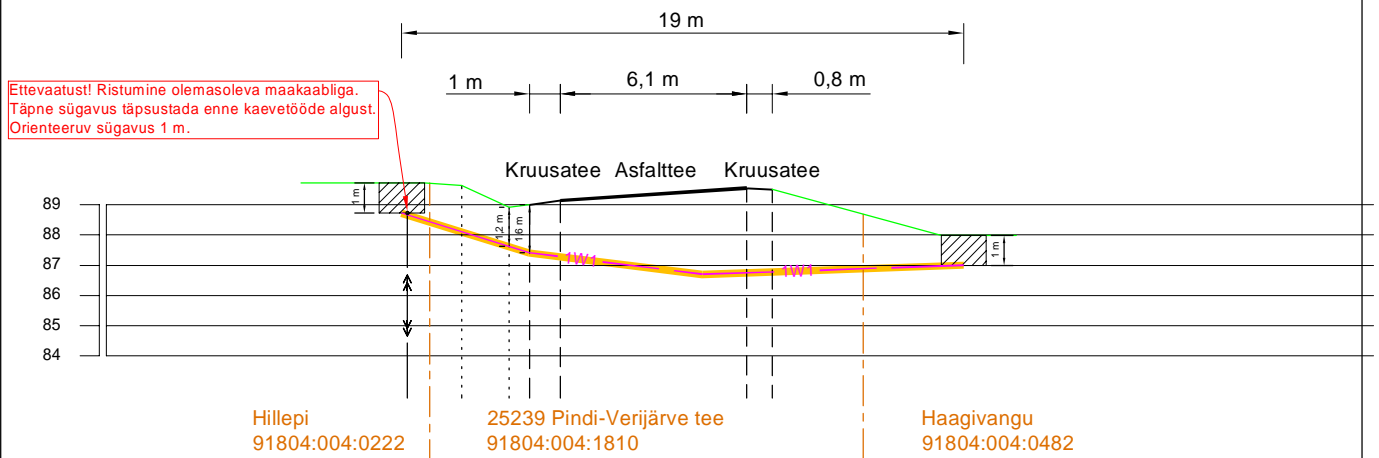


### Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

Hillepi  
91804:004:0222

25239 Pindi-Verijärve tee  
91804:004:1810

Haagivangu  
91804:004:0482

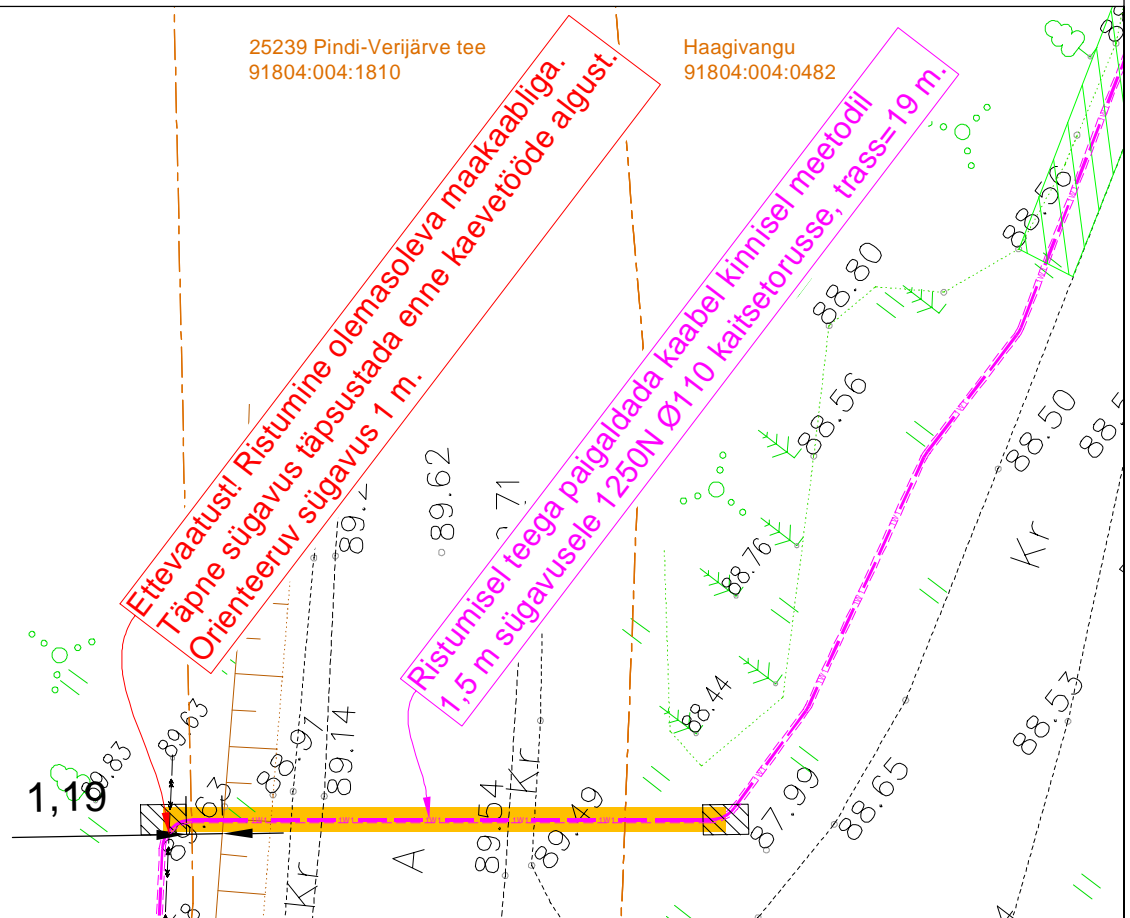

Projekt						Tellija		
Annabelli kinnistu elektriliitumine. Palometsa küla, Võru vald, Võru maakond						Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis		Ristmäväl			Joonise nr		
						LC3479_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Raido Rebane	18.03.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250		
	Kontrollis	Kunnar Kangro	18.03.2025	+372 5304 5971	Staadium	Tööprojekt		
	Projekti juht				Keel	Leht	Lehti	
					EST	1	1	