


Tüüpristlõige 6

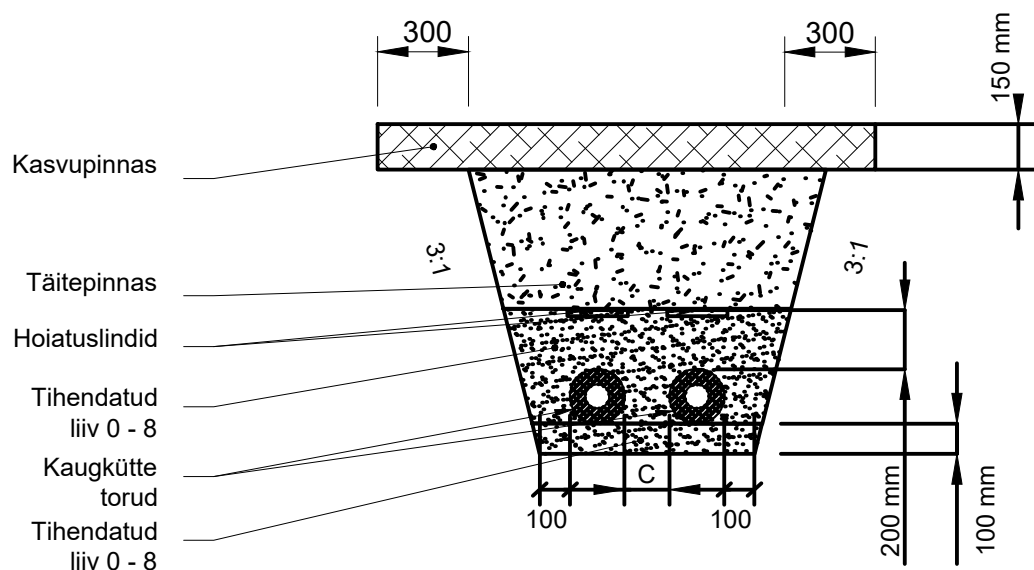

KASVUPINNAS

15 c

TÄITEPINNAS (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp)

vastavalt profiilile

TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)

DN + 20 cm

TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)

10 cm

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

Dvāļiskest, mm	Torude vahekaugus C, mm
90 - 225	150
250 - 560	250
630 - 1400	300



TEL003100

Adven Eesti AS

Staadium

Kambri K4 rekonstrueerimine, Aseri Kaugküttetorustik

1092-1

TP

SVV

Katendite taastamise plaan

Katendite taastamise tüüpristlõiked 1

4-12

☐ /allkirjastatud digitaalselt/

	/allkirjastatud digitaalselt/
--	-------------------------------

/allkirjastatud digitaalselt/

1:25

30.01.2024

Faili nimi: 1092_TP_SVV.dwg