
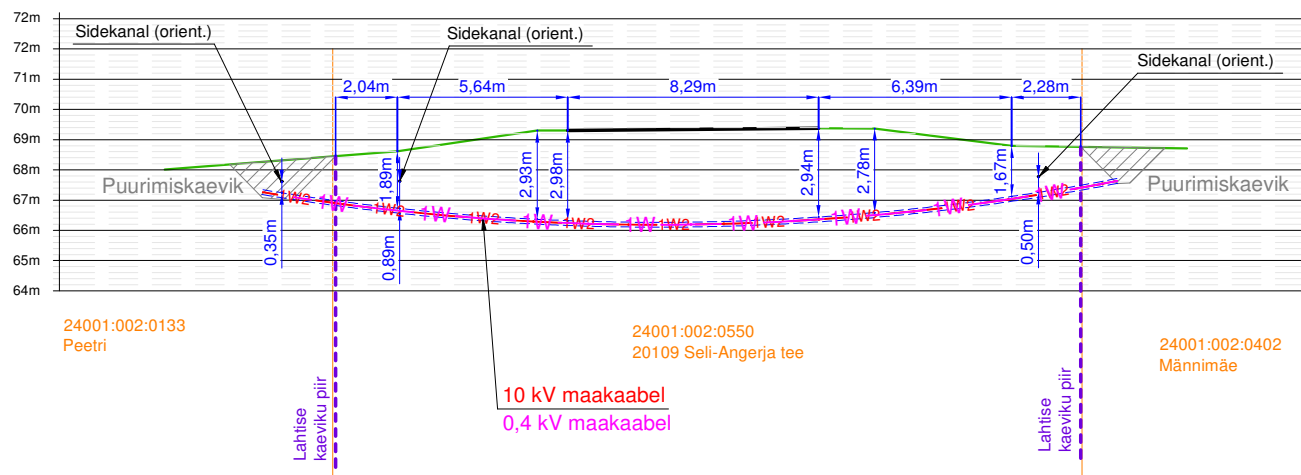


# 10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109 (Seli-Angerja tee, km 2)

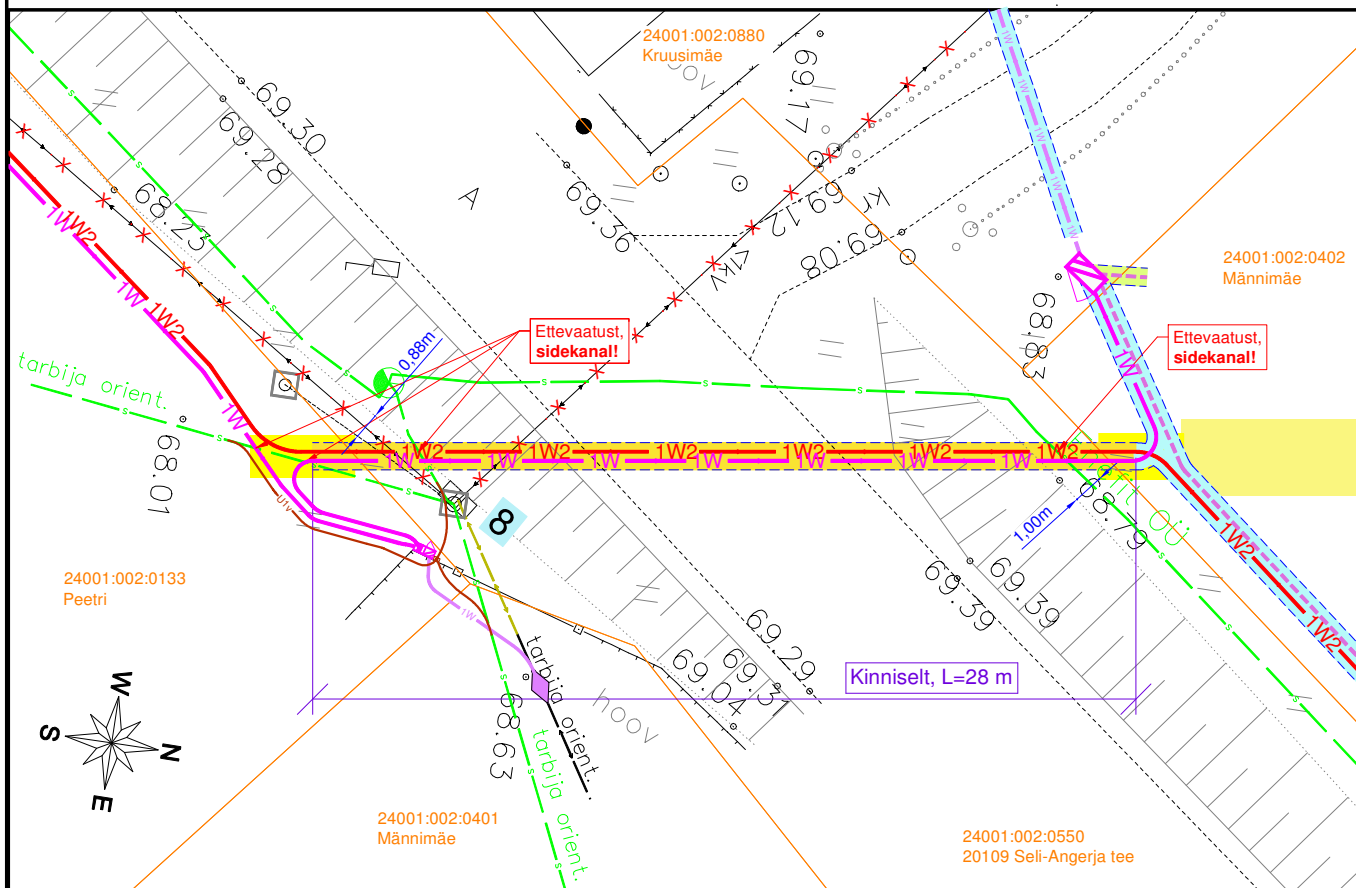

## Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=28 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:				Tellija:					
Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa				Elektrilevi OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109				IP6149-K2-5					
<div><div>DRAFTIT</div><div><div>DRAFTIT OÜ</div><div>Reg. kood: 14231335</div><div>Ilmatsalu 3, 50412 Tartu</div><div>info@draftit.ee</div></div></div>		Projekteeris	Aro Kivisild	Möötkava			1:250	Leht	Lehti
		Kontrollis	Mikk Reiter						
					Staadium	Tööprojekt	1	1	