


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tömmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tömmits
- Olemasolev masti tugi


Märkus:  
 - Geoolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.  
 - Teiste kommunikatsioonidega rõõpkülgmisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid!  
**- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!**  
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korragastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitädetav pinna tihendata.

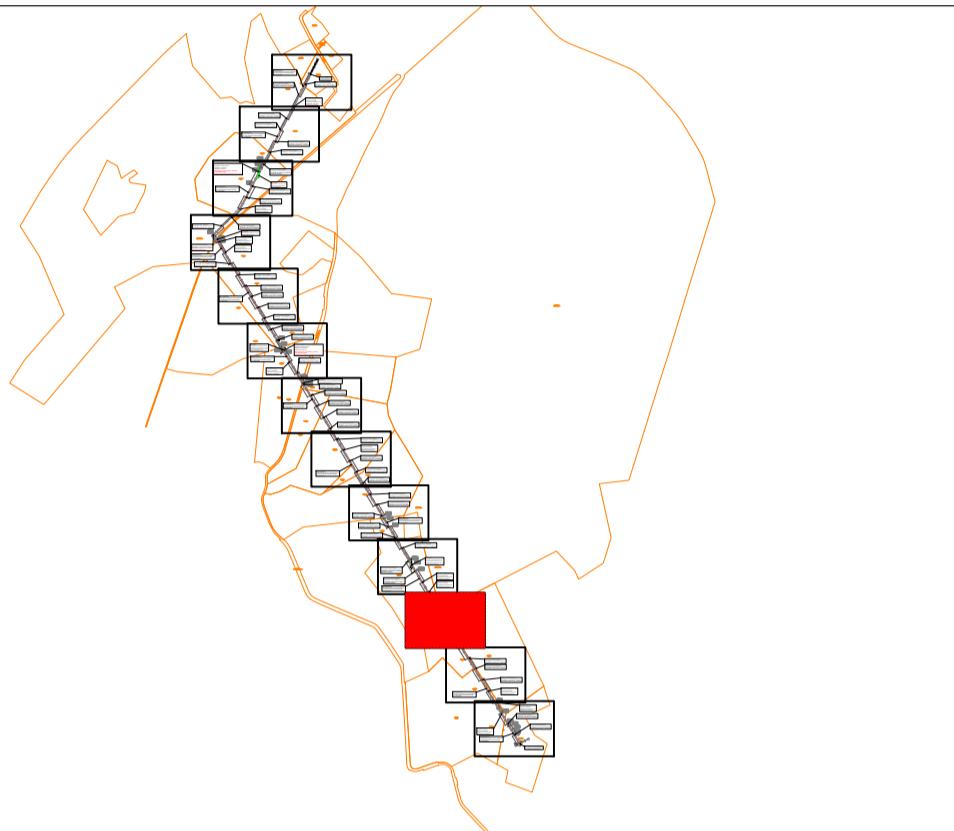

50403:002:0003 Ransipajo

50403:002:0870 Lentsu

50401:001:0691 Vitsa



Mast M76 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid.

Ol. olev mast M77 asendada puitmastiga - 11m, III klass, tanolith. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TASUJA:MRJ fiider:  
 Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)  
 kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega  
 $3 \times L = 4043/4245\text{m}$ .

Ol. olev mast M80 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Mast M78 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid. **Taastada kaabliühendus.**

Mast M79 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid.

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn	Kuupäev:	11.02.2025
Töö nimetus:	TASUJA: MRJ liinilõigus mastide asendamine + BLL IP7448	Reg. nr.:	10112 11445550	Töö nr.:	02/02/7448	Joon nr.:	001 / LK11
E-mail:	sander.kotter@ enersense.com +372 5547 836	Tel nr.:		Möötkava:	1:500	Projekteeris:	Sander Kotter
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis:	Janar Kubbi				