

## Lähteülesanne nr. VT1395

### Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Z12N018 Vaiatu küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.

#### Projekti kood VT1395

#### Tööde lühikirjeldus

Projekt koostada vastavalt Tellija poolt antud juhendmaterjalile.

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik lähteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga.

Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trass, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad ning kliendiliinid vastavalt lähteülesande juhenditele ja lepingule.

Multitoru trass projekteerida võimalusel olemasolevatele mastidele (ELV või KOV) ja elektriliinide kaitsevööndisse.

Õhuliinidele projekteeritud lõpp-punktidest väljavad kliendiliinid projekteerida õhuliinina. Juhul, kui kliendi lõpp-punkti pole võimalik projekteerida õhuliinile (nt kaablivõrk), mis asub kinnistu piiril või vahetus läheduses, siis **kooskõlastatult Tellijaga** projekteerida kliendiliin maaliinina.

Projekti määrata, kuidas ühendatakse klienditabelis toodud kliendid.

Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projektis vajaminevad vajalikud load ja kooskõlastused. Maakasutuse seadustamine teostada kooskõlas tellimuse aluseks oleva töövõtulepinguga.

Maakasutus seadustada baasvõrgu kaevust kuni lõpp-punktideni täielikult ja kliendiliinide osas üldkasutatavatel maadel.


Seaduses ettenähtud juhtudel taotleda Tellija nimele projekteerimistingimused ja ehitisteatis- või luba.

Kõik muudatused võrreldes lähteülesande või juhendmaterjaliga kooskõlastada Elektrilevi OÜ poolse kontaktisikuga

FAT mitte projekteerida piiratud ligipääsuga kohta (aeda). Projekteerijal on voli täpsustada maastikku arvestades FAT asukohta.

### **Märkused ja töö iseärasused:**

Projekti koostades tuleb arvestada, et piirkonnas on planeeritud ka elektritööd (juhtmete asendamine ja mastide vahetus) ja enne projekti üleandmist sünkroniseerida projekt ja elektrivõrgu mahud vastava elektriprojektiga (IP4260)

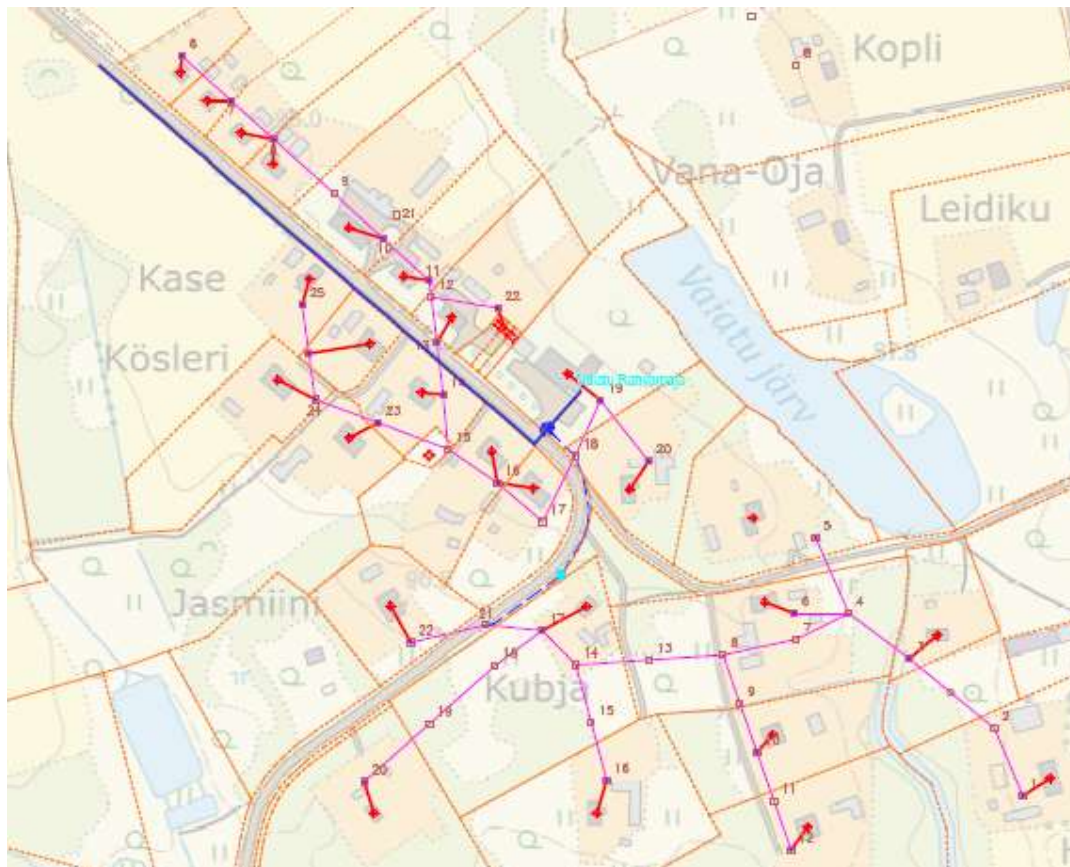

### **Baasvõrgu ühenduspunkt**

Projekteerida uus baasvõrgu ühenduskoht Vaiatu vallamaja ja Vaiatu – Tõikvere maantee juurde.

Toomas kallaste kommentaar 09.12.2020

Piiritlus- ja liitumispunkt rahvamaja harule uude kaevu paigaldatav uus muhv.

Täpsustus:

Alates uuest muhvist rahvamajja uus kaabel otsastada ol.oleva paneeliga.

### **Lähteülesande lisamaterjalid**

Asendiplaanid: Z12N018; Z12N018

Klienditabel: VT1395\_klienditabel

**Koostaja:** Mait Umalas

**Kuupäev:** 11.12.2020