

# Kaabel kinnisel meetodil


3 Jõhvi-Tartu-Valga tee alt

42002:001:0190


0,4 kV maakaabel 4x120  
kaablikaitsetorus 1250N Ø110

Liina  
42002:001:0489

Tiiu  
42002:001:0487

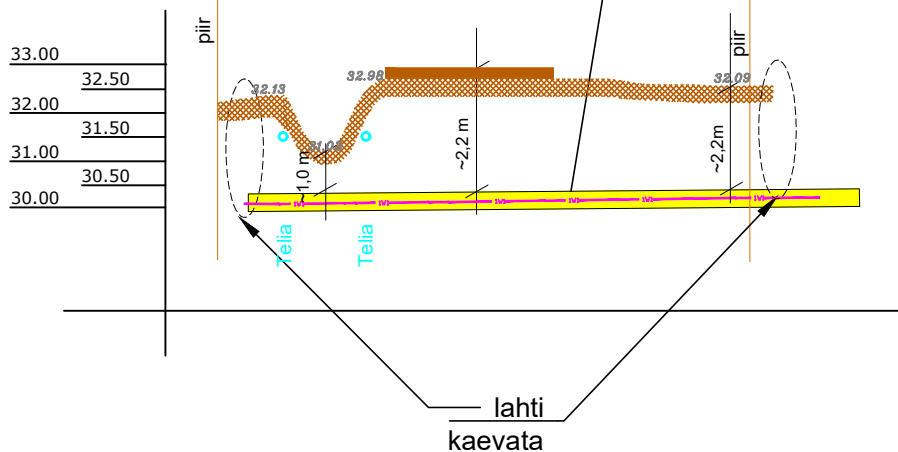


## PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

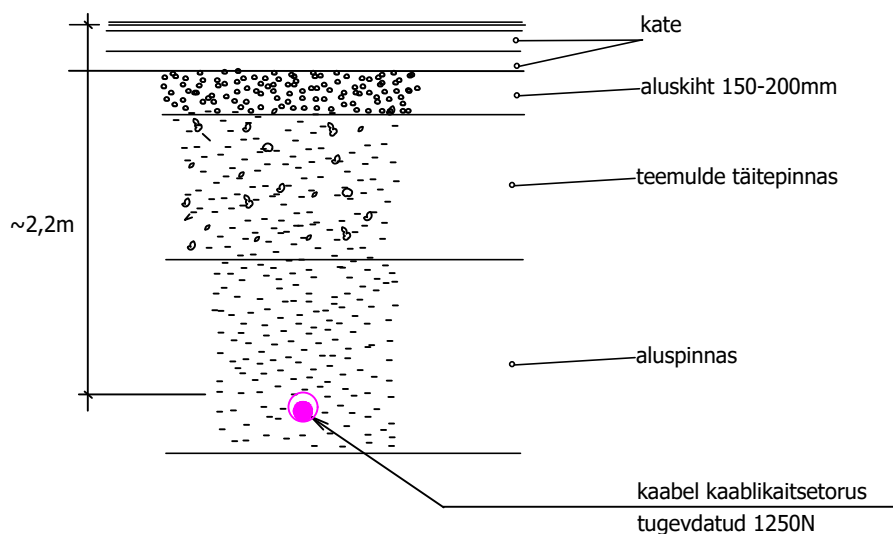

### MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G120 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 2,2 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt:				Suvila elektrivõrguga liitumine Tiiu kinnistu, Ninasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond				Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ							
Joonis:				Ristmევალი				Töö nr: LC0728							
								Joonise nr: EL-5-03							
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div> <div>CONNECTO</div>				Projekteeris		Irina Massejeva		11.03.2024		Möötkava: 1:500		Leht		Lehti	
				Kontrollis		Priit Mürsepp									
												Stadium: Tööprojekt		1	