
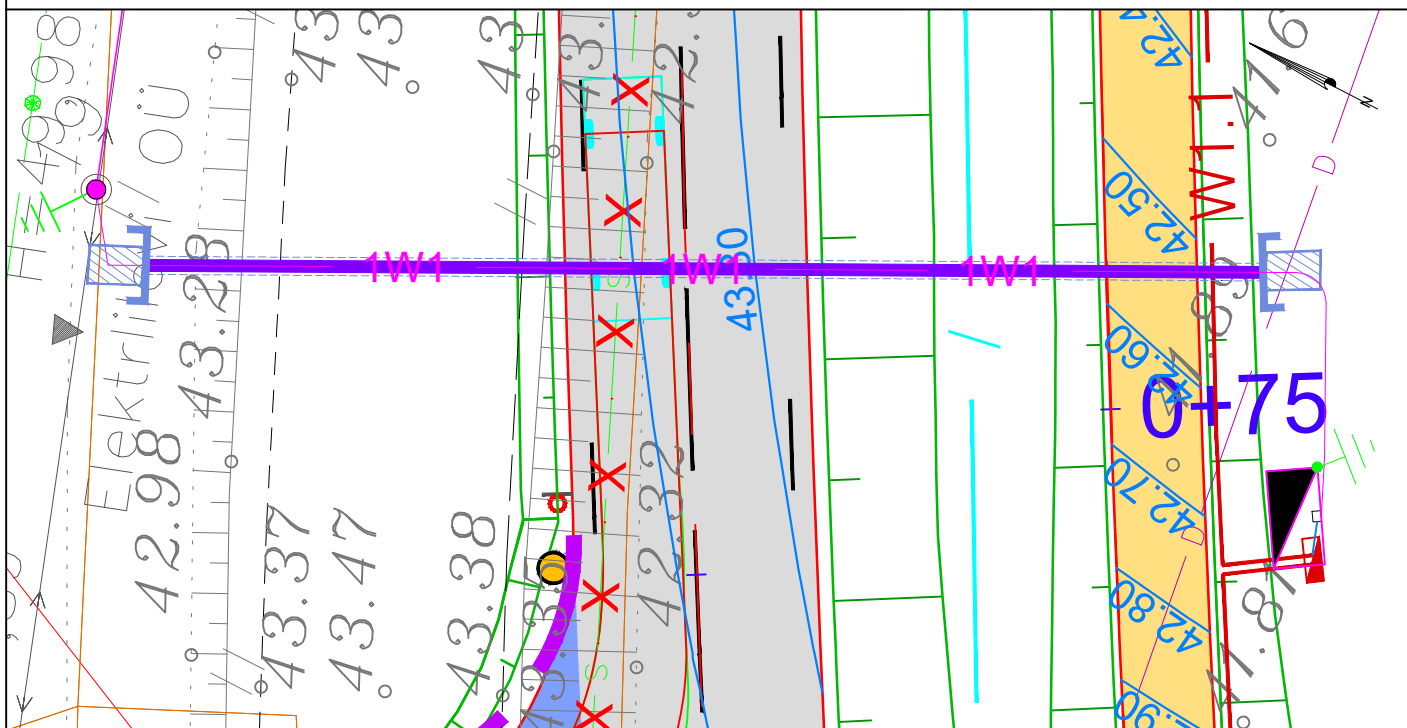



0,4 kV maakaabi ristumine sidetrassiga

— 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
 — Katastriüksuse piir

Märkused:

1. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!
Enne kaevamist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud sügavuste täpsustamiseks!

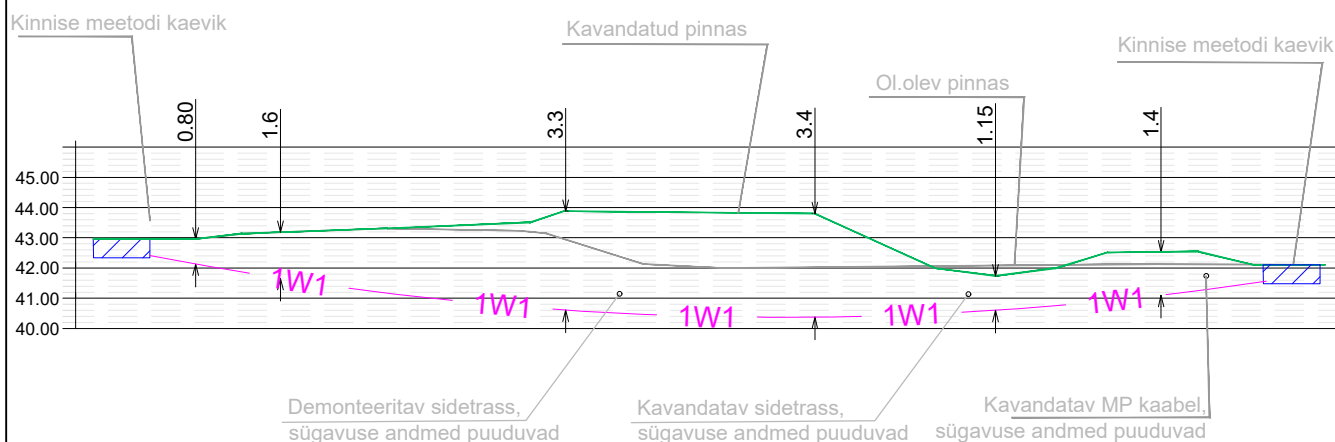

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ			Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 19.09.2024
Töö nimetus: Elektriliitumine madalpingel, 11342 Saku-Tõdva tee T-11342 TV KM 4,7 Kajamaa küla Saku vald Harju maakond. LC1516. Tööprojekt.			MTR: TEL002388	Töö nr: 24-95	
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 002		
Joonise nimetus: Ristmევალი		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A4		
		E-mail: jaanus@stromtec.ee			
		Projekteerija: Merlyn Randla			
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			