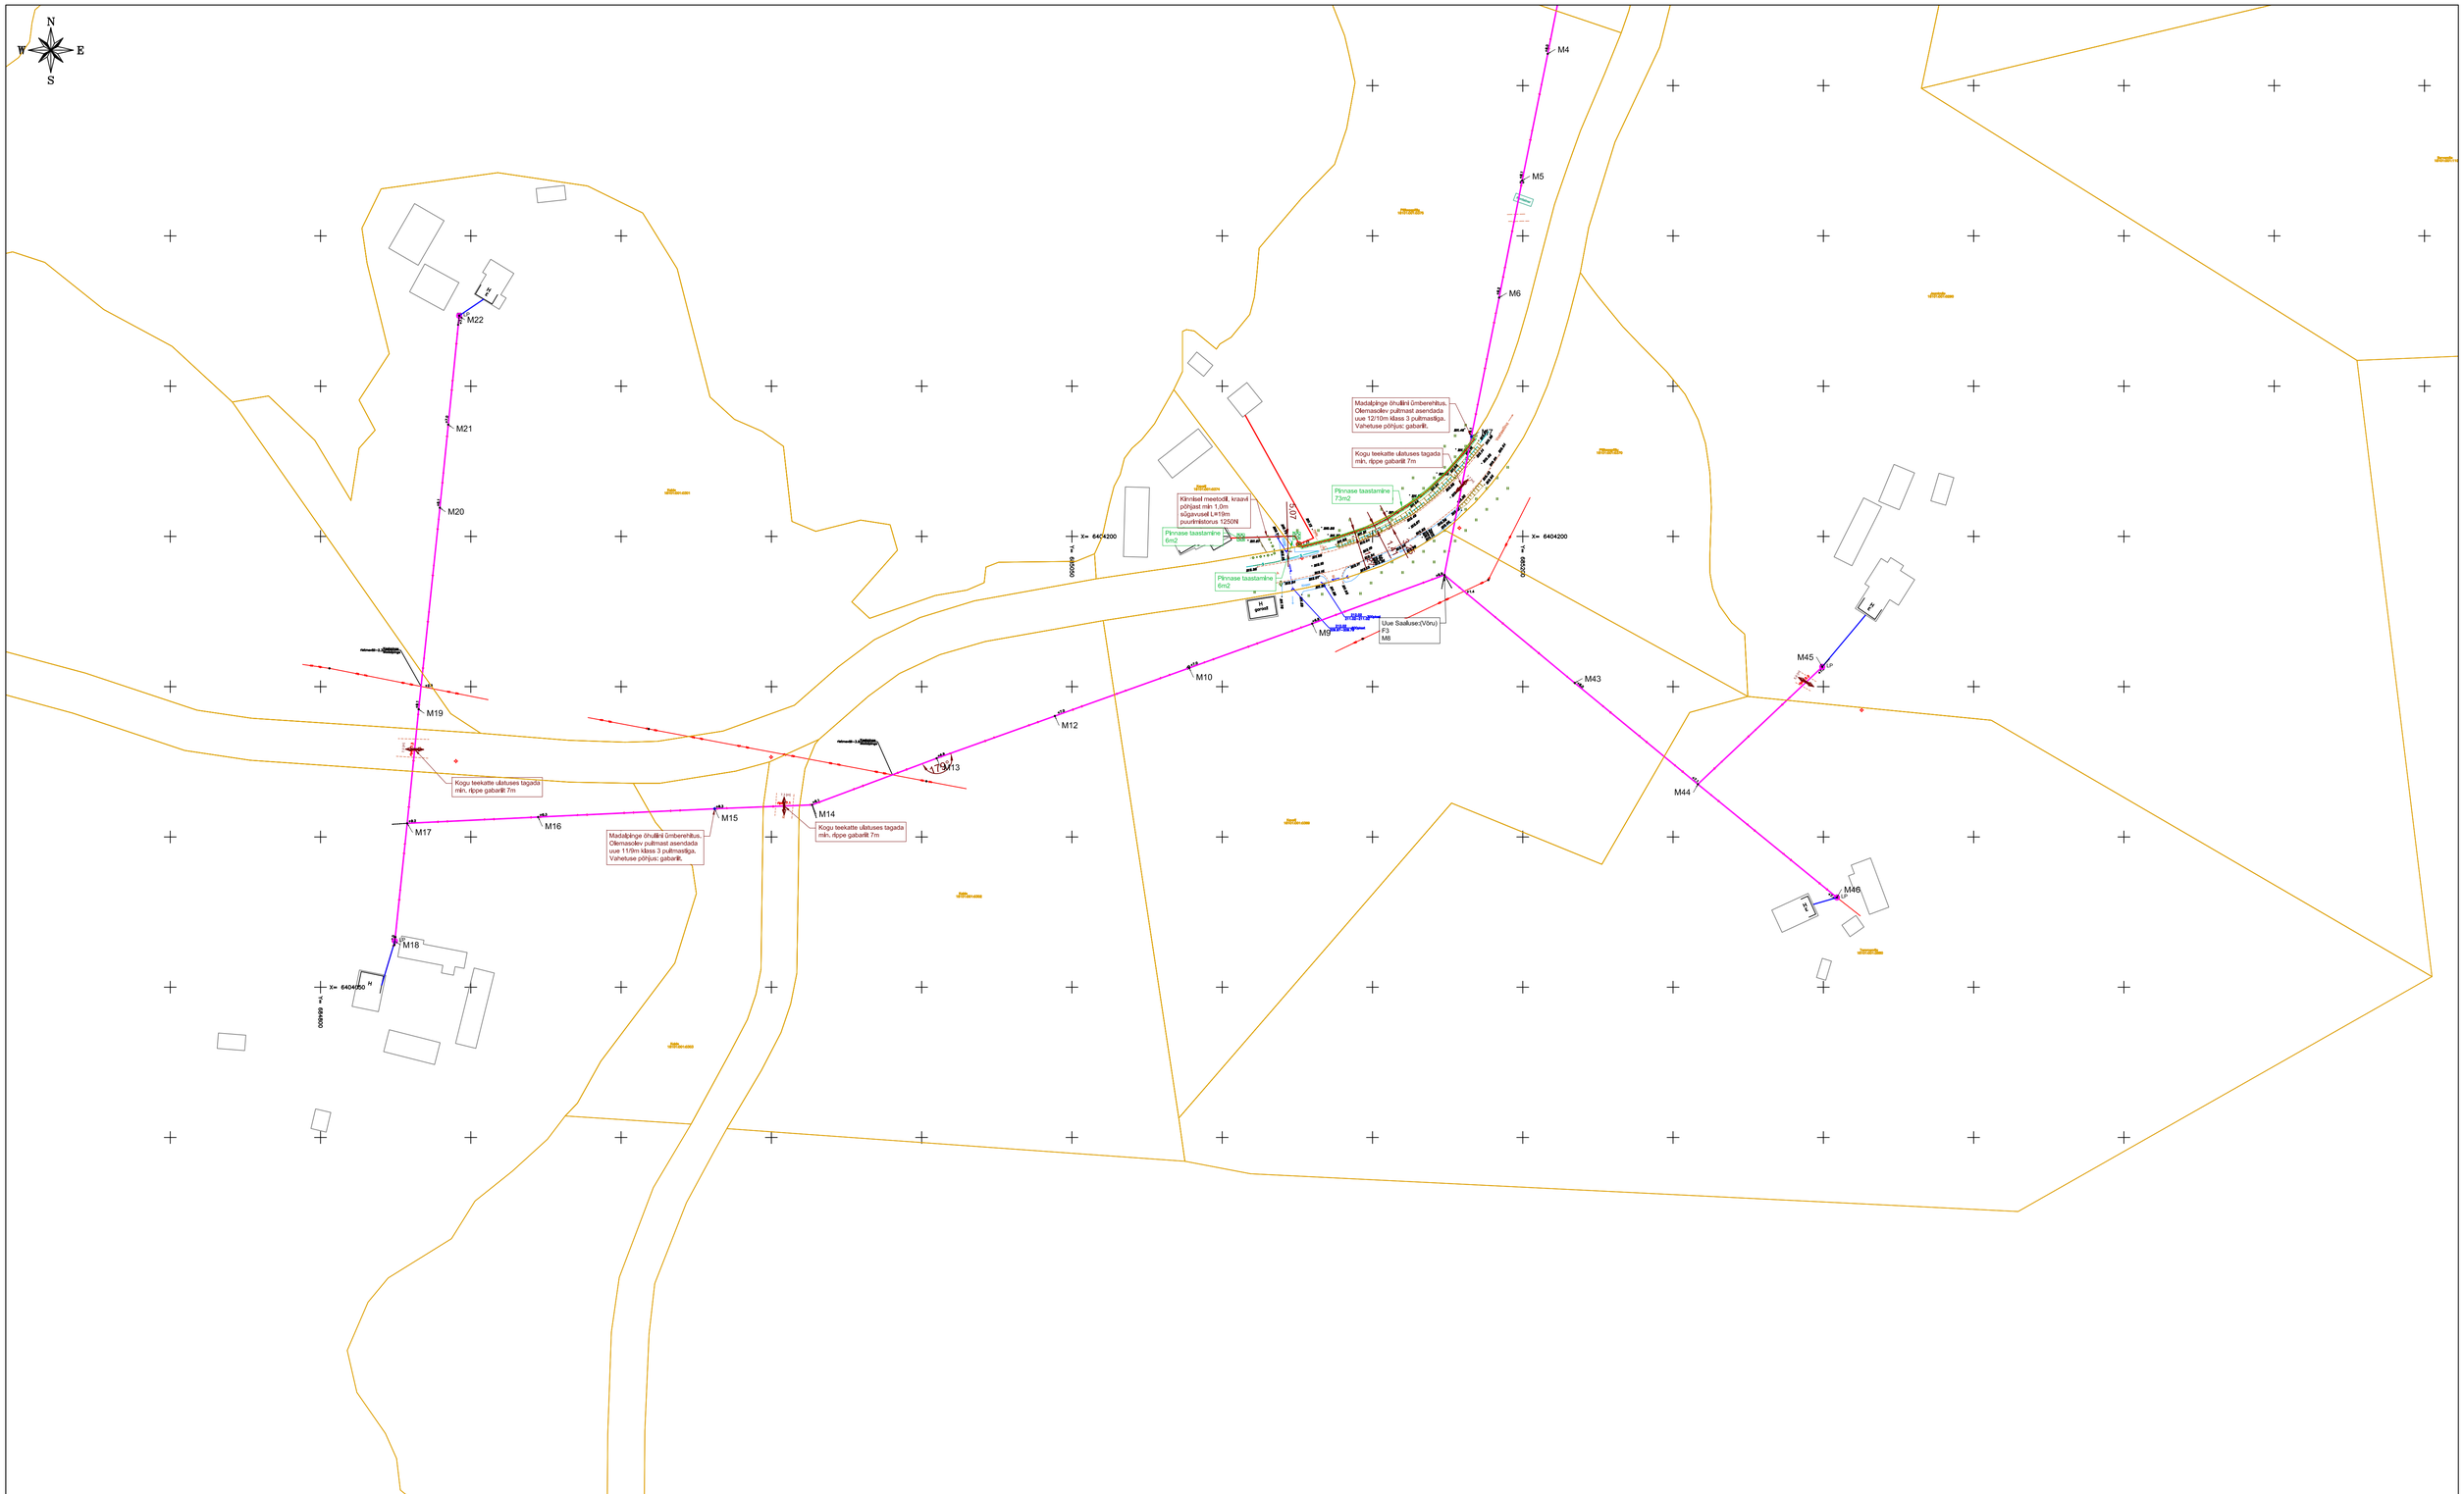

Projekteeritud maasisene multitoru lahtisel meetodil
Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
Projekteeritud multitoru ol,oleval elektrivõrgu õhuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maakaabel
Projekteeritud mast
C2154 Projekteeritud jaotuskapp maapinnal. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
LP Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
LP Projekteeritud lõpp-punkt soklil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
Haljasala taastamine
Kruuskatte taastamine
Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
Projekteeritud tugi
Projekteeritud õhuliini ripe



Märkused

1.Õhkrlputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Õhisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast ripe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast ripe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus ripe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsioonlminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvalliteedinõuded".
2. Õhikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parkilate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või telste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõld taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24073G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.



Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus	

Projekteerija Keskkonnaprojekt OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Töö nimetus Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Uue-Saaluse küla Rõuge vald Võru maakond	Töö tellija Enefit AS
		Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 21.10.2024
			Joonise digiaadress VT2154_EP_EN-4-01_Asendiplaan
Kontrollis Marek Uiboupin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võru maakond	Projekti staadium EP	Töö number VT2154
Projekteeris Robert Putnik	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:1000	Joonise number EN-4-03