



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Dem. alajaam
	Proj. liitumiskilp		Dem. mast
	Proj. tugi		Dem. tugi
	Proj. mast		Dem. tõmmits
	Rek. 10/0,4 kV mastalajaam		Dem. KP õhuliin
	Riigitee kaitsevöönd		Dem. MP kaabel
			Ol.olev KP õhuliin
			Ol.olev MP õhuliin

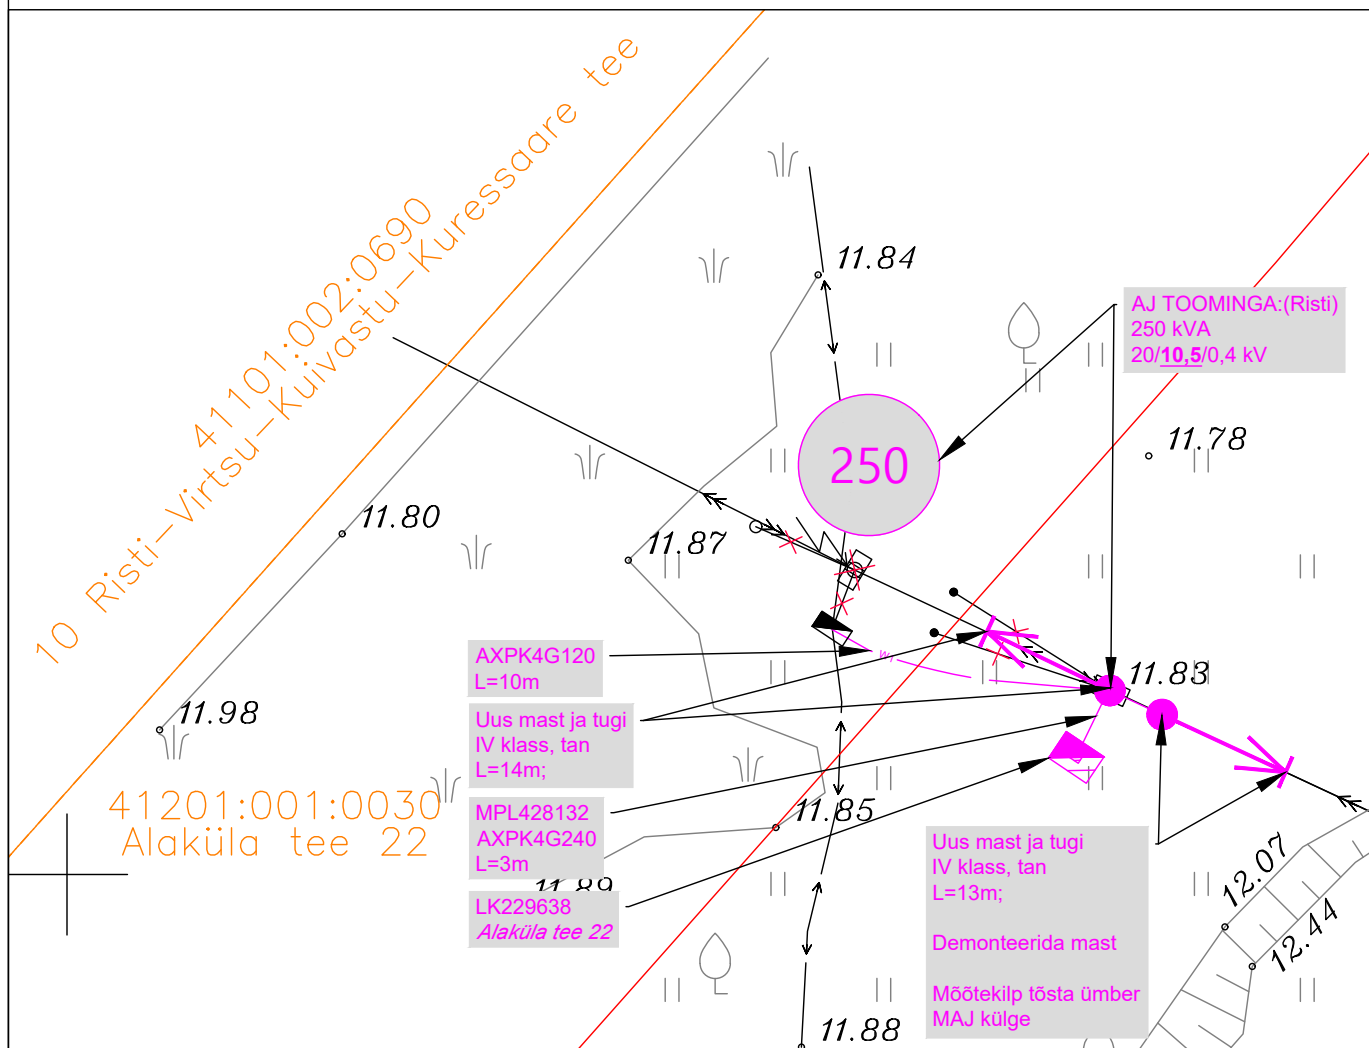

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. LT-27269L.
2. Rajada 10/0,4 kV mastalajaam 0,4 kV maakaabel ning liitumiskilp vastavalt joonistele JT2993-1 ja JT2993-2.
3. Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töomasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5.5 m.
5. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele.
6. Taastada katted.
7. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
8. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Alaküla tee 22 kinnistu elektrivõrguga liitumine, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond		Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		10/0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:		JT2993-1	
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div></div>		Projekteeris	Egert Siigur	03.09.2024			
		Kontrollis	Lembit Saamel	Möötkava	1:250	Leht	Lehti
				Staadium	TP	1	1