



Ivari Rannama
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
info@mkm.ee

Teie 17.02.2026 nr 13-3/384-2

Meie 10.03.2026 nr 5-2/546-3

Vastus

Lugupeetud härra Ivari Rannama

Olete edastanud Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi *vallavalitsus*) vastuskirja (registreeritud vallavalitsuse dokumendiregistris 18.02.2026 nr 5-2/546-2) seoses meie pöördumisega Eesti-Läti IV elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja koostatava Saaremaa valla üldplaneeringu teemal.

Meil on rõõm kuulda, et otsite võimalusi kavandada Eesti-Läti IV elektriühenduse trass selliselt, et see mõjutaks võimalikult vähesel määral asjasse puutuvat tuuleenergeetika arendamiseks kavandatavat ala ning kulgeks võimalikult suures ulatuses olemasolevas koridoris.

Kuna hetkel on käimas täiendavad võrdlevad analüüsid sobiva trassialternatiivi välja valimiseks Eesti-Läti IV elektriühendusele ja võrdlev analüüs maakaabli osas, soovime veelkord esitada Saaremaa vallavalitsuse seisukohad antud küsimustes.

Vallavalitsuse ja Saaremaa valla elanike kindlaks eelistuseks on maakaabel, tulenevalt selle väiksemast mõjust maakasutusele, keskkonnale ja loodusväärtustele ning sotsiaalsetele ja kultuurilistele väärtustele, sh Saaremaa traditsiooniliste maastike visuaalsele aspektile. Sellest tulenevalt palume endiselt põhjalikult kaaluda maakaabli rajamise võimalust. Samuti ei tekiks sel juhul konflikti tuuleenergeetika arendamiseks sobilike alade paiknemisega.


Õhuliin ei ole meie eelistatud variant, kuid juhul, kui see osutub vältimatuks, palume kasutada olemasolevaid kõrgepinge õhuliinide trassikoridore. Sellisel juhul oleksid kõik eelnevalt mainitud mõjud siiski väiksemad kui uue kõrgepinge õhuliini koridori rajamise korral.

Vastuseks Teie vastuskirjas esitatud küsimustele selgitame järgmist.


Toote välja, et üldplaneeringu eskiislahendus ei esita üheselt tingimusi tuuliku projektsioonile. Ning küsite, kas sellega on mõeldud, et üldplaneeringus peab tuuleparkide alale jääma kogu tuulik koos labade projektsiooniga.

Selgitame selles osas, et üldplaneeringu täpsusastmes ei defineerita tuulikute täpseid asukohti, ega seda, kas kogu tuulik koos labadega peab jääma eelvalikuala piiridesse. Meile ei ole teada ühegi kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut, kus oleks selline tingimus üldplaneeringu tasemel määratud. Alles täpsema astme planeeringutes viiakse läbi täiendavad uuringud kavandatava tuulepargi mõjude osas (müra, varjutus, visuaalne mõju, mõju elustikule jne), mille põhjal on võimalik otsustada, kuidas iga konkreetse arendusala või positsiooni puhul on mõistlik toimida.

Juhime tähelepanu ka sellele, et tuuleenergeetika arendamiseks sobilike alade kaardianalüüsis võeti arvesse väga suuri tuulegeneraatorite kõrguseid, mida tegelikkuses Saaremaal ei rakendata, kuna maakonnaplaneeringuga ette nähtud tuulegeneraatori maksimaalne kogukõrgus on 250 meetrit. Samuti ei saa me üldplaneeringu tasandil ette teada seda, kui kõrged tuulegeneraatorid sellele arendusalale tegelikult planeeritakse täpsemaid uurimistulemusi arvestades. Sarnasel põhjusel oli üldplaneeringu aasta eest avalikustatud eskiislahenduses Valjala tuuleenergeetika ala piir kuni olemasoleva õhuliini trassikoridorini. See võimaldaks tuulegeneraatorite paigutamisel õhuliini suhtes aluseks võtta nende tulevikus planeeritava täpse kõrguse. Kuna uuringu kaardikihi on tuulegeneraatorite kõrgus üle hinnatud, kavatseme viia üldplaneeringu lõpplahenduses arendusala piiri lähemale olemasoleva õhuliini trassikoridorile, mis võimaldab paindlikkust ka olukorras, kus tulevikus peaks osutama vajalikuks planeerida maakonnaplaneeringus lubatud maksimumist veel madalamaid tuulegeneraatoreid. Kindlasti ei määra me ala piiri õhuliini koridorini, nagu see oli eskiislahenduses, vaid pigem näiteks 200 m kaugusele sellest. Juhul, kui tulevikus siiski planeeritakse maakonnaplaneeringus lubatud kõrguses tuulegeneraatoreid, siis nii või teisiti ei võimalda standard neid liiga lähedale rajada. Vt allolevat skemaatilist joonist, kus on kujutatud kollase ja rohelisega arendusalade uuringu tulemused ning sinise viirutusena üldplaneeringu eskiislahenduses olnud arendusala. Lõpplahenduses võiks arendusala piir ulatuda hinnanguliselt oranži jooneni. Seejuures peaks iga konkreetse tuulegeneraatori asukoht jääma standardiga määratud kaugusele õhuliinist, sõltuvalt generaatori mastikõrgusest.

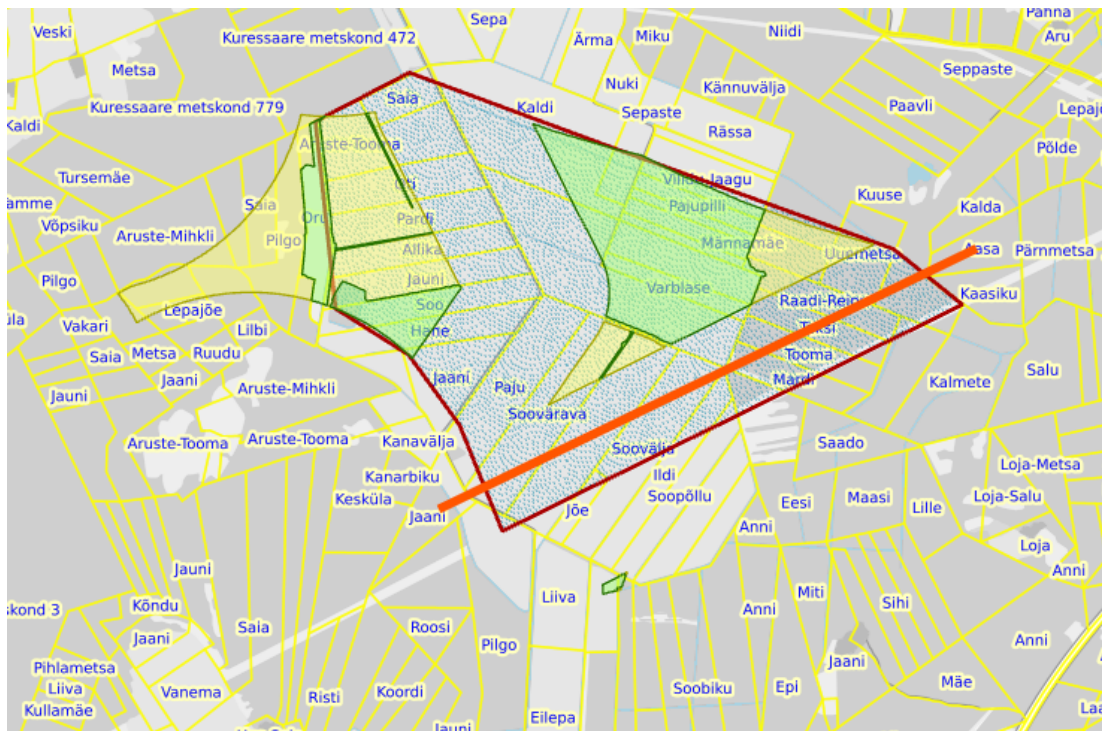

2

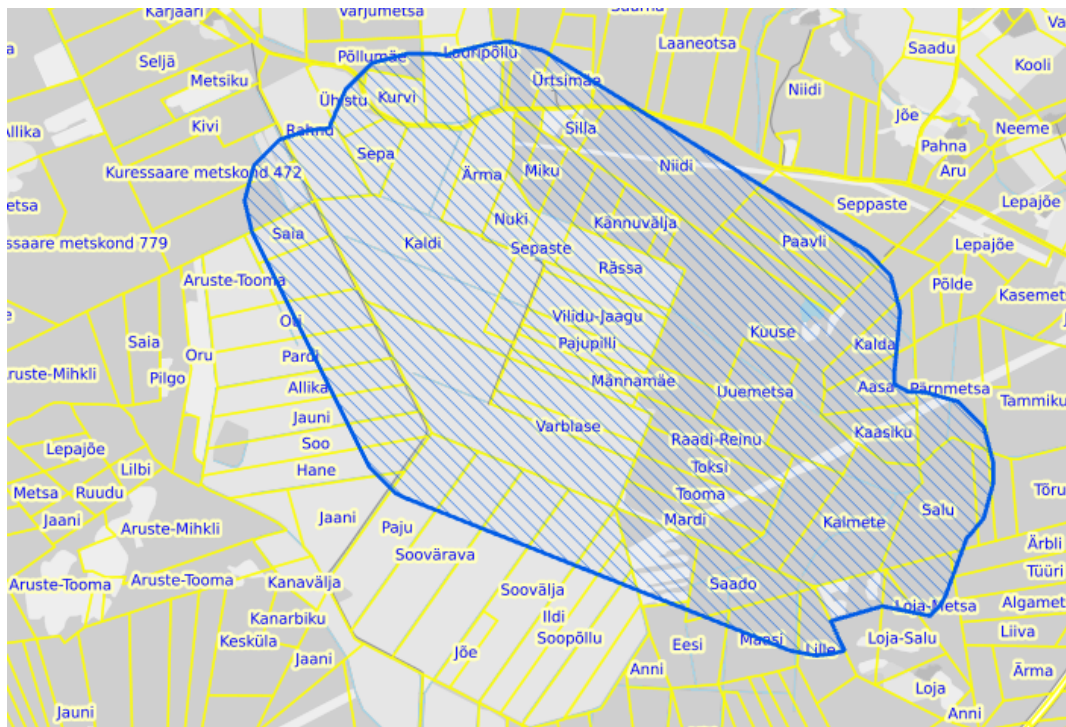

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Rainer Antsaar
vallavanem

Kätlin Kallas, 452 5044
katlin.kallas@saaremaavald.ee