



### Jaama:(Jõhvi)

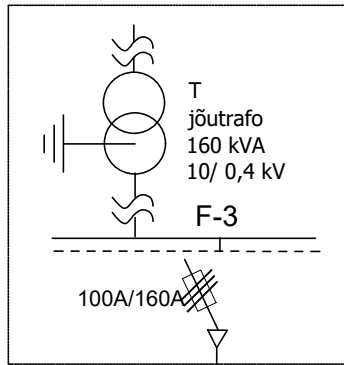


### Tingmärgid

- olemasolev 0,4kV võrk
- projekteeritav 0,4 kV võrk

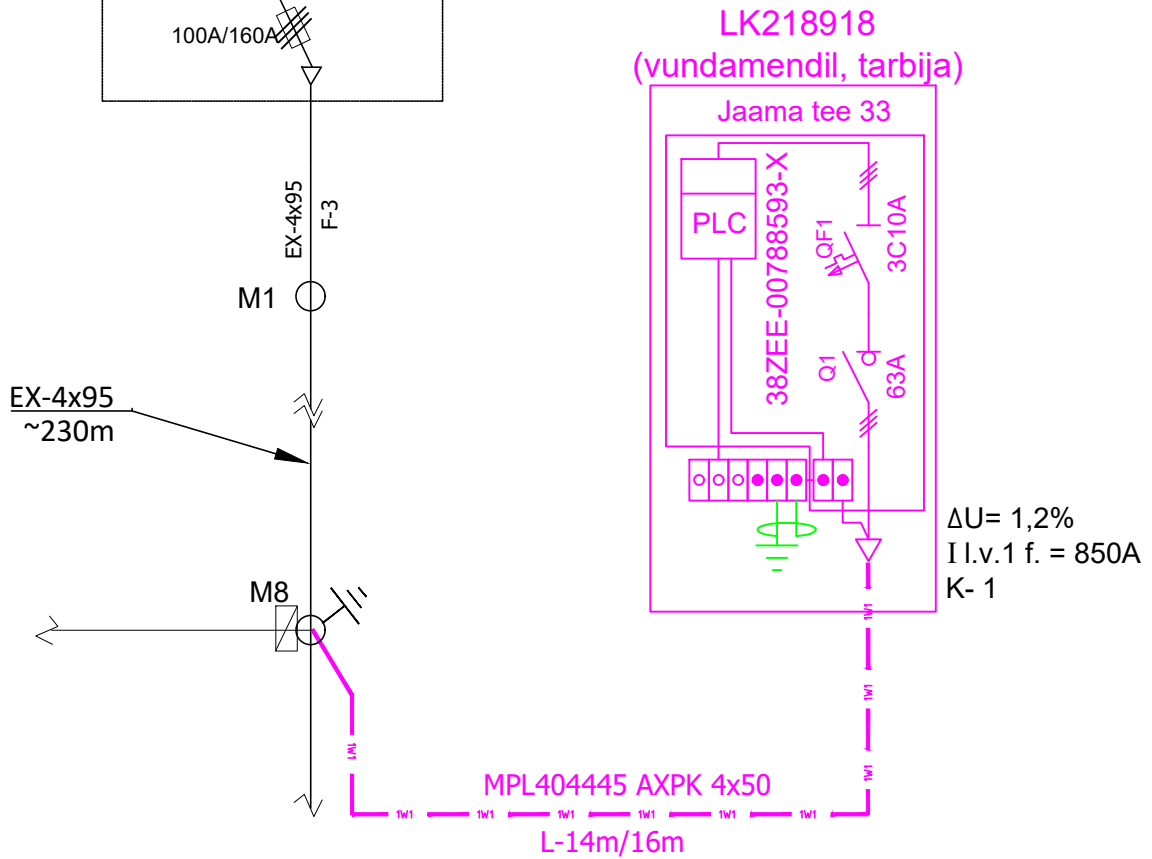

### Märkused:

1. Olemasoleva ÕL fiidri F-3 mastilt M8 paigaldada maakaabelliini MPL404445 AXPk 4x50 L-14 m kuni projekteeritava liitumiskilbini LK218918.
2. Peakaitsemed projekteeritavas liitumiskilbis paigaldada 3x10A, seadistada kahetariifseks.
3. Ehitada liitumiskilbile maanduskontuur ja potentsiaalitasandusring.

Projekt:	Suvila elektrivõrguga liitumine Jaama tee 33, Jaama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ		
Joonis:	Elektriskeem			Töö nr:	LR8320		
 AS Connecto Eestli Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Priit Mürsepp	17.10.2023	Joonise nr:	EL-5-01		
	Kontrollis	Irina Masseurjeva		Möötkava:	1:-	Leht	Lehti
				Staadium:	Tööprojekt	1	1