
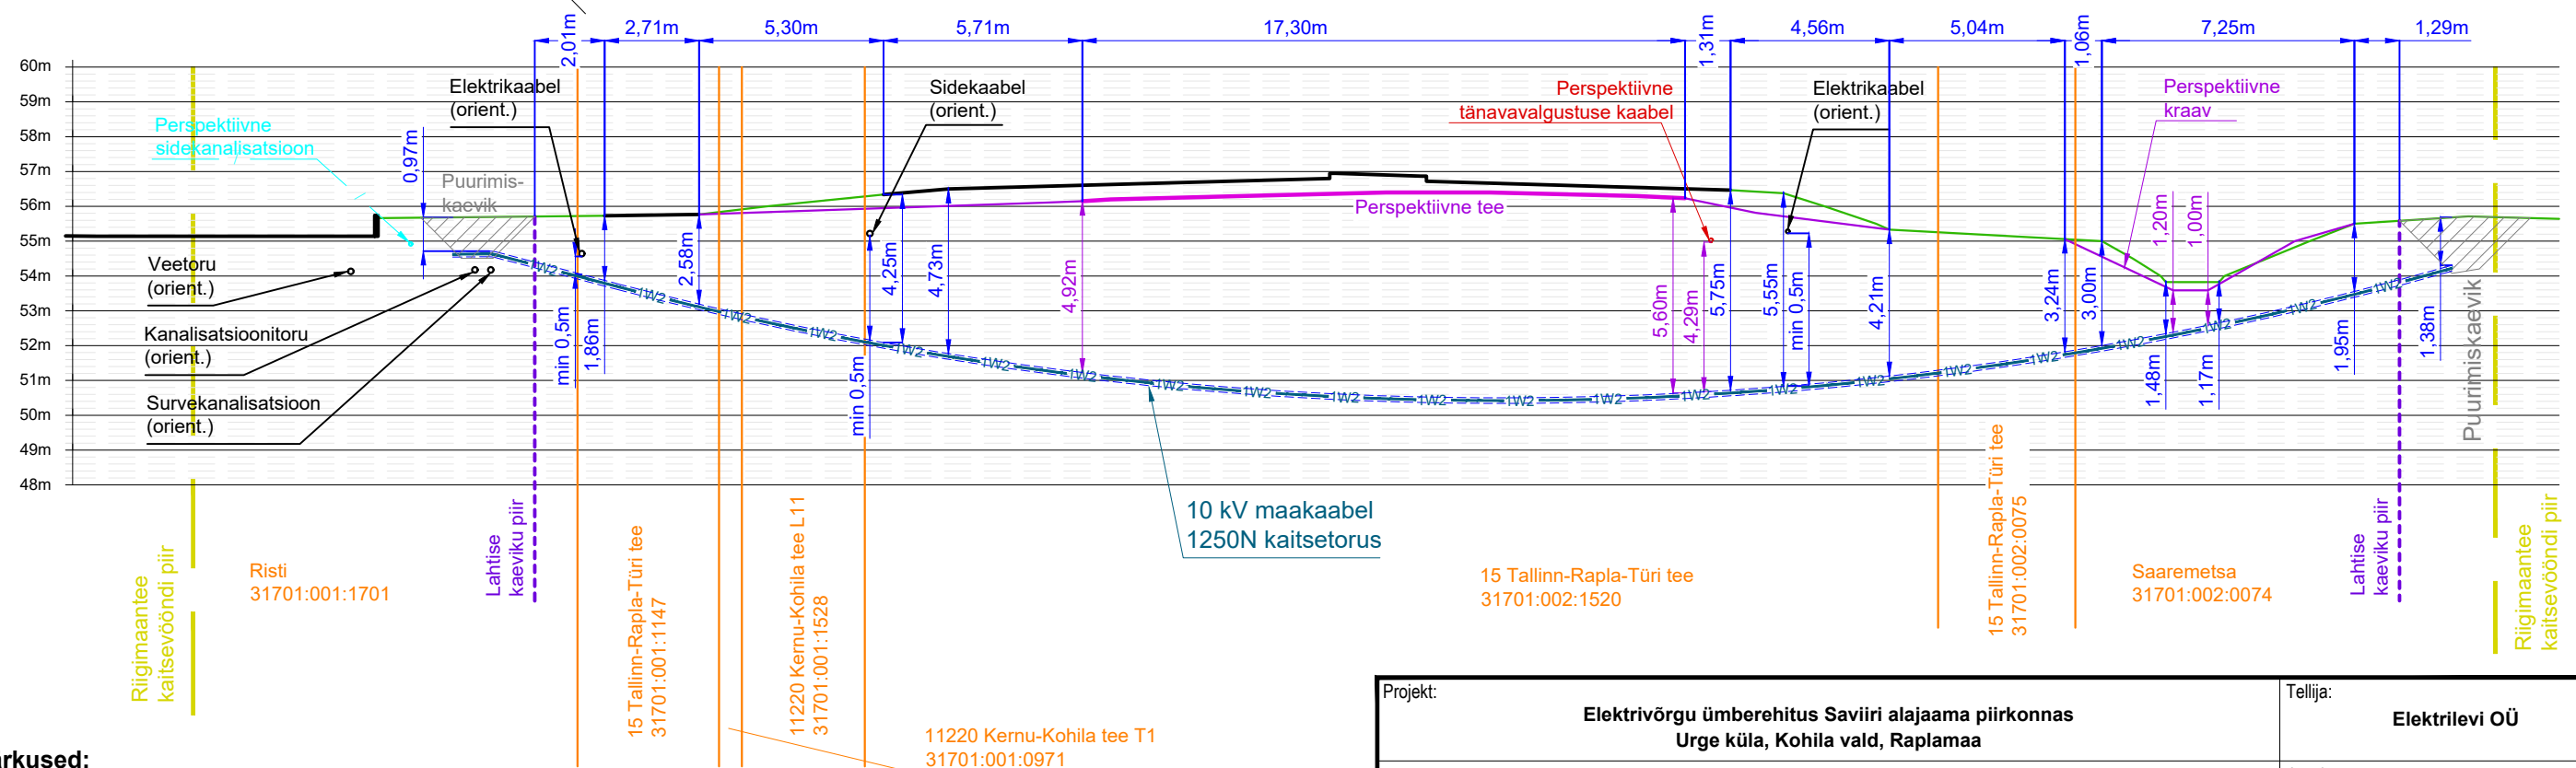


Ristumine tugimaanteega nr 15 (Tallinn-Rapla-Türi tee, km 27,37)

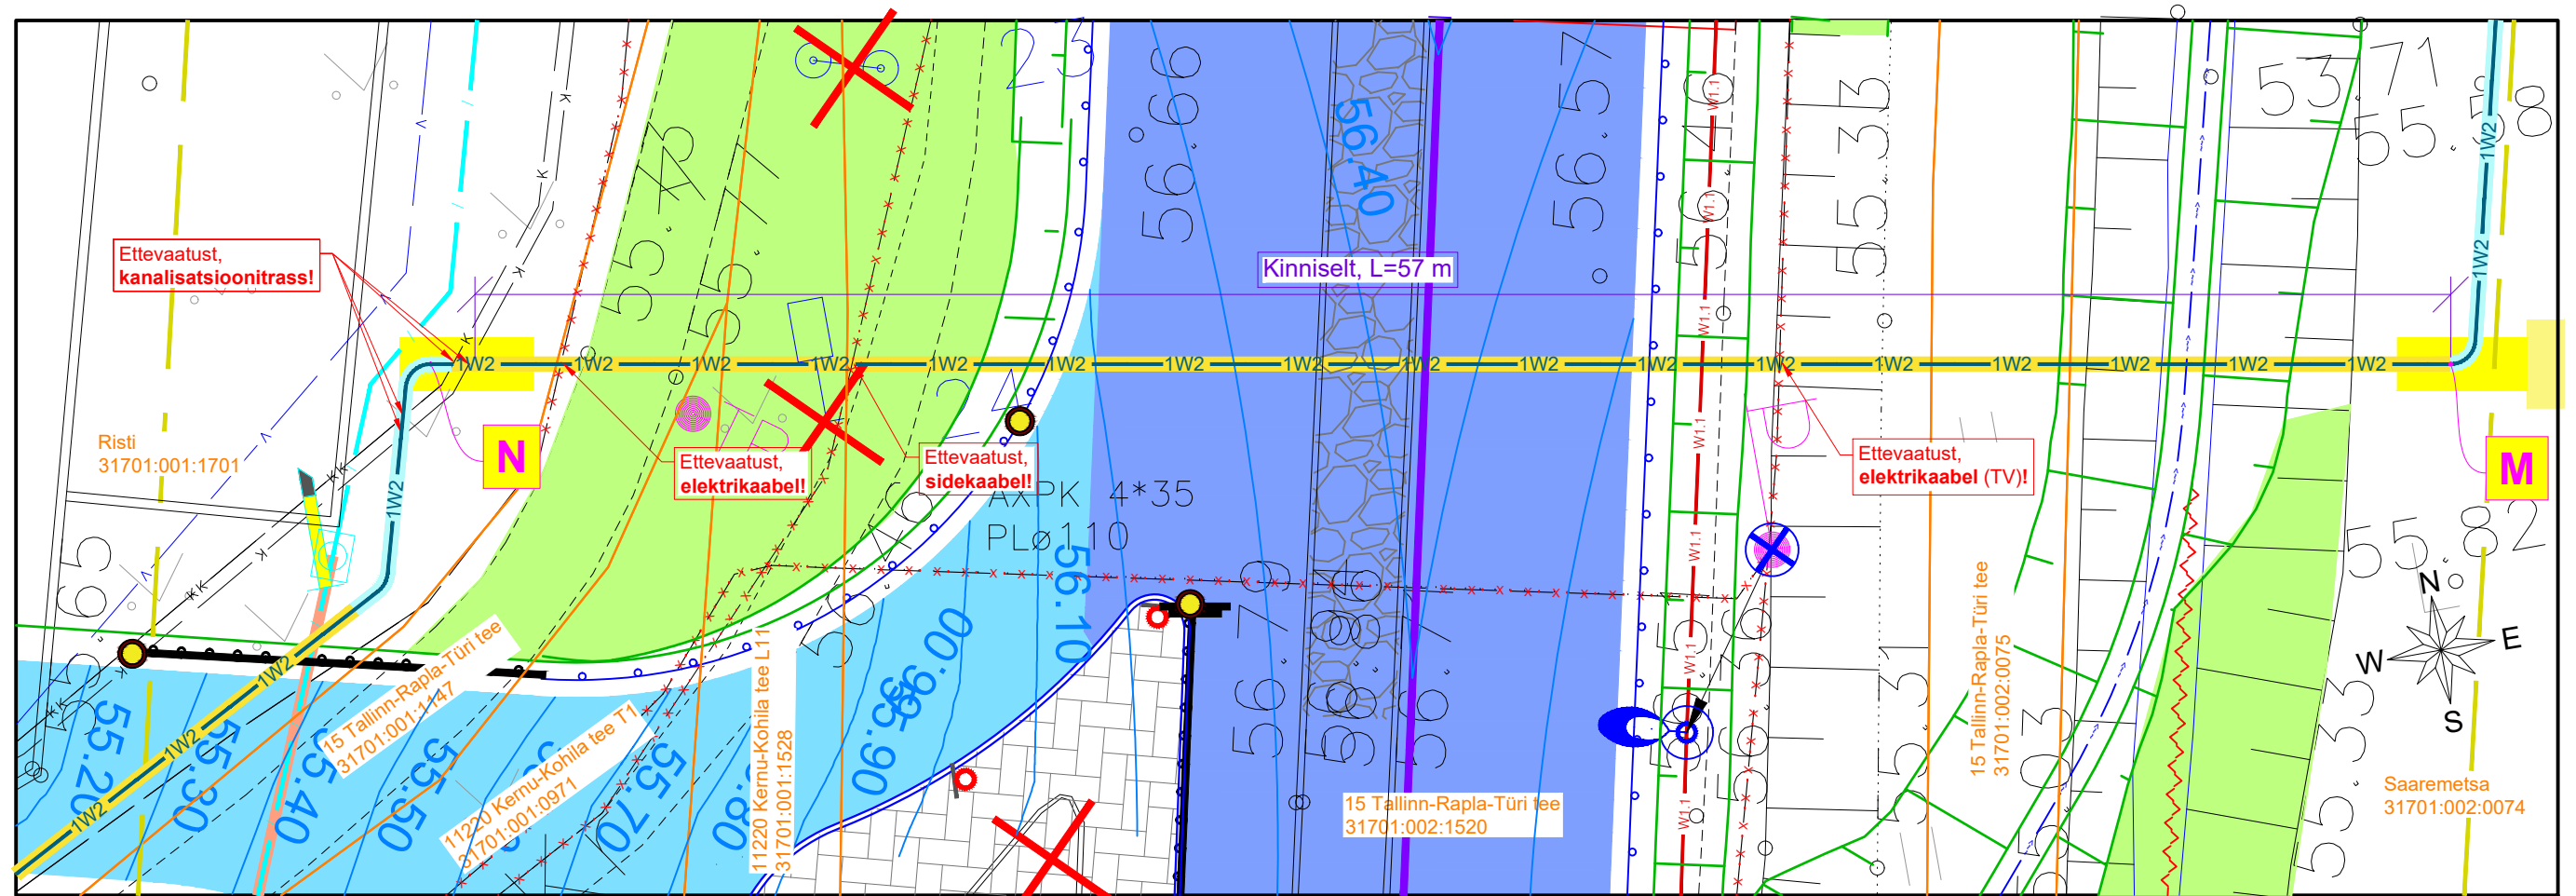

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=57m)
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töomasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:			Elektivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa			Tellija:			Elektrilevi OÜ				
Joonis:			Kaabli paigutus lõigul M...N			Joonise nr:			TR1140-4				
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Imetsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee</div>			Projekteeris	Aro Kivisild		03.02.2024		Möötkava			1:200	Leht	Lehti
			Kontrollis	Mikk Reiter		03.02.2024							
								Stadium	Tööprojekt	7	7		