
HÄDAVALGUSTUSE PÄEVIK

HOONE VALDAJA: Tallinn, J. Koorti tn 12
korterühistu

AADDRESS: J.Koorti tn.12, Lasnamäe linnaosa,
13623, Tallinn, Harju maakond

Käit: Arcamel OÜ

HÄDAVALGUSTUSE SÜSTEEM:Endatoiteline

Päevik avatud:Oktoober 2025

PÄEVIKU TÄITMISE JUHEND

1.1. Käesoleva dokumendi lehtedel olevasse tabelisse tuleb kanda kõik üksikasjad süsteemi puudutavate juhtumite kohta, sealhulgas:

- a) süsteemi rikke ilmumine ning kõrvaldamine;
- b) perioodiline tegevus või tähelepanek, kuupäev ja lühikirjeldus;
- c) süsteemi teostatud ümberehitused, muudatused;
- d) testimisprotseduuri kirjeldus süsteemi testimisel automaatse testseadmega

1.2. Iga sissekanne peab sisaldama kuupäeva, tegevuse või sündmuse lühikirjelduse, tegevuse või sündmuse eest vastutaja/teostaja nime ja allkirja.

2. SÜSTEEMI PERIOODILINE TESTIMINE

2.1 IGAAASTANE KONTRTOLL


2.1.1 Iga-aastaselt testimisel tuleb tekitada põhitoitepinge katkestus ning lülitada sisse turvalgustus vastava(te)st akumulaatori(te)st saadava(te) toi(de)te abil valgustite nimitoimimisajani. Selle aja jooksul tuleb kontrollida valgustite olemasolu, puhtust ja nõuetekohast toimimist. Pärast testimist tuleb taastada põhitoide ja kontrollida, et kõik indikatsiooniseadmed näitaksid pinge taastumist. Kontrolli ja testimise tulemused kantakse hoolduspäevikusse iga paigaldatud hädavalgusti kohta koostatud testlehele. Automaatkontrollisüsteemide kasutamisel ei pea tulemusi päevikusse ümber kirjutama, kui need salvestuvad seadmesse, kus neid ei ole võimalik kustutada ega üle kirjutada ning on tagatud andmete esitamine taasesitataval kujul.

2.2. IGAKUINE KONTROLL


2.2.1. Igakuiselt tuleb kontrollida tsentraalse pingeallika näidikuid turvalgustuse normaalse toimimise tagamiseks juhul kui selline on olemas. Teostada turvalgustite visuaalne ülevaatus (toimimine põhitoitepingel, olemasolu, mehhaanilised vigatused ja puhtus). Teostada pisteline kontroll turvalgustitest põhitoitepinge välja- lülitamisega mitte kauemaks kui 1/4 nimitoimimis ajast, veendumaks turvalgustite toimimine akupingetelt.

Kesktoitelise akusüsteemi korral kontrollida süsteemi näidikute nõuetekohast toimimist. Väljatrükki võimaldavate kesktoiteliste ja automaatse testseadmega varustatud hädavalgustite testraportid salvestatakse taasesitataval kujul. Hoolduspäevikus näidata rikke või vea avastamine automaatkontrolliseadmega testimisel ja automaatkontrollisüsteemi enda rikke või vea avastamine.

Korrus 1

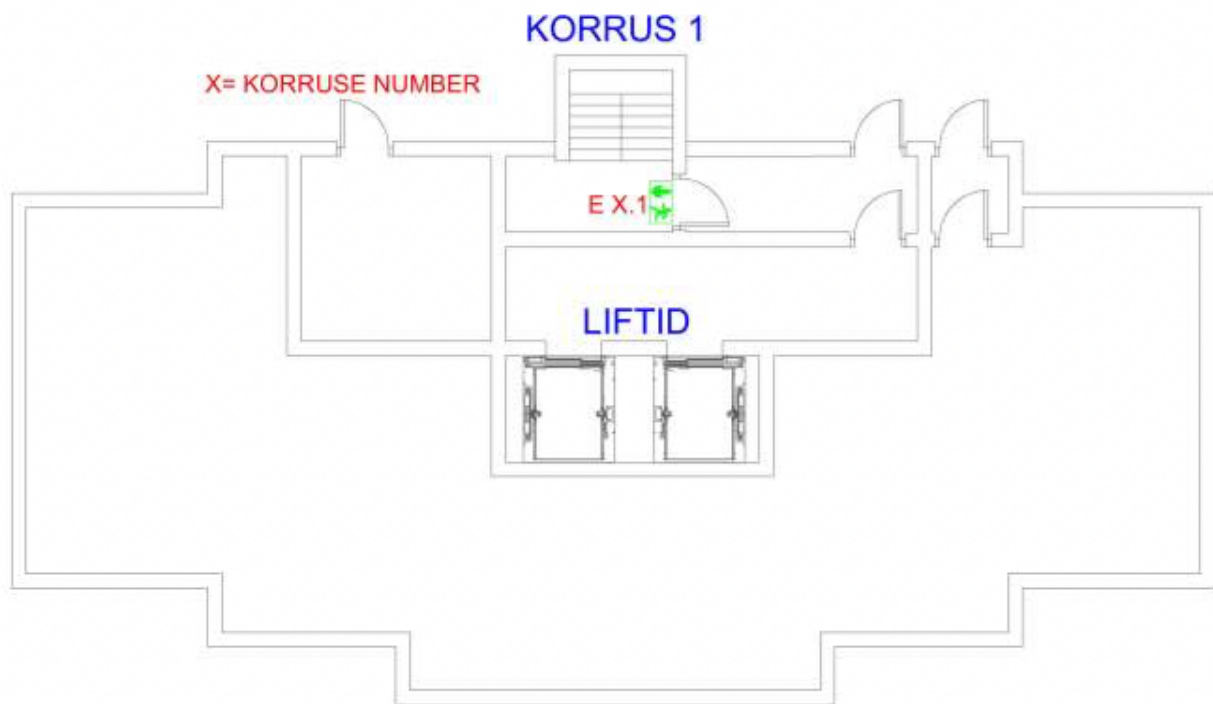

Korrused 2..12

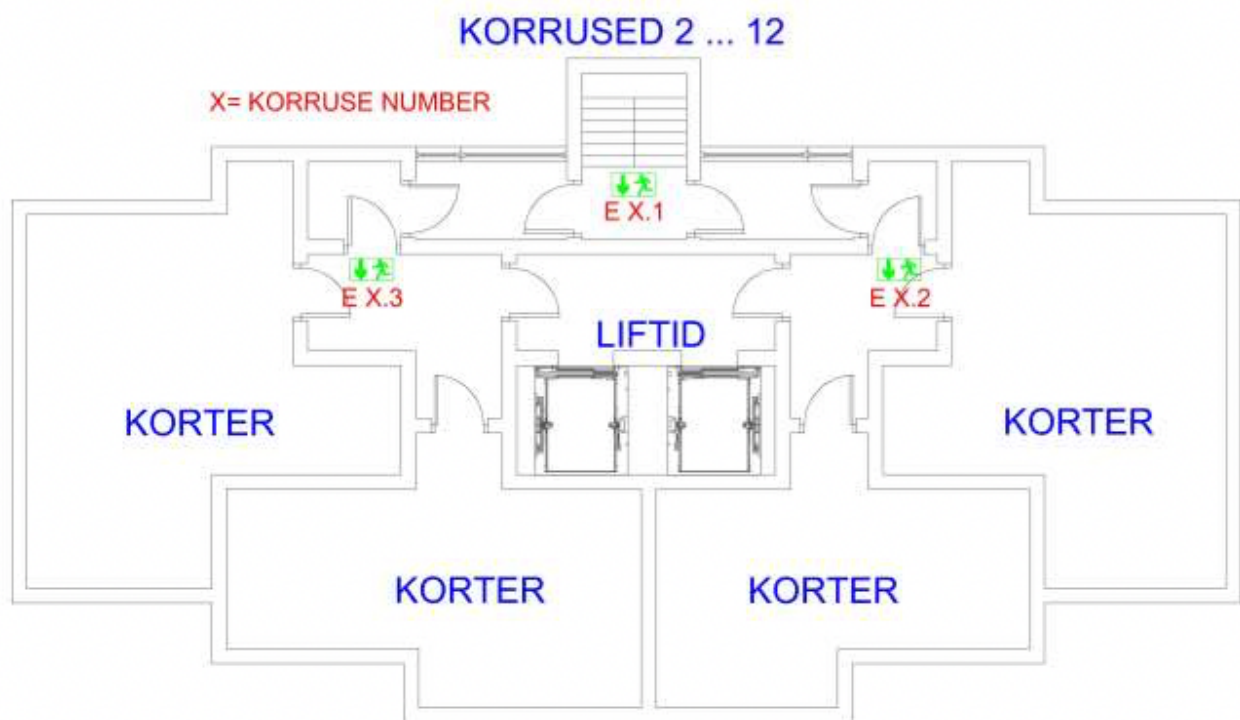

HÄDAVALGUSTITE NIMEKIRI

Jaotusseadme ja rühma nr.	Tähis	Kontrollitava seadme nimetus	Kontrollitava seadme mark	Kontrollitava seadme asukoht
PJK / gr.13	E 1.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 1tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.13	E 2.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 2 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E2.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 2 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E2.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 2 postkastide ja trepikoja poolel
PJK / gr.13	E3.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 3 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E3.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 3 tamburite ja trepikoja poolel

PJK / gr.16	E3.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 3 postkastide ja trepikoja poolel
PJK / gr.13	E4.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 4 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E4.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 4 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E4.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 4 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E5.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 5 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E5.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 5 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E5.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 5 postkastide ja trepikoja poolel
PJK / gr.13	E6.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 6 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E6.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 6 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E6.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 6 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E7.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 7 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E7.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 7 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E7.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 7 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E8.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 8 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E8.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 8 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E8.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 8 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E9.1	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 9 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E9.2	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 9 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E9.3	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 9 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E10.1	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 10 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E10.2	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 10 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E10.3	PVS	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 10 postkastide ja koridori poolel

PJK / gr.13	E11.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 11 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E11.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 11 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E11.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 11 postkastide ja koridori poolel
PJK / gr.13	E12.1	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus12 tamburite ja koridori poolel
PJK / gr.14	E12.2	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus12 tamburite ja trepikoja poolel
PJK / gr.16	E12.3	VEM	EATON SL2MNM42E1C3A, NiCd 3,6V, 0,8Ah	Korrus 12 postkastide ja koridori poolel

Märkused: Tähised AV... ja E ... on kantud joonisel igale valgustatud evakuatsioonimärgile ja paanikavältimisvalgustile valgusti identifitseerimiseks:

VEM - valgustatud evakuatsioonimärk

PVS - paanikavältimisseade paigaldatuna üldvalgustuse valgusti
sisse

PVV- paanikavältimisvalgusti eraldiseisva valgustina

Kõik rikked, parandustööd ja muudatused dokumenteeritakse käesoleva päeviku hooldustööde žurnalis.

Teostatud Hooldused

Jrk	Kuup.	Tegevuse kirjeldused	Avastatud rikked	Tööd teostaja	Alkiri
1	11.10.2025	iga-aastane testimine(12.35....13.40)	Rikked ei avastanud	Obuhhov A.	Digi

Таблица 1

Teostaja	Arcamel OÜ		Hädavalgussüsteemi päevik		Objekt:	KÜ J.KORTI 12	
			IGAAASTASE TURVAVALGUSTITE ÜLEVAATUSE PROTOKOLL				
Aadress.	Ehituse 10-21 ,Juri alevik,Harjumaa 75301				Address:	J.Korti 12,Tallinn,Harjumaa,13623	
Jaotus seade rühmt nr	Kontrollitava a seadme nimetus	Kontrollitava seadme mark	Kontrollitava seadme asukoht	Turvalvalgustite testimine kogu nimirakendusaja jooksul			
					Kontrolli läbiviimise aeg		
					2025	2026	2027
							2028
PJK/Gr13	E 1.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 1tamburite ia koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 2.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 2 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 2.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 2 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr16	E 2.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 2 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 3.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 3 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 3.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 3 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr16	E 3.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 3 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 4.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 4 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 4.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 4 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr16	E 4.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 4 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 5.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 5 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 5.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 5 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr16	E 5.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 5 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 6.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 6 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 6.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 6 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr16	E 6.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 6 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr13	E 7.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 7 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40		
PJK/Gr14	E 7.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korruus 7 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40		
	Päevik avatud:	10.2025	Kontrollis/Nimi/	Obuhhov A.			
	Ei tööta aku toitet	Ei tööta võrau pingelt ega aku toitet	Alkiri:	Digitalne			
	Minimalne toimimis aega alla määru	RT.30.11.2018. 12 nõuetele.	Kontrolli kuupäev:	11.10.2025			
Märkused:	Tähised T.....Ja E.... on canted joonisel qale valgustatud evakuatsioonimärkidele ia paanikavältimisvalgustile valgusti indifitseeriumiseks						
	VEM-valgustatud evakuatsioonimärk	PVS-Paanikavältimisssade paigaldatuna üldvalgustuse valgusti sisse					
	PW-paanikavältimisvalgusti eraldiseisva valgustina	Kõik ricked,parandustööd ja muudatused dokumenteritakse käesoleva päeviku hooldustööde zurnaalis					

Таблица 1

Teostaja		Arcamel Oü		Hädavalgussüsteemi päevik		Objekt:		KÜ J.KORTI 12	
Aadress.		Ehituse 10-21 ,Juri alevik,Harjumaa 75301		IGAAASTASE TURVAVALGUSTITE ÜLEVAATUSE PROTOKOLL		Address:		J.Korti 12,Tallinn,Harjumaa, 13623	
Jaotus seade rühmt nr		Kontrollitava a seadme nimetus	Kontrollitava seadme mark	Kontrollitava seadme asukoht	Turvalvalgustite testimine kogu nimirakendusaja jooksul				
		Tähis			Kontrolli läbiviimise aeg				
					2025	2026	2027	2028	
PJK/Gr13		E7.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 7 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr13		E8.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 8 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr14		E 8.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 8 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr16		E 8.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 8 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr13		E 9.1	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 9 tamburite ja koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr14		E 9.2	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 9 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr16		E 9.3	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 9 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr13		E 10.1	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 10 tamburite ia koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr14		E 10.2	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 10 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr16		E 10.3	PVS	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 10 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr13		E 11.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 11 tamburite ia koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr14		E 11.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 11 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr16		E 11.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 11 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr13		E 12.1	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 12 tamburite ia koridori poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr14		E 12.2	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 12 tamburite ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
PJK/Gr16		E 12.3	VEM	Eaton SL2MNM42E1C3A,NiCd3,6V/0,8Ah	Korrus 12 postkastide ja trepikoja poolel	12.35...13.40			
		Päevik avatud:	10.2025		Kontrollis/Nimi/	Obuhhov A.			
		Ei tööta aku toitet		Ei tööta võrgu pingelt ega aku toitet	Alkiri:	Digitaalne			
		Minimalne toimimis aega alla määruse RT.30.11.2018, 12 nõuetele.			Kontrolli kuupäev:	11.10.2025			
Märkused;				Tähised T....Ja E.... on canted	ioonisel gale valgustatud evakuatsioonimärkide ja paanikavältimisvalgustite valgusti indifitseeriumiseks				
				VEM-valgustatud evakuatsioonimärk					
				PVV-paanikavältimisvalgusti eraldiseisva valgustina					Kõik ricked,parandustööd ja muudatused dokumenteritakse käesoleva päeviku hooldustööde zurnaalis

