


Murukülv (külviühendus 20 g/m²)
 Muru kasvualus, II klass 10 cm
 Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
 Kaabli ümbruse materjalid

Kilbi paigaldus



Olemasoleva ümbritseva maapinna kõrgus kui joonisel "Asendiplaan" ei ole antud tulevikus planeeritava maapinna uut abs kõrgust.

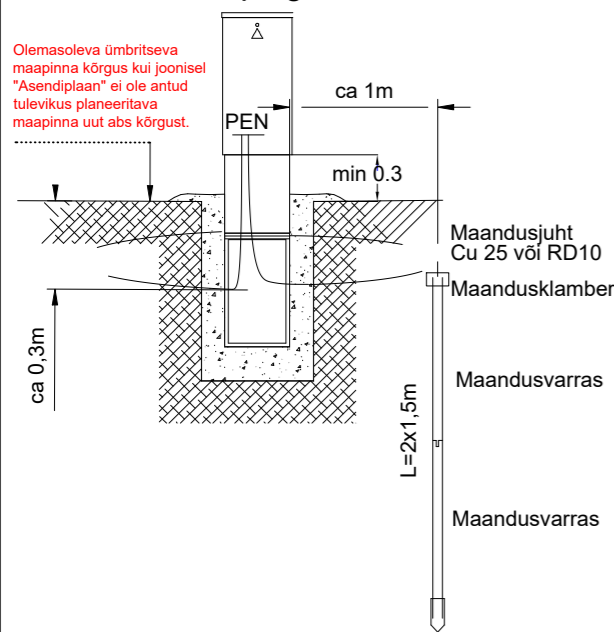

Projekteeritud jaotuskilp
JK68736

ETTEVAATUST!
 Paralleelne kulgemine KP
 maakaabliga!

Eemaldada maakaabli trassil
 vajadusel võsa ca 60 m²
 ulatuses

24501:001:0817
 Koogi tee 29

24501:001:0816
 Koogi tee 27

24504:008:0485
 11260 Jõelähtme-Kemba tee

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp
LK230046, peakaitsmega 3x25A
 Liitumiskilbi uks avaneb
 Jõelähtme-Kemba tee poole
 (vt kilbi paigalduse skeem)

24504:008:1015
 Koogi kergtee lõik 4

ETTEVAATUST!
 Ristumine KP maakaabliga!
 NB! Ristumisel kaevata käsitsi

24501:001:1465
 Salu tee 1

AJ Koogi:(Aruküla) F1:
 Olemasolevasse maakaablisse AXP 4G120 (140819) teha sisselõige ning ühendada otsad projekteeritud jaotuskilpi **JK68736**, L= 6/18 m.
 Jaotuskilbist JK68736 ehitada välja maakaabel AXP 4G50 (MPL428767) kuni projekteeritud 1-kohalise liitumiskilbini **LK230046**, L= 111/117 m.
Maakaabli paigaldussügavus Transpordiameti teemaal on min 1,2 m.
 Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse: Lahtiselt PVC D110 750N

24501:001:1463
 Salu tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP maakaabel
- ▭▭▭ Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- ▬▬▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- ▬▬▬ Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kinnistu piir
- ← → Olemasolev KP maakaabel
- ▨▨▨ Vajadusel raadatav võsa, mets
- - - Avatud kaeviku piirjooned
- ▬▬▬ Taastatav haljasala

Märkus:
 - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-143
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
-KP maakaabli kaitsevööndis teostada töid ettevaatlikult ning järgida kaitsevööndis ehitamise tingimusi.
-Objekt asub Transpordiameti tee nr 11260 Jõelähtme-Kemba teemaal, järgida Transpordiameti nõudeid ehitustööde teostamisel.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 10.07.2024 Töö nr: 82/1618
Töö nimetus: Koogi tee 29 liitumine madalpingel Koogi küla, Jõelähtme vald, Harjumaa LC1618	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Möötkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus		