



22287 Liispõllu-Järvselja-Aravu tee 12,31 km

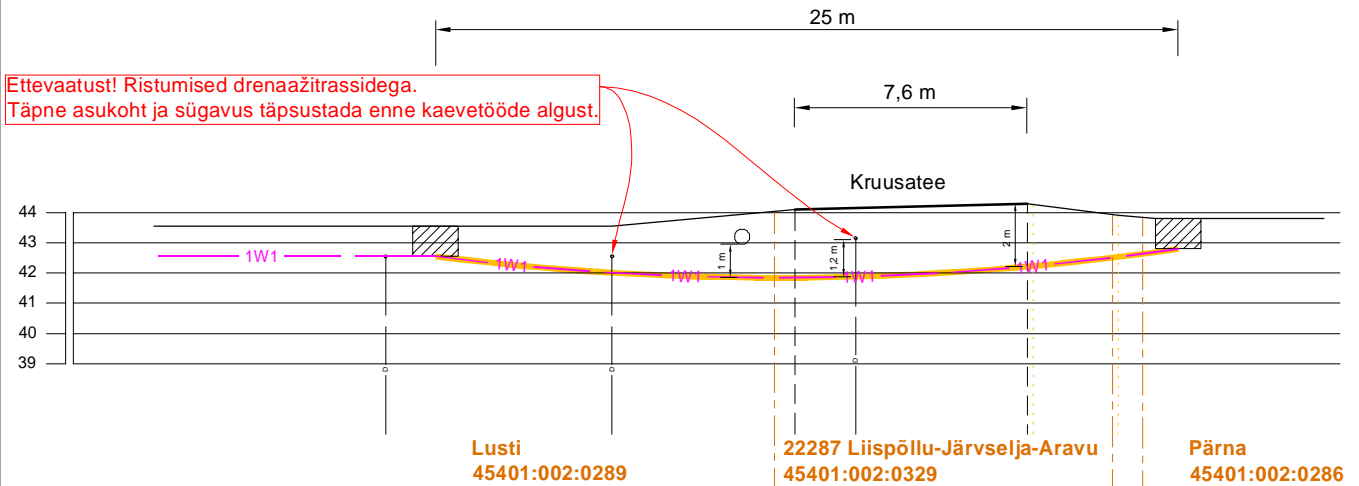

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

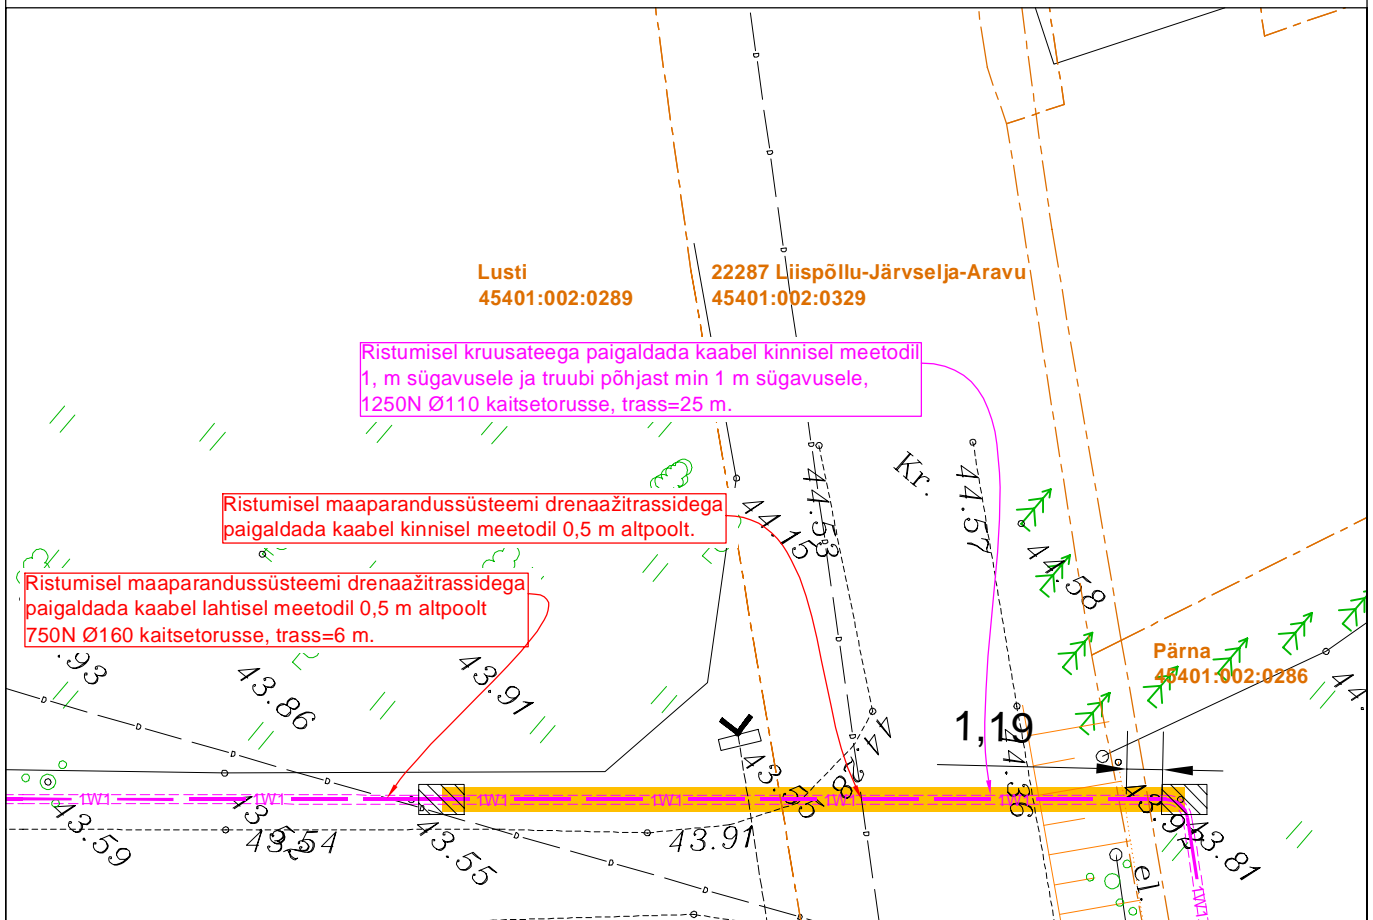

Projekt						Tellija		
Lusti kinnistu elektriliitumine. Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond						Elektrilevi OÜ		
Joonis						Joonise nr		
Ristmeväli						LC0904_TP_EL-4-02		
Projekteeris	Raido Rebane		10.06.2024	+372 5699 8445		Mõõtkava	M 1: 250	
Kontrollis	Andres Mee		10.06.2024	+372 511 9005		Stadium	Tööprojekt	
Projektijuht						Keel	Leht	Lehti
						EST	1	1



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486