
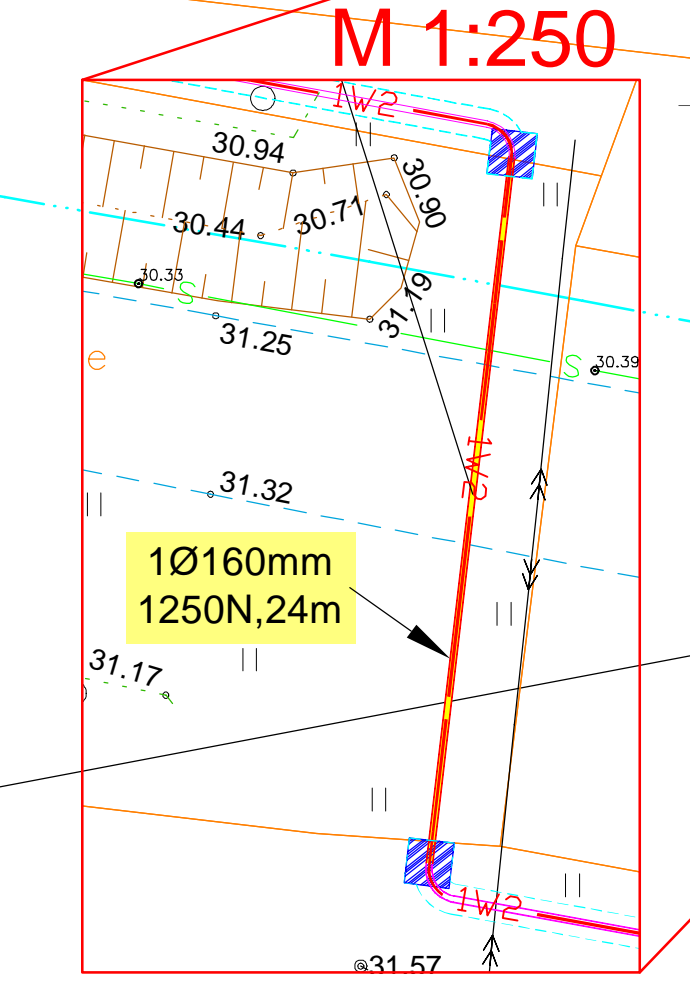


32 Jõhvi-Vasknarva tee
Katastritunnus: 12201:002:0295
Keskpinge maakaabli ristumine
maanteega 48,78km.
(Vastavalt ristumisjoonisele).

AXLJ-TT 24kV
3x50+16
KPL414584
Ltrass/Lvanaga
1388/1440m

10160mm
450N,417m

10160mm
1250N,11m

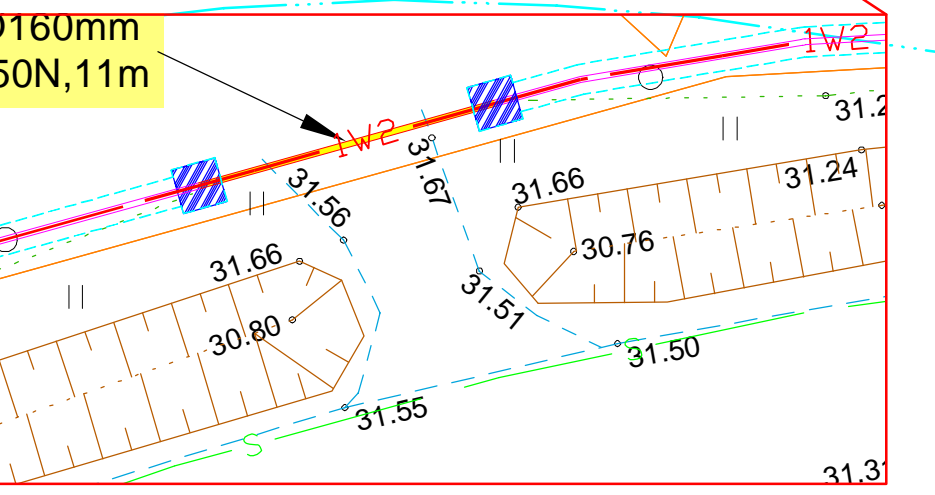

- TINGMÄRGID olemasolevad
- Kioskalajaam
 - Mast
 - Keskpinge maakaabel
 - Madalpinge maakaabel
 - Maakaabli kaitsetoru
 - Sidekanalisatsioon
 - Aed
 - Tee äär
 - Kinnistu piir
 - Truup
 - Haljastus
 - Puud ja pöösad
 - Liiklus
- TINGMÄRGID projekteeritud
- Komplektalajaam
 - Keskpinge maakaabel
 - Madalpinge maakaabel
 - Rõhtmaandur
 - Kaablikaitsetoru 450N
 - Kaablikaitsetoru 1250N
 - Kaevik suundpuurimiseks
 - Kinnine paigaldamine
 - Kaeviku piirjoon
 - Liitumiskilp
 - Kilbi reaalse suurus
 - Vert. maandur, kilbi maanduspaigaldis

Projekt	Riigimetsa kinnistu liitumine elektrivõrguga. Vasknarva küla. Alutaguse vald. Ida-Virumaa.	Tellija	Elektrilevi OÜ
Joonise nr	LC3897; IP7801-1	Joonise nr	LC3897; IP7801-1
Projekteeris	Jelena Laidoner	Mõõdikava	M 1:500
Kontrollis	Andrei Laidoner	Staadium	Tööprojekt
E-post: estonia@leonhard-weiss.com		Keel	Leht
Telefon: +372 601 2285		EST	2
Registrikood: 12083348			5