
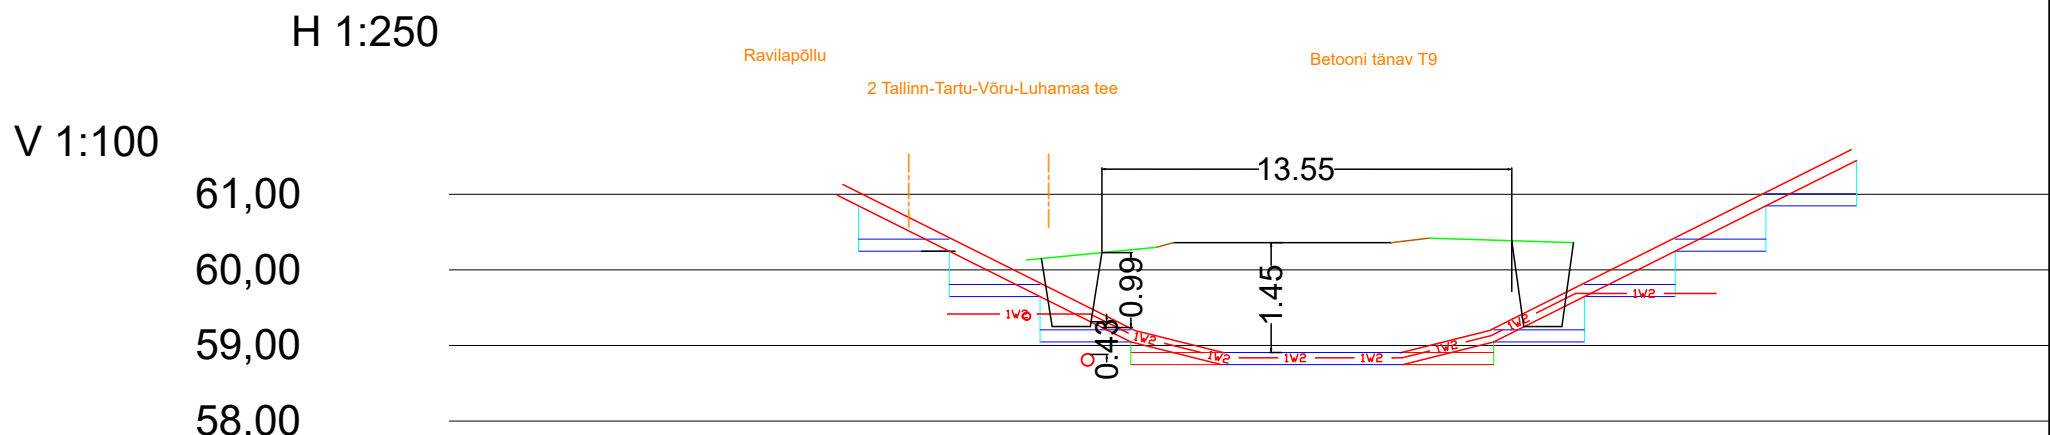


Elektrikaabitrassi sügavus orient 1,0m

Gaasitrassi sügavus 53.97 toru peale, De160, EH2000

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee  
ristumine

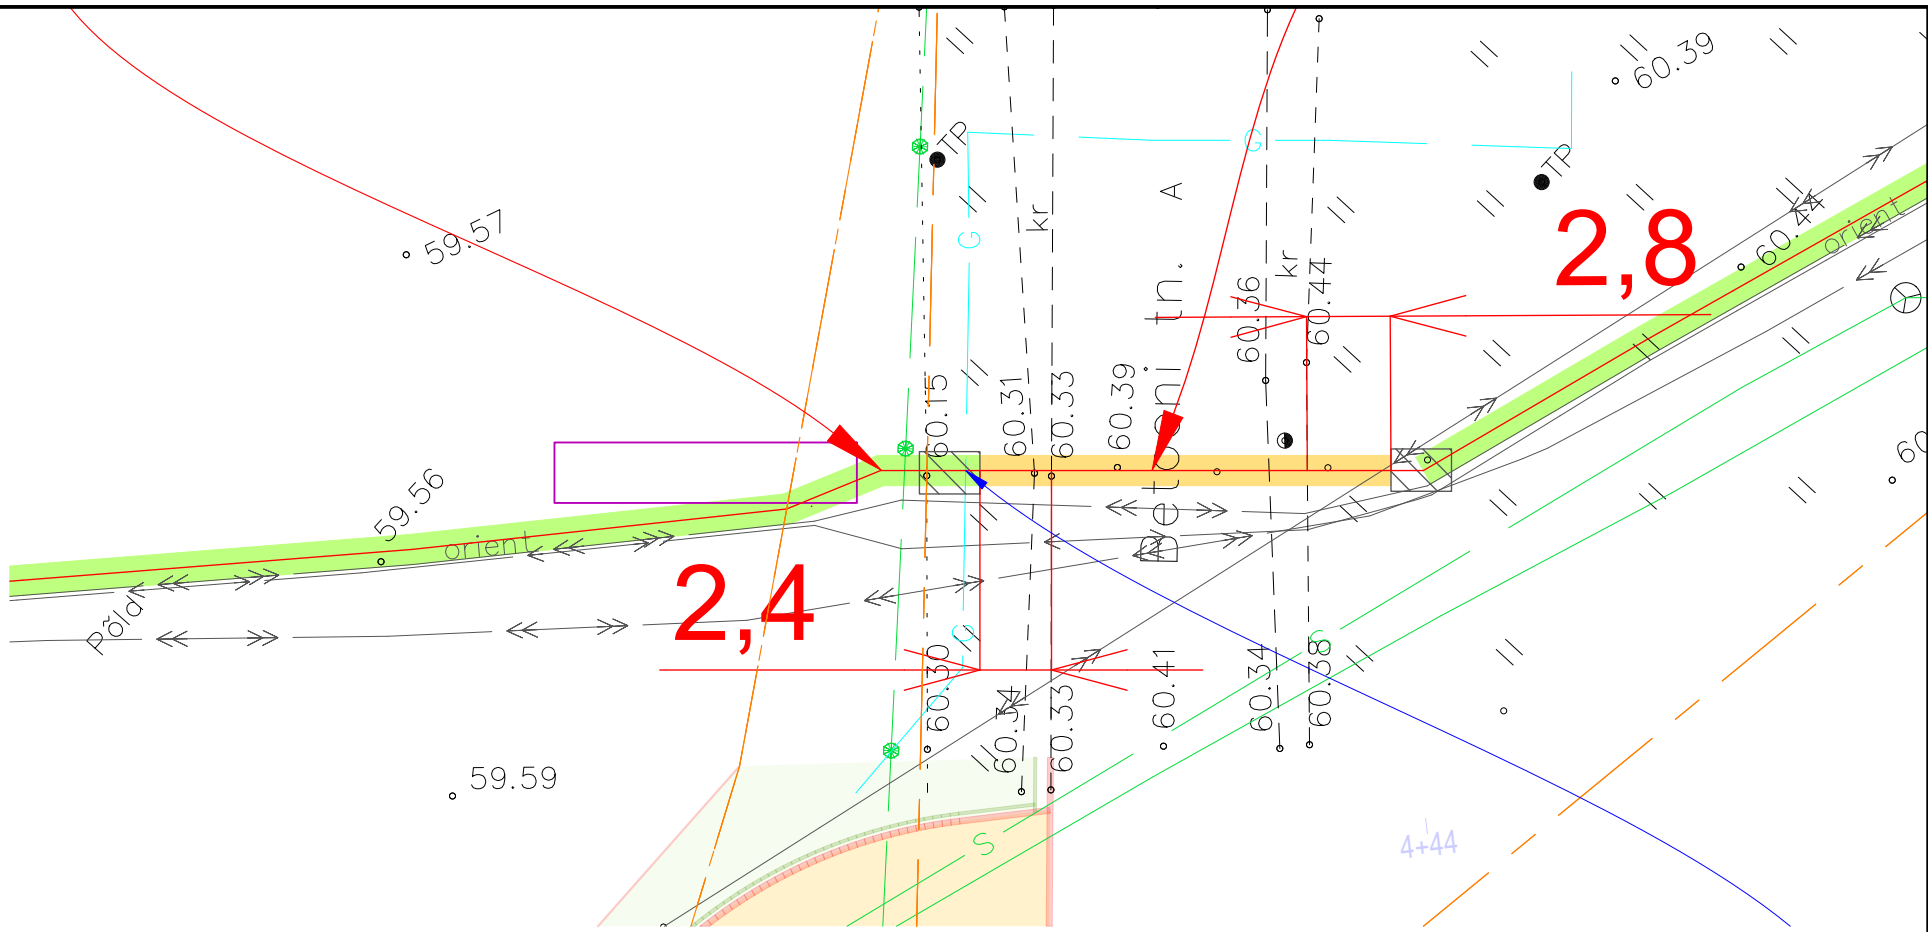

Sidetrassi sügavus orient 0,7m

Gaasitrassi sügavus 58.89 toru peale, De160, EH2000

Betooni  
ristumine

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 53 49 75 65 e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Kuupäev: 20.03.2024
Töö nimetus:	Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV liidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6			Töö nr: LR7509
Joonise nimetus:	Ristmevälja joonis Betooni ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee	Projekteeris: Siim Sulamägi	Kontrollis: Siim Holtsmann	Joon nr: TL-2-10
				Muudatus: Ver 1