
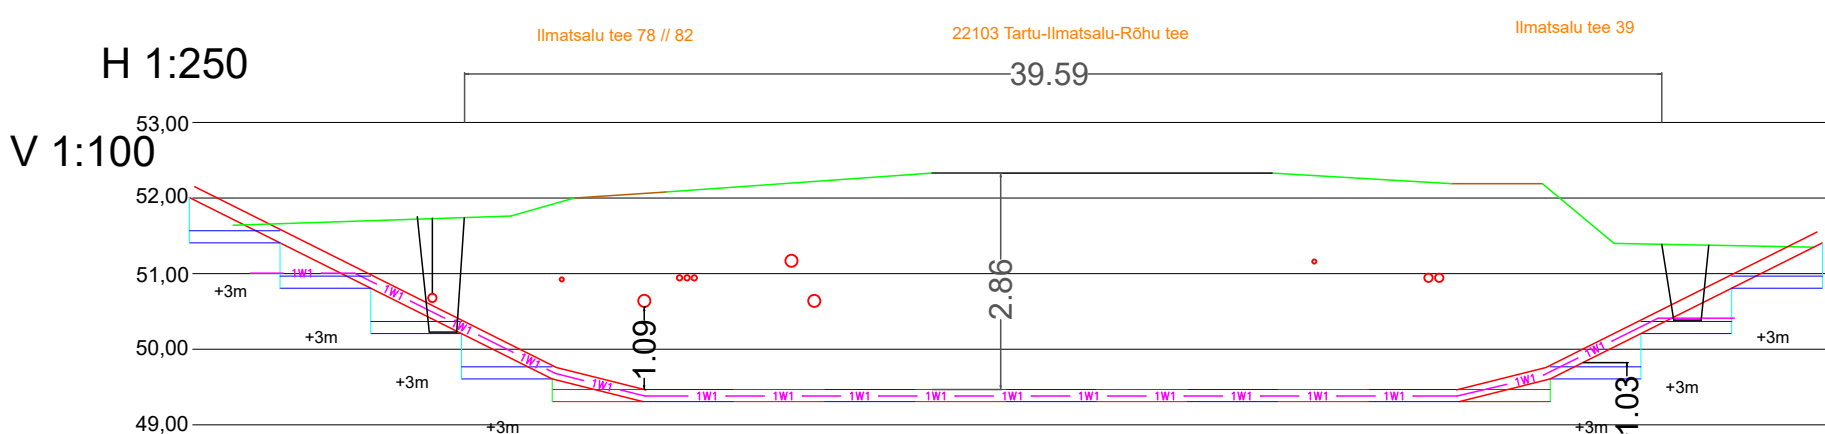


V 1:100


- El. kaabel! z=51.00, EH, PL75  
Gaasitrassi z=50.31 toru peale, EH2000, De160
- El. kaabel! z=50.40, EH, PL75  
ELASA side z=50.58, EH  
Elektrikaablid ORIENTEERUV! ca. 0,7m maapinnast  
Sademeveekanalisatsioon ORIENTEERUV  
Kanalisatsioon z=48.88, EH,De160  
Kanalisatsioon z=47.76, EH  
Vesi ORIENTEERUV! ca. 1,8m maapinnast
- Side ORIENTEERUV!  
Dreen z=49.03, EH, DN150 savi
- Elektrikaablid ORIENTEERUV! ca. 0,7m maapinnast
- Vesi ORIENTEERUV! ca. 2m maapinnast  
Dreen ORIENTEERUV!

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee osa 1  
ristumine

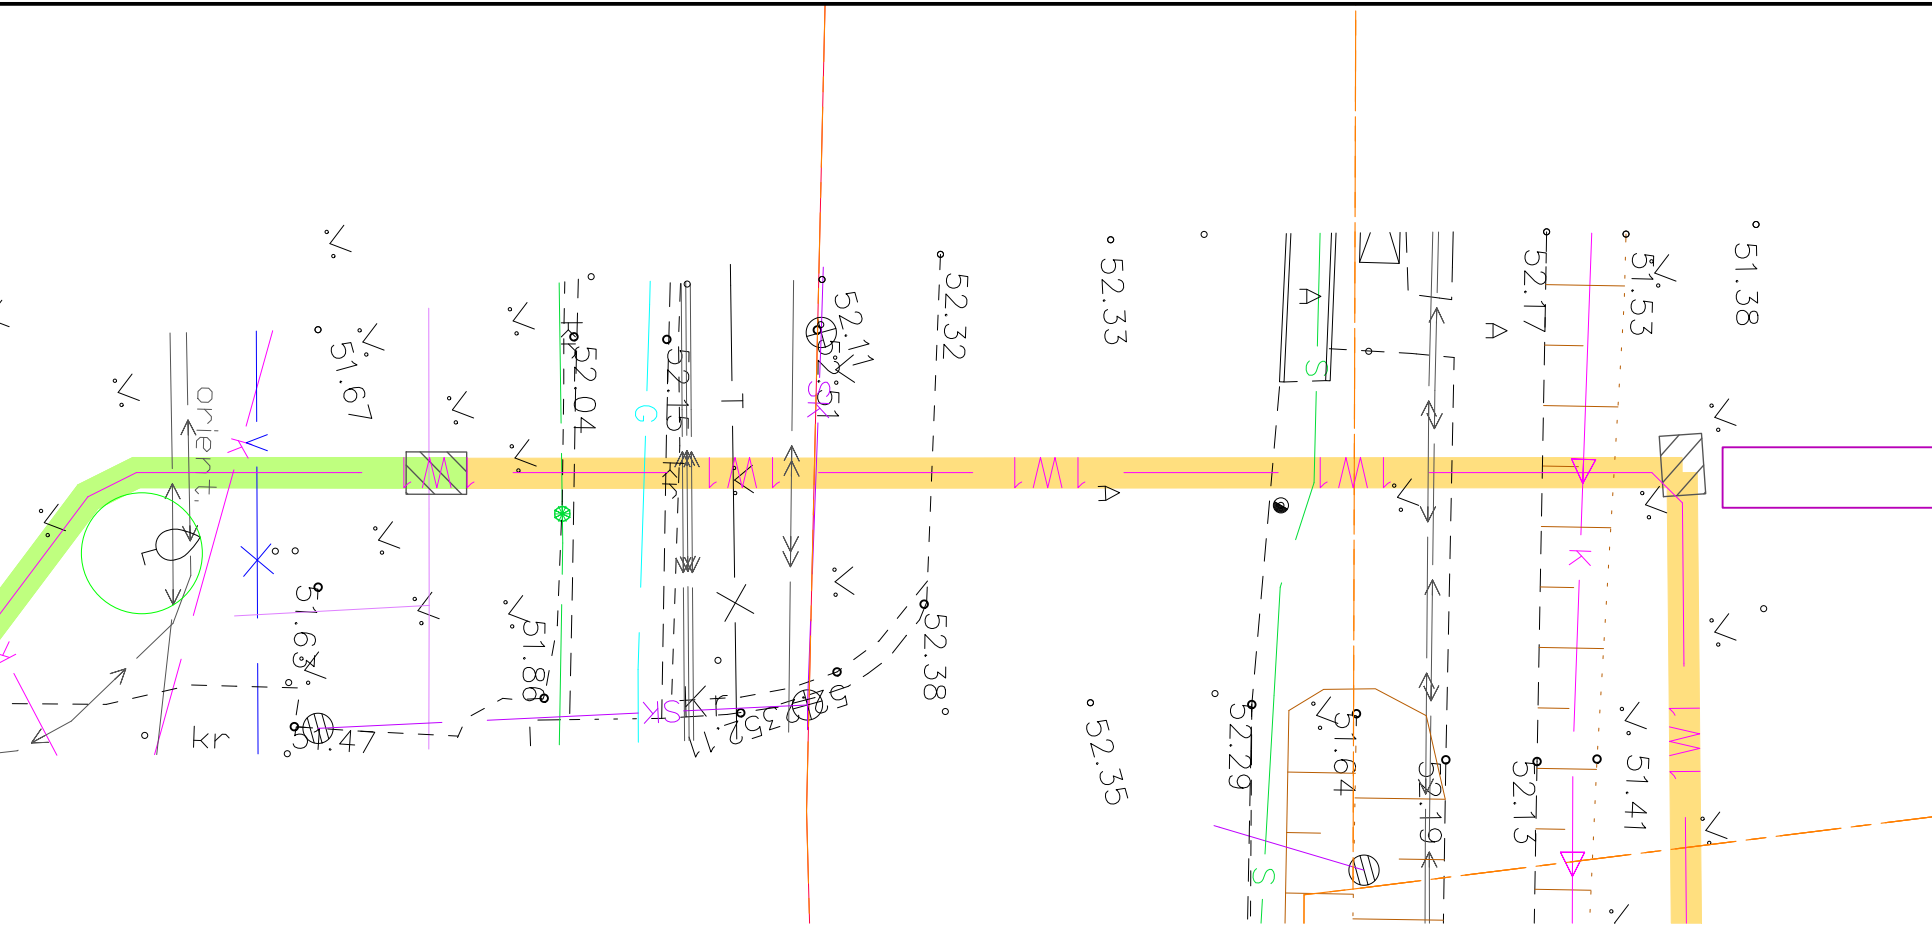

- Side ORIENTEERUV!  
Gaasitrassi z=50.72 toru peale, EH2000, De160
- El. kaabel 3x! z=50.98, EH2000, PL75  
El. kaabel! z=51.25, EH,De 160  
Sadekanalisatsioon ORIENTEERUV!
- ELASA side z=51.19, EH, D50
- El. kaabel 2x! z=51.00, EH2000, PL75
- Kanalisatsioonz=48.80, EH,De160

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee osa 2  
ristumine

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Ringtee 63a Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 20.03.2024
			Reg nr.: 11445550		Töö nr.: LR7509
			Telefon/fax: 53 49 75 65		Joon nr.: TL-2-13
			e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com		
			Projekteeris: Siim Sulamägi		
Töö nimetus: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6					Muutatus: M / A2
Joonise nimetus: Ristmevälja joonis 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee		Kontrollis: Siim Holtsmann			Muudatus: Ver 1