



V 1:100  
H 1:250

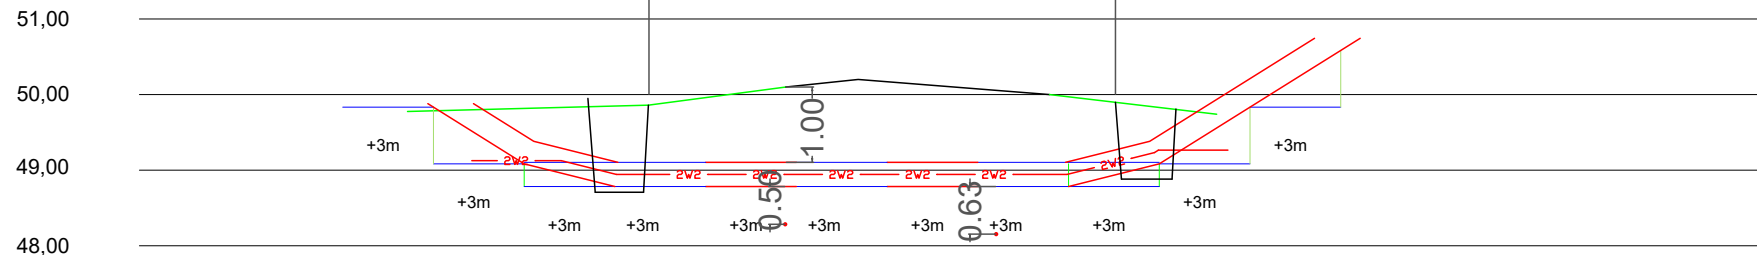


Vesil ORIENTEERUV

Vesil z=48.17, EH,De32

Lõuna tee  
ristumine

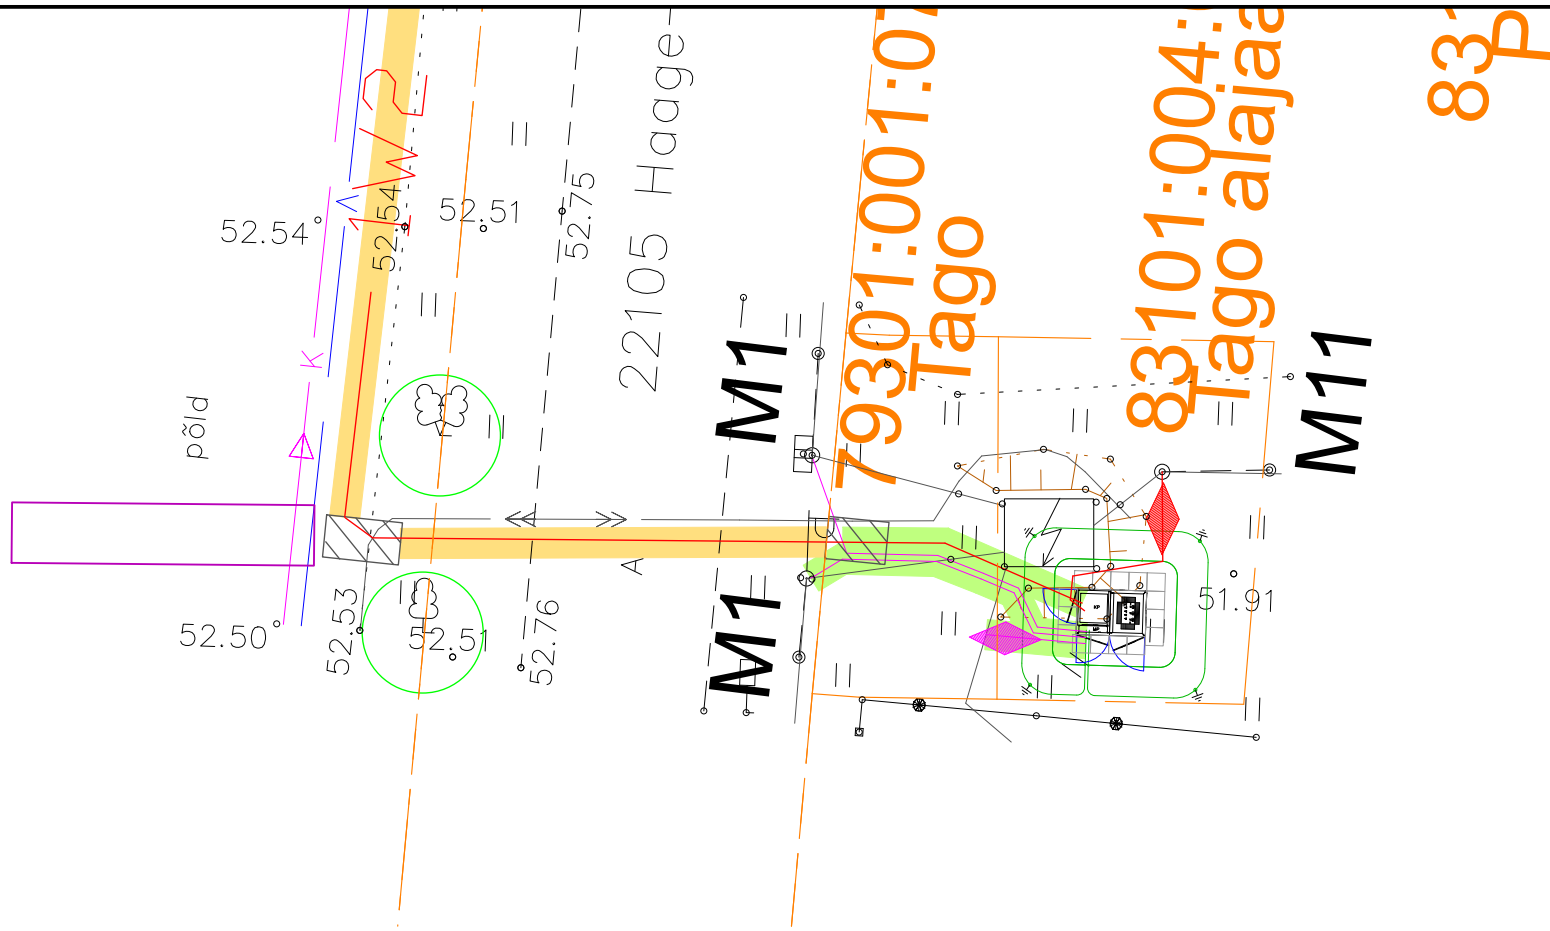

V 1:100  
H 1:250

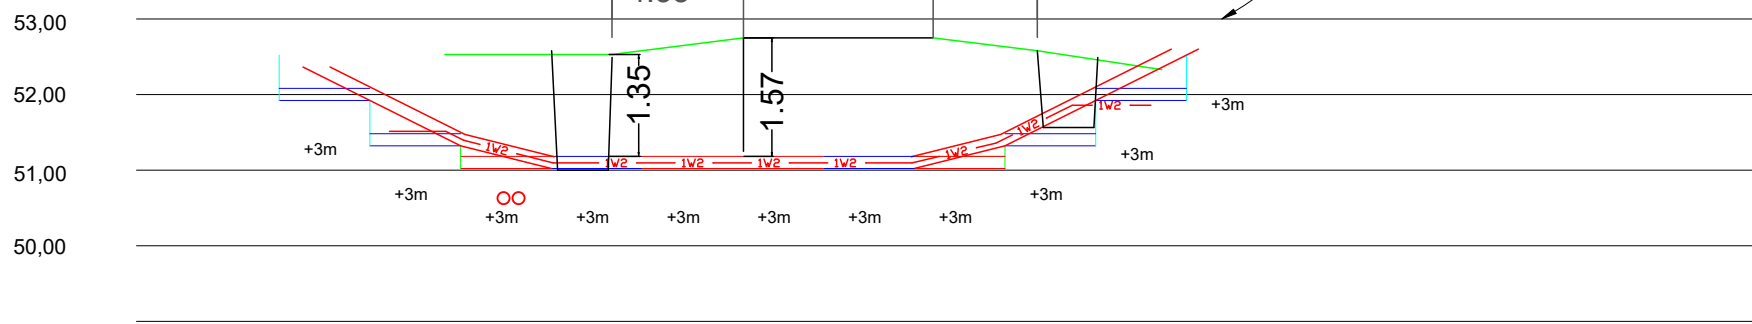

Vesil ja kanalisatsioon z=50.71, EH,De110

22105 Haage-Rahinge tee  
ristumine

Tellija:		Aadress:		Kuupäev:	
Elektrilevi OÜ		Ringtee 63a Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		20.03.2024	
Töö nimetus:		Reg nr:		Töö nr:	
Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6		11445550		LR7509	
Joonise nimetus:		e-mail:		Joon nr:	
Ristmevälja joonis Lõuna tee ja 22105 Haage-Rahinge tee		53 49 75 65 Siim.Sulamagi@enersense.com		TL-2-15	
		Projekteeris:		Mõõtkava:	
		Siim Sulamägi		M / A2	
		Kontrollis:		Muudatus:	
		Siim Holtsmann		Ver 1	