

## Malle Ütt | K-Projekt

---

**From:** Rait Valgma <rait@stromtec.ee>  
**Sent:** reede, 19. aprill 2024 16:00  
**To:** Marina Sagdejeva | K-Projekt  
**Cc:** Malle Ütt | K-Projekt  
**Subject:** Re: 23053, Laagri kollektor, elektrikaabliga ristumine

Tere

Tänud ka Teile, loen siis lahenduse kooskõlastatuks.

Parimat  
**Rait Valgma**  
Projekteerija

Stromtec OÜ  
+372 5855 9845  
[rait@stromtec.ee](mailto:rait@stromtec.ee)

---

**From:** Marina Sagdejeva | K-Projekt <Marina.Sagdejeva@kprojekt.ee>  
**Sent:** Friday, April 19, 2024 15:58  
**To:** Rait Valgma <rait@stromtec.ee>  
**Cc:** Malle Ütt | K-Projekt <Malle.Utt@kprojekt.ee>  
**Subject:** RE: 23053, Laagri kollektor, elektrikaabliga ristumine

Jah, see sobib. Suur tänu abi eest!

Tervitades

Marina Sagdejeva  
tel: +372 626 4100  
mob: +372 5343 5199



---

**From:** Rait Valgma <rait@stromtec.ee>  
**Sent:** Friday, April 19, 2024 3:50 PM  
**To:** Marina Sagdejeva | K-Projekt <Marina.Sagdejeva@kprojekt.ee>  
**Cc:** Malle Ütt | K-Projekt <Malle.Utt@kprojekt.ee>  
**Subject:** Re: 23053, Laagri kollektor, elektrikaabliga ristumine

Palun vaadake üle, eeldatavasti sain õigesti aru. Elektritorud hakkavad langema rohkem kui 8 m peale K-36 (suunas K-35 poole).

Parimat  
**Rait Valgma**  
Projekteerija




Täna, sain selle info kätte, edastasin Mallele ka muudetud projektfailid ja ta ütles, et on OK.

Stromtec OÜ  
+372 5855 9845  
[rait@stromtec.ee](mailto:rait@stromtec.ee)

Tere,  
Oleks hea, kui elektrikaabel hakkas langema peale projekteeritud reoveekollektori ristumist (ca 7 m):



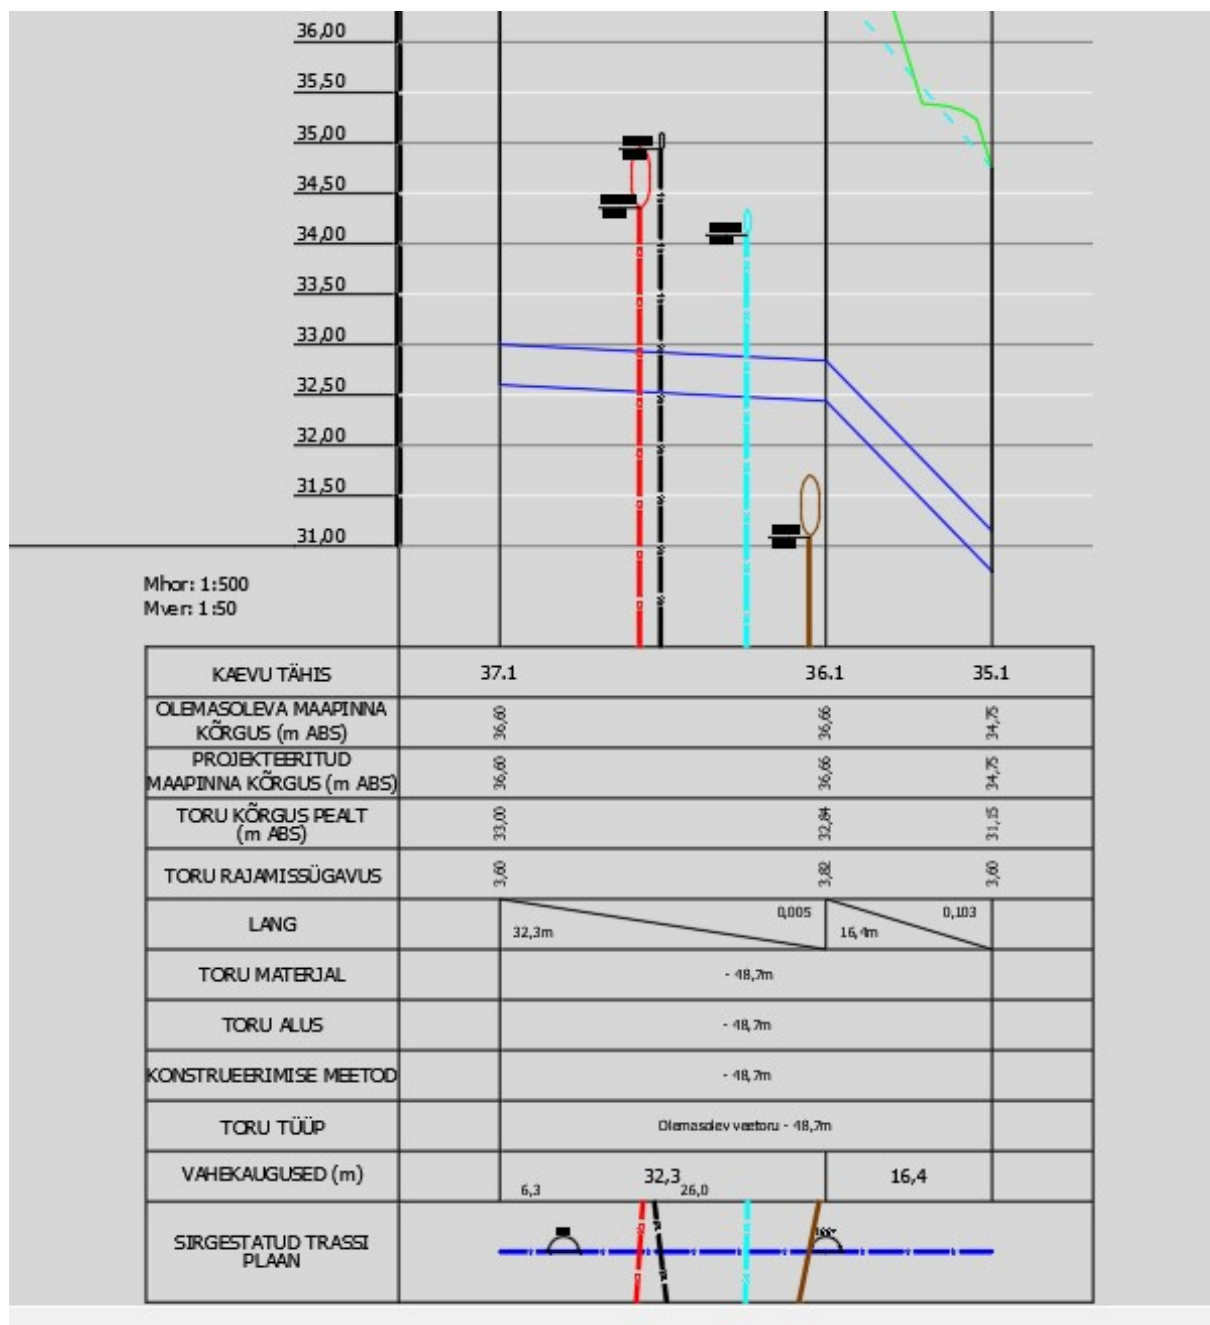

Tervitades

Marina Sagdejeva  
tel: +372 626 4100  
mob: +372 5343 5199

