


22401:004:0226
Lembitu

Taastada toide
fiidrite esimestele
mastidele
maakablitega

Projekteeritud mastalajaam AJ14505
Asendataval kandemastil M66A Puit
KL4 12m. V t elektriskeem 016
alajaama skeemiga. Rajada
maanduspaigaldis. Alajaama MPS
sokliil AJ kõrval Demonteerida
olemasolev Kauksi AJ ning AJ toiteks
KP õhuliin,. Demonteerida F1-F4 MP
õhuliinid esimeste mastideni,
asendadada maakablitega.

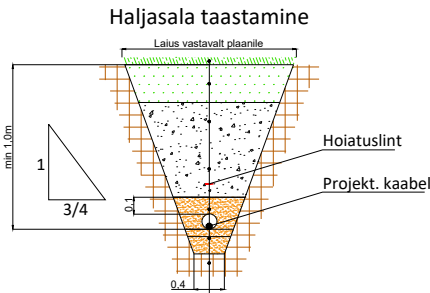


MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm


RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekut)

RISTUMINE PEALPOOLT

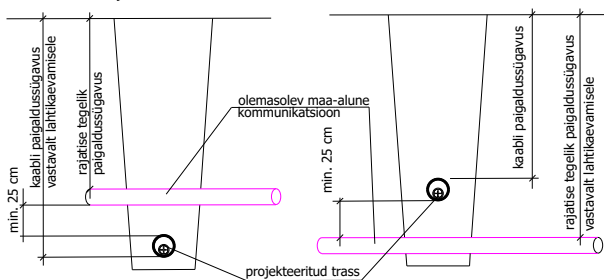

Tingmärgid



Haljastuse taastamine

Ol. olev sidetrass

Ol. olev keskpinge kaabel

Ol. olev madalpinge kaabel

Katastriüksuse piir

Ol. olev keskpinge õhuliin



Demonteeritav element

Projekteeritud mastalajaam maandusega

Projekteeritud madalpinge maakabel

Märkused:

1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 10478G 28.08.23. Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OU poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 459512.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakablid paigaldada kogu mahus 750N kaitsetorusse 1,0 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Projekt on maaomanike ning trassivaldajatega kooskõlastatud.

Tellijaja:

Elektrilevi OÜ



Aadress:

Päevalille 2-2, Ülenurme

MTR:

Tartumaa, 61714

Reg nr:

TEL002388

Telefon:

12688881

e-mail:

+372 5534119

jaanus@stromtec.ee

Projekteerija: Andreas Kärp

andreas@stromtec.ee +372 53007562

Kuupäev: 15.12.2023

Töö nr: 23-93

Joon nr: 007

Mõõtkava: M1:500 A3

Töö nimetus:

Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 2. osa, Alutaguse
vald, Ida-Viru maakond LR8973

Joonise nimetus:

Asendiplaan