



## KATTE TAASTAMISED


### 1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

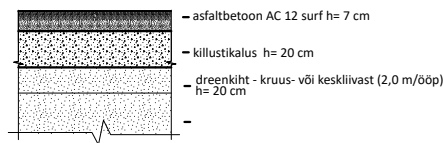


### 2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

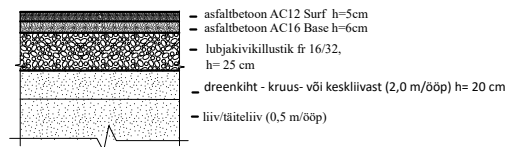


### Haljasala katte taastamine

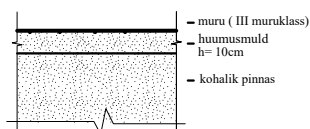

### Kruuskatte taastamine



### Killustikkatte taastamine

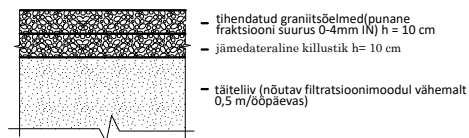

## MÄRKUSED:

- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( $\geq 15$  cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Haritavaal põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 1,0$ / $> 1,0$	$\geq 0,2$ / $\geq 0,3$
Sidekaabel	$\geq 0,25$ / $\geq 0,5$	$\geq 0,1$ / $\geq 0,3$
Gaasitoru	$\geq 1,0$ / $> 1,0$	- / $\geq 0,3$ (kaabel terashülslis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / $\geq 2$	- / $\geq 0,2$
Elektrikaabel	- / $\geq 0,5$	$\geq 0,1$ / $\geq 0,3$

Tellijaja:  
Enefit Connect OÜ



Adress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714  
MTR: TEL002388  
Reg. nr: 12688881  
Telefon: +372 553 4119  
E-mail: jaanus@stromtec.ee

Kuupäev: 22.02.2023

Töö nr: 23-04

Joonise nr: 003

Möötkava: Skeem/A4

Töö nimetus: Kase tee 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja Niine tee 1, 2, 3, 4 kinnistute liitumine elektrivõrguga Koogi küla Jõelähtme vald Harju maakond. LR8178. Tööprojekt.

Joonise nimetus: Katete taastamine

Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935  
Kontrollis: Jaanus Kaldoja