



Projekteeritava välisvalgustuse lülituskilbi nr. 3 arvutusskeem

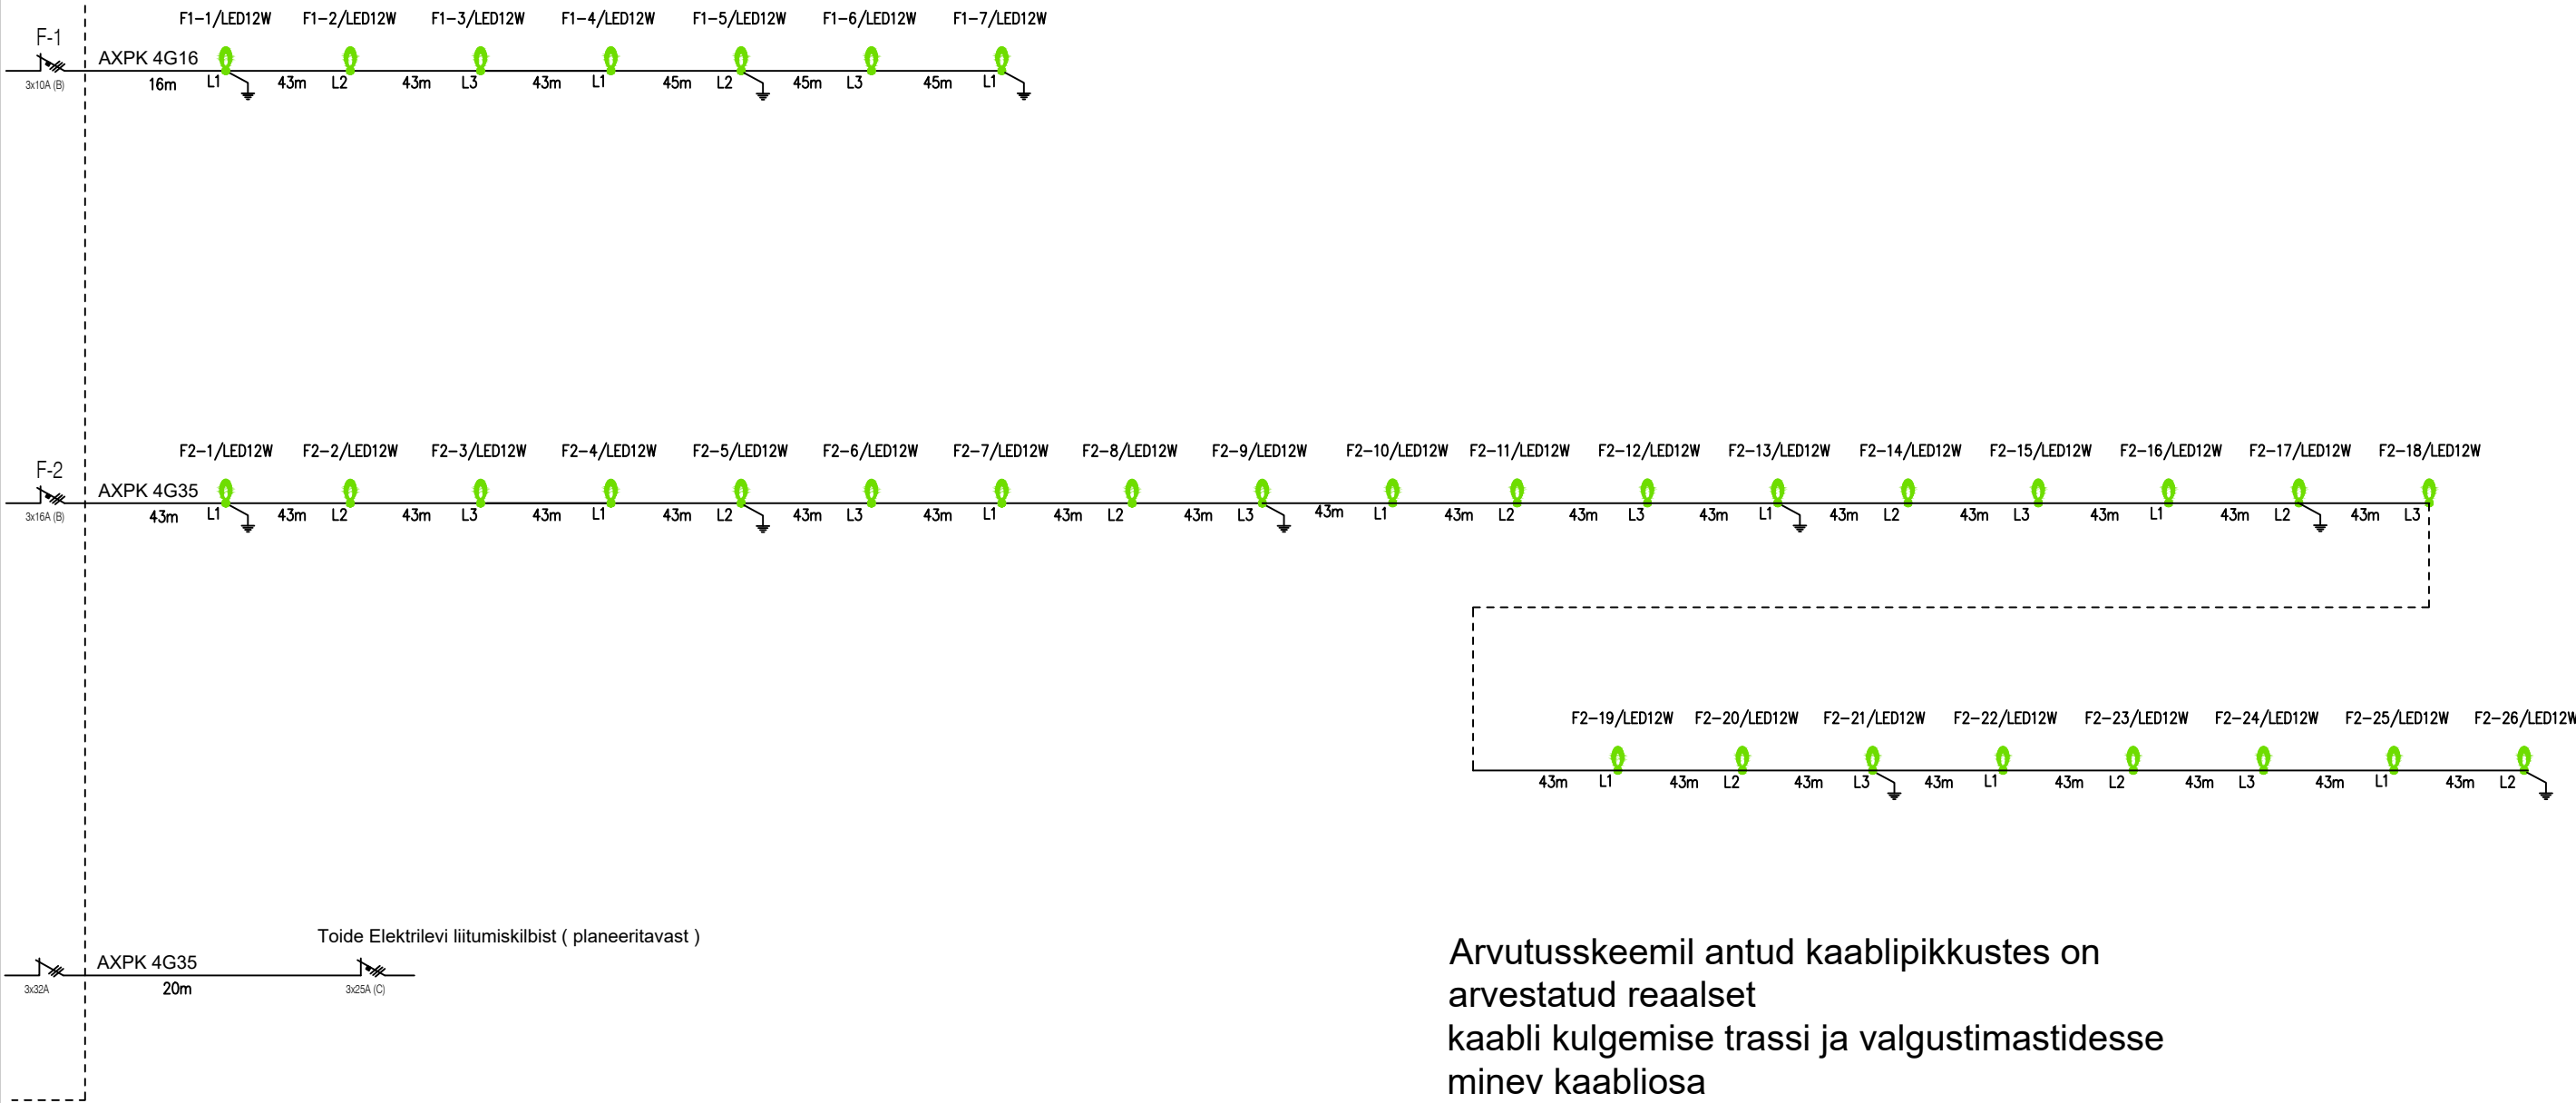

Projekteeritav välisvalgustuse tingmärgid

 6m kooniline metallmast, 12W LED valgustiga, ilma konsoolita

Arvutusskeemil antud kaablipikkustes on arvestatud reaalset kaabli kulgemise trassi ja valgustimastidesse minev kaabliosa Mastide vahekaugust vaata plaanilt. Tabelis antud pikkused on arvestatud projekteeritavatele kaablitele ja valgustusele Lühisvoolu arvutus on tehtud olemasolevate ja projekteeritavate kaablite alusel.

Fiider	L(m)arv	L(m)Σ	P (W)	I (A)	Ik1 (A)	ΔU%
F1	300		84	0,2	160	0,2
F2	1118		312	0,6	12996	0,7

TELLIJA G.E.O Gruppl OÜ	OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse–Kunda– Pada kergliiklustee projekt	TÖÖ NUMBER 400420
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Lääne–Viru maakond, Kunda linn ning Viru–Nigula vald	STAADIUM PÕHIPROJEKT
<i>Crusta</i> projekt Crusta projekt OÜ TEL 6551506/55612034 EL11023777–0001 jaan@crusta.ee REGISTRIKOOD 11023777 Hüübi 7, Tallinn 13423	Välisvalgustuse lülituskilbi nr. 3 arvutusskeem	JOONIS MÕÖTKAVA LEHT EV–21
		MUUDATUS
		KUUPÄEV aprill 2023.a.