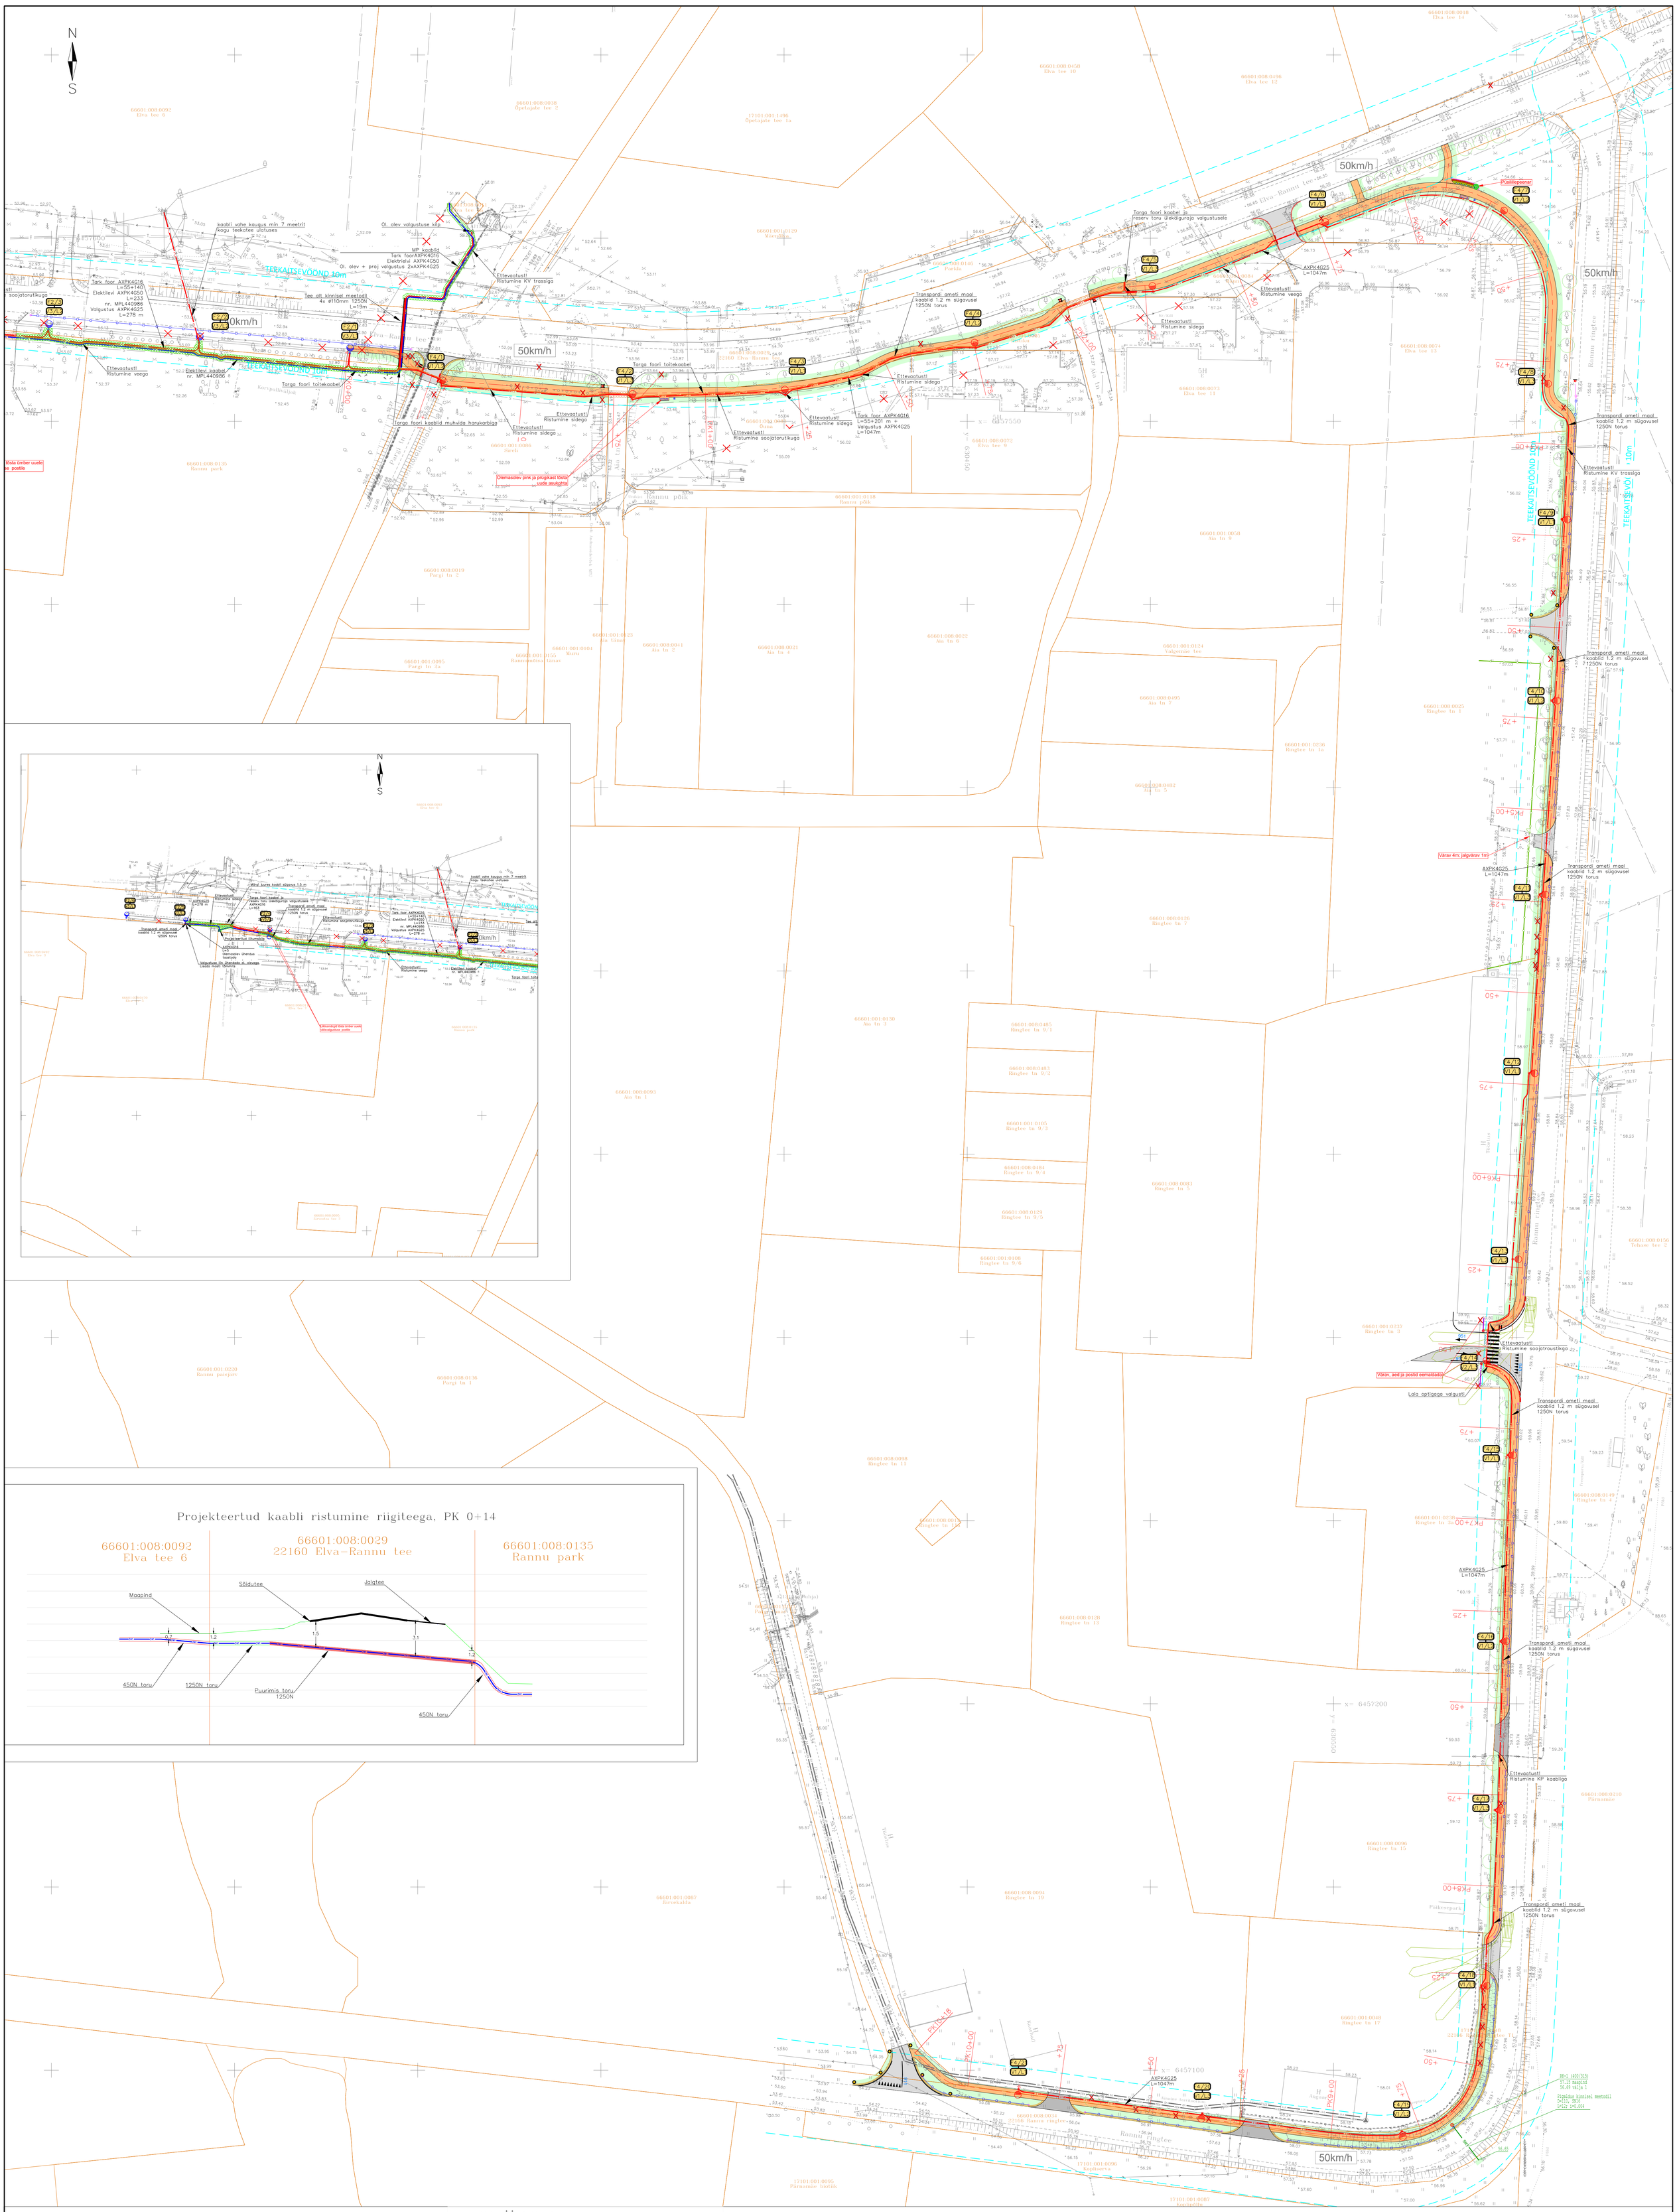
Projekteeritud kaabli ristumine riigiteega, PK 0+14
66601:008:0092
Elva tee 6
66601:008:0029
22160 Elva–Rannu tee
66601:008:0135
Rannu park
Maapind
Sõidutee
Jalgtee
0,7
1,2
1,5
3,1
1,2
450N toru
1250N toru
Puurimis toru 1250N
450N toru
TEEKAITSEVÖÖND 10m
50km/h
Ettevaatust! Ristumine KV trassiga
Ettevaatust! Ristumine sidega
Ettevaatust! Ristumine soojatorutikuga
Ettevaatust! Ristumine veega
Ettevaatust! Ristumine KP kaabliga
Transpordi ameti maal kaablid 1,2 m sügavusel 1250N torus
Targa foori kaablid muhvida harukarbiga
Targa foori toitekaabel
Tark foor AXPK4G16 L=55+201 m + Valgustus AXPK4G25 L=1047m
Tark foor AXPK4G16 L=55+140 Elektilevi AXPK4G50 nr. MPL440986 Valgustus AXPK4G25 L=278 m
Elektilevi kaabel nr. MPL440986 II
kaabli vahe kaugus min 7 meetrit kogu teekatee ulatuses
Ol. olev valgustuse klp
MP kaablid
Tark foorAXPK4G16
Elektrilevi AXPK4G50
Elektrilevi AXPK4G25
Ol. olev + proj valgustus 2xAXPK4G25
Tee alt kinnisel meetodil 4x ø110mm 1250N L=19m
Targa foori kaablid 1,2 m sügavusel
Transpordi ameti maal kaablid 1,2 m sügavusel 1250N torus
AXPK4G25 L=1047m
Olemasolev pink ja prügikast tõsta uude asukohta!
Püsiliiklejaneerar
Värav 4m; jalgvärav 1m
Värav, aed ja postid eemaldada!
Lala optigaga valgusti
Ettevaatust! Ristumine soojatoruskiga
Transpordi ameti maal kaablid 1,2 m sügavusel 1250N torus
Ettevaatust! Ristumine KV trassiga
Transpordi ameti maal kaablid 1,2 m sügavusel 1250N torus