
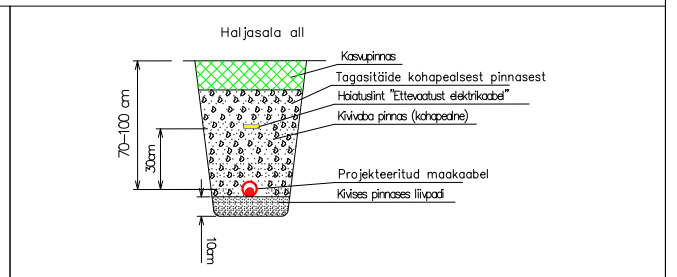
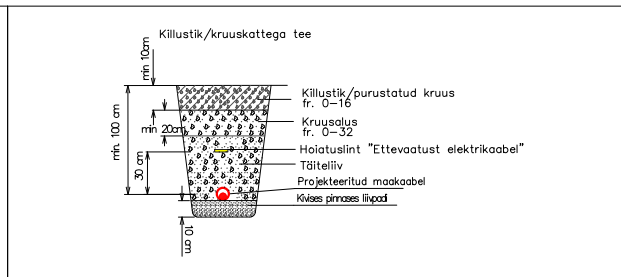


**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitseturusse 750N D160mm
- Projekteeritud 0.4 kV maakaabel kaitseturusse 750N D110mm
- Kinnistu piir
- Olemasolev raudbetoonmast
- Projekteeritud komplektalajaam HEKA1VM250
- Tarbijakaabli reservtoru D110mm, 450N, L=2m
- Projekteeritud mastimaandus
- Projekteeritud reserv kaablikaitsetoru 750N D160mm

**Märkus:**

- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-245
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- LK uks peab avanema Lepe kinnistu poole.

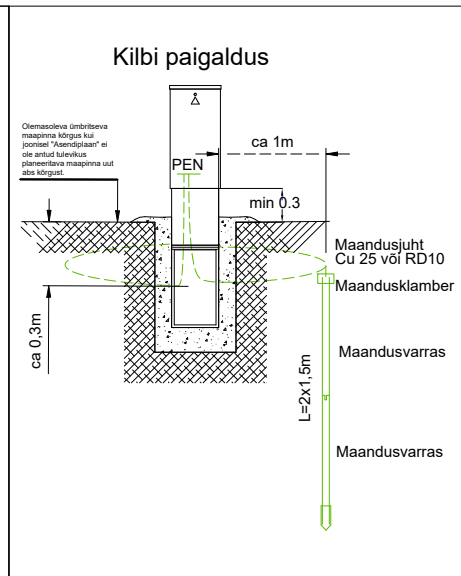

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 30.11.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 11/04/2790
Töö nimetus: Lepe kinnistu liitumine, Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond LC2790	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava:-