

Mõisa kinnistul ehitismälestised:
Sikassaare mõisa park reg nr 20819
Sikassaare mõisa peahoone reg nr 20816

Sikassaare mõisa park
reg.nr.20819

Muinsuskaitseala


27003:001:0365
Mõisa

ASENDIPLAAN

27003:001:0782
Talli

27003:001:0941
2700147 Sikassaare tee

KAKS KAABLIT KAEVISES

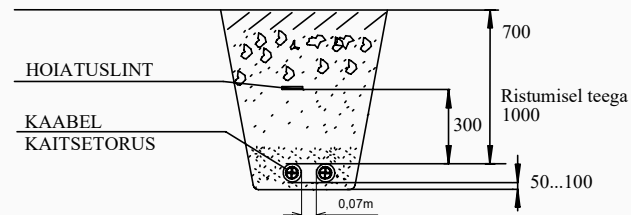


LK236465 ühe arvesti kohaga liitumiskilp (voolutrafodega), sokliga pinnases. 3x125A. Tarbijakaabli jaoks reservitoru PVC75 450N L=2/4. Uksega tee poole. Kõrvuti jaotuskilbiga. LK-JK otseühendus

Proj. jaotuskilp JK236465, sokliga pinnases. Kõrvuti liitumiskilbiga. Märketulbaga

27003:001:0783
2700148 Metall tee

Olemasol. 10 kV kaabel

KILBI PAIGALDUS

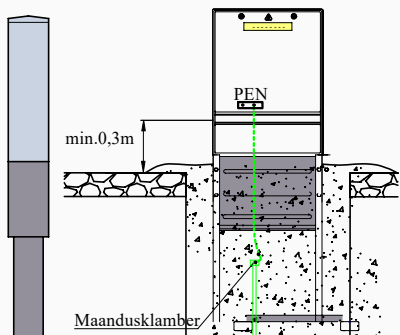

1,80 km

MPL440032

Sikassaare 10/0,4 kV komplektalajaamas (KTPN)
Asendada F1 SLB2 kaitseülitis sularid (125A sularid NH2)
Asendada F2 RBK1 kaitseülitis sularid (160A sularid NH1)

27003:001:0895
Erea

Sikassaare 10/0,4 kV alajaam F2 0,4 kV fiider.
Olemasolev AXP4x120 maakaabel kaevata lahti ja poolitada. Kaabel pikendada kahe AXP4x120 kaabli jätkuga jaotuskilbini L=14/18. Ühendused jätkumuhvidega pinnases. Alajaama poolne kaabel ühendada JK lattidele (MPL440032) Edasiminev kaabel ühendada JK F1 fiidril (MPL440033) Kaablid kaitsta kaitsetorudega 2x1250N/110mm/13m (kinniselt) 2x450N/110mm/1m.
Ristumisel teega vähemalt 1,5 m sügavusel

Riigitee kaitsevöönd

Eelnevalt on koostatud REAALPROJEKT OÜ poolt projekt "Riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare km0,0-1815 rekonstrueerimine" Töö nr.P22061.

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.13544G 07.05.2025. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin

Tellijä:		Töövõtja:		Address:	Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev:	26.07.2025
Elektrilevi OÜ		enersense		Reg nr:	11445550	Töö nr: LC2042	
Töö nimetus:		Sikremi Sikassaare küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC3794, 491189, EPP-928722-1		Telefon/fax:	56608245	Joon nr: 001	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		e-mail:	heiki.jakobson@enersense.com	Mõõtkava: 1:500	
				Projekteerija:	Heiki Jakobson		