


Geoinfo

Tehnovõrkude kooskõlastused

Jrk.	Kooskõlastaja	Nr/Resolutsioon	Kuupäev
1	Elektrilevi OÜ	Andmeväljastus VAH-166335	26.02.2026
2	Maa- ja Ruumiamet (drenaažitorustikud)	Kooskõlastatud nr.13.2-4/26/5265-2	14.04.2026
3	Telia Eesti AS	Trassid puuduvad IP101468	27.02.2026
4	AS Põhja-Sakala Haldus	Kontrollitud	15.04.2026
5	Elering AS	Kooskõlastatud nr.12-9/2026/235	22.04.2026

Märkused:
Töö väljastamise aeg: aprill 2026 a.
Koordinaadid riikikus L-Est97, EH2000 Euroopa kõrgussüsteem.
Katastriüksuse piirid on saadud Maa-ameti digitaalse katastrikaardi väljavõtteist seisuga 19.02.2026 a. Kihil "PIIR" olevad piirijoonte asukohad on informatiivsed.
Lähtepunktid rajatud Trimble GNSS R8-ga mõõdistatud Trimble RTSS555-ga.

GUVANA DISAIN GEODEESIA Reg. nr. 12729634 Kallasmaa tn. 5-5, 74111 Maardu e-mail: guvanadisain@gmail.com Mob:+372 58 318 490 Litsents: MTR EEG000411 Kutsetunnistus: 166286	OBJEKT NIMETUS		
	IP9194_ Võhma-SUURE-JAANI, elektrilülitumine		
	OBJEKT AADRESS		
	Paala alajaam, Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond		
TÖÖ			ZWCAD 2026 Pro
JOONISE NIMETUS			TELLUJA
Maa-ala plaan tehnovõrkudega			Stromtec OÜ
Mõõdistas:	Vasyl Gubchak	geodeet, tase 6	
Joonestas:	Vasyl Gubchak		
Vastutav geodeet:	Vasyl Gubchak	allkirjastatud digitaalselt	
TÖÖ NR.	G_1028_26	MÕÕTKAVA	1:500
KULUPÄEV	08.04.2026	JOONISE TÄHTS	1

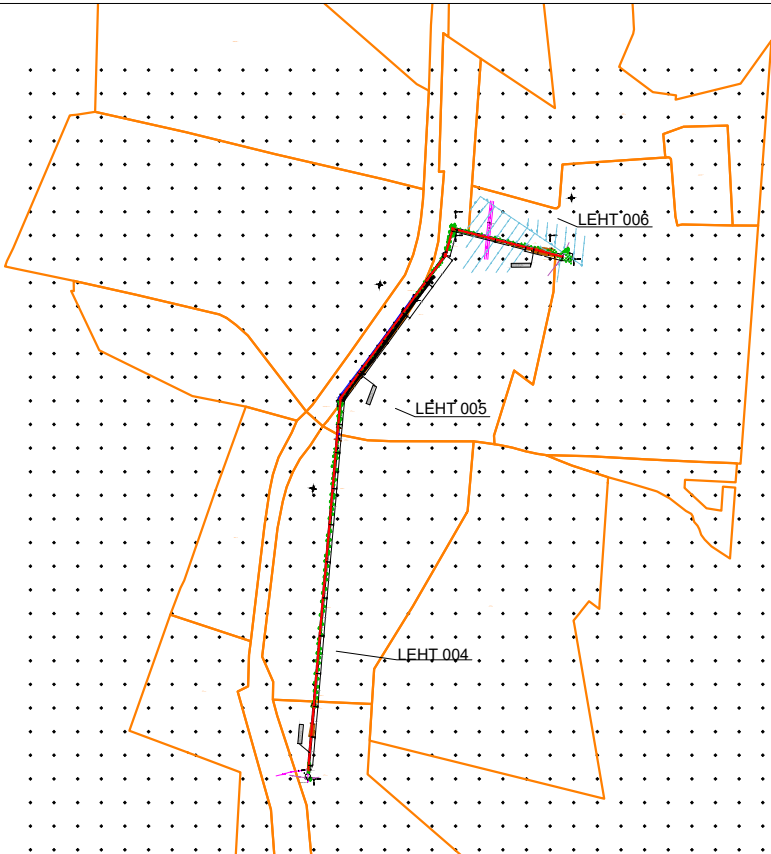

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1

1W1


1W1

Projekteeritud 0,4 kV kaablitross kaitsetorus
- 1W2

1W2

1W2

Projekteeritud 20 kV kaablitross kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast, tugi ja tõmmit
- Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)
- Demontaaž
- Raadamine ca m2
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur

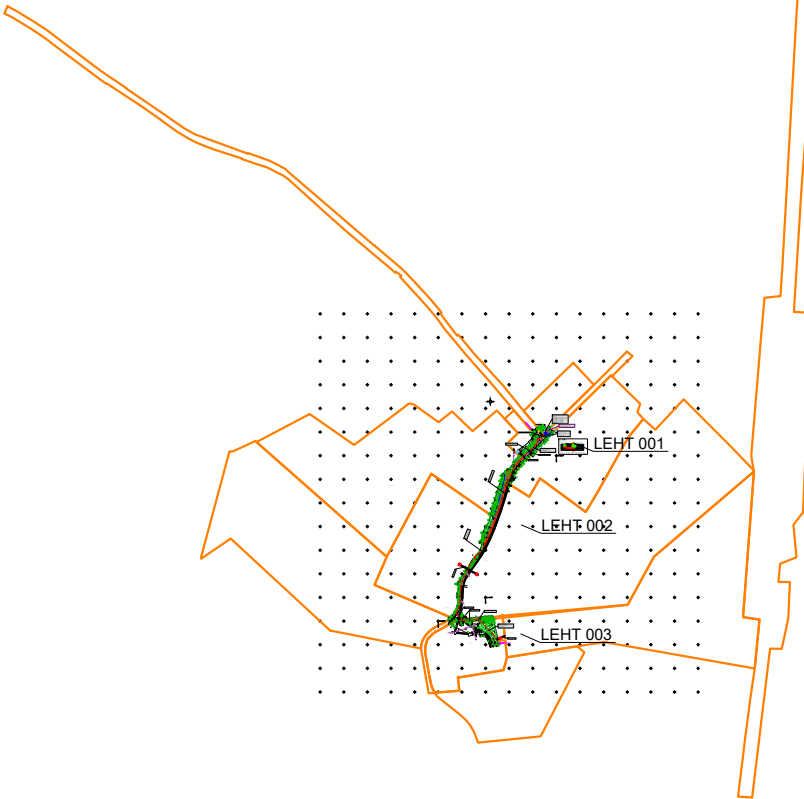

- Märkused:
- Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt ELV OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP9194.
 - Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 - Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sügavusele ning teega läheduses ja ristumisel 1,0m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
 - Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 14.05.2026
Elektrilevi OÜ			MTR: TEL002388		Töö nr: 26-08
Töö nimetus:		Võhma-Suure-Jaani II toitefiidri osaline rekonstrueerimine Paaksima ja Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond. Tööprojekt IP9194	Reg nr: 12688881		Joon nr: 00Y
Joonise nimetus:			Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Mõõtkava: M1:16000 A3
			Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja		