




**RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKUTE, SIDE...)**

RISTUMINE ALLPOOL (Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või transiivaldaja nõusolekul)

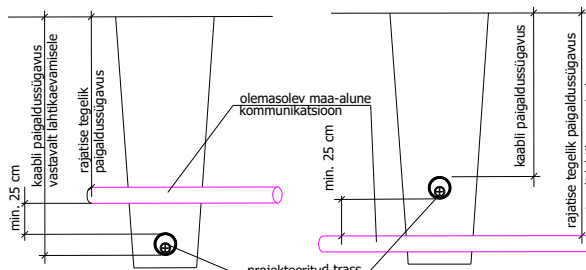

Üks kaabel kaevikus:
Haliiasala taastamine.

The diagram illustrates the projection of a point from a 3D scene onto a 2D image plane. A point in the scene is projected through the optical center of the camera onto the image plane. The image plane is labeled "af vastevast plaatje". The projection is labeled "Project. kaabel". The image plane is also labeled "Hoiatuslint". The diagram shows a grid of points on the image plane, with a central point labeled "0.4".

MURUKÜLV	
Sööletud mineraalmuld kasvukihi	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
(märgus 3)	
LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Märkus:

1. Projekt on teostatud digitaalselt alusplane vastavalt Elektrivõrgu 2024. koordinaatsüsteemi projekterimisulatuses "EP7214" ja on toetatud Kirjaniku OÜ fõõd nr 123102 (EVR 2024). Koordinaatsüsteem E-51 97 km kõrgusandis 145 000 süsteemis.
2. Kaablit ja elektrivõrke paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajastatuse nõuded. Normdokumente näidatakse viitena.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekterist kaablitruusi asukoht kogu mahi märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitseturisuse 1,0m sügavuse vii vastavalt jonnile viidatud. Ristumised teiste kommunikatsioonidega viitatakse.
5. Kõik trussid on kooskõlas teostatud maamoonika ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistutut segu. Kivistutut segu koostis on 1 osa kivistutut, 2 osa puurimisainet ja 2 korda (tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda (esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistutut segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Tellijä:	STROTEC		Address:	Päevallike 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupiev: 17.09.2024
Elektritevi OÜ			MTR:	TEL0002388	Töö nr: 2001
			Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 0414
			Telefon:	+372 555 4117	
Töö nimetus:	Pargi F-613 rekonstrueerimine. IP7214		E-mail:	jaanus@strotec.ee	Mõõtkava: M1:500 A1
			Projekteerija: Martin Bluum, 56969904		
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	