

Saatja: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 06.10.2023 15:38

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941

Manused: ~WRD0001.jpg; image005.jpg; image006.png; image008.png; image010.png; image011.jpg; image012.png; image013.jpg; image001.png; image003.jpg; taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt_1.asice

Tere

Palun registreerida minule.

Delta viit 7.1-2/23/19245-1

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](https://www.transpordiamet.ee)

From: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Sent: Friday, October 6, 2023 3:14 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941

Tere!

Saadan kooskõlastamiseks korrigeeritud lahenduse. Enefit Connect OÜ arvates pole DP järgne lahendus realiseeritav ning projekteerisime paralleelkulgevad kaablid Transpordiameti maaüksuselt kohaliku omavalitsuse maaüksusele.

Lugupidamisega

STROMTEC OÜ

Projekteerija

Harri Laks

Mob +372 53 835 935

E-post Harri@stromtec.ee



From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Thursday, October 5, 2023 3:47 PM


To: Kahro Kaldma <Kahro.Kaldma@enefit.ee>; Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Subject: RE: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941


Tere

Täna kirjutanast.

Lisan selgituseks, et lähtusime kooskõlastuse mitte andmisel Nooruse tn 22 kinnistuga seotud kehtivast detailplaneeringust, kus liitumine oli ettenähtud Nooruse tn poolt (DP tehnovõrkude joonisel helesinine) ning Harku-Rannamõisa tee maaüksusele poleks antud liitumise osas vajadust maakaableid rajada.



Juhul kui antud versioon pole realiseeritav, siis palume projekteerida Harku-Rannamõisa tee maaüksuse piiril kulgevad maakaablid väljapoole Harku-Rannamõisa tee maaüksust (tunnus: 19801:002:0299).



Palume täiendatud projekt edastada ülevaatamiseks, kas minu e-mailile või maantee@transpordiamet.ee.

Parimate soovidega



Laur Kõiv
Peaspetsialist
Kooskõlastuste üksus
Planeerimise osakond
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](#)

From: Kahro Kaldma <Kahro.Kaldma@enefit.ee>

Sent: Thursday, October 5, 2023 2:43 PM


To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Cc: Siim Hunt <Siim.Hunt@elektrilevi.ee>; Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Subject: FW: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941

Tere

Palun täpsustage, mis osas Transpordiameti kinnistul (19801:002:0299) lahendus ei sobi? Viitate ka esitatud materjale mitte kooskõlastamise aluseks Ehs § 99 lg 3. Palun selgitage ka seda täpsemalt.

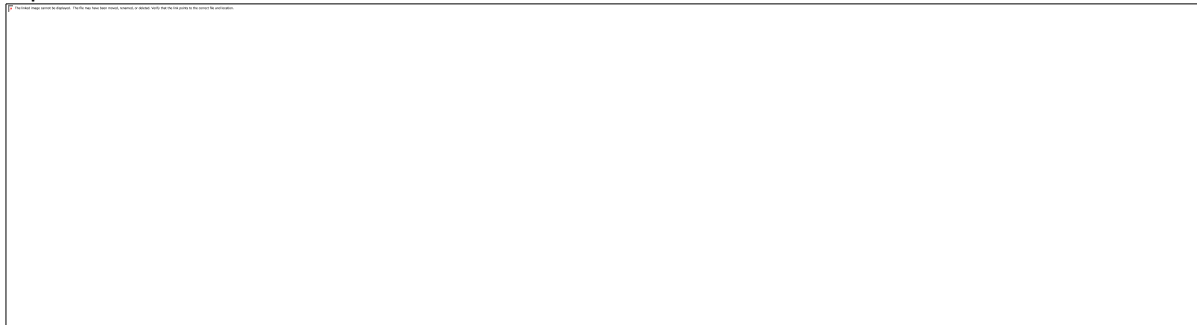

Kahro Kaldma

Üksuse juht

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Enefit Connect OÜ 
+372 5381 1545 | kahro.kaldma@enefit.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | energia.ee

Enefit Connect OÜ on võrguteenuse osutamisel Elektrilevi OÜ volitatud koostööpartneriks. Koostööpartnerite kohta leiab täiendavat infot Elektrilevi OÜ kodulehelt www.elektrilevi.ee.

From: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>
Sent: Thursday, October 5, 2023 1:55 PM
To: Danek Kullerkupp <Danek.Kullerkupp@enefit.ee>
Cc: Andreas Astok <andreas.astok@enefit.ee>
Subject: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Tere!

Saadan edasi Transpordiameti vastuse koostatud projektile.

Lugupidamisega

STROMTEC OÜ
Projekteerija
Harri Laks
Mob +372 53 835 935
E-post Harri@stromtec.ee



From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>
Sent: Wednesday, October 4, 2023 1:39 PM
To: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>
Subject: Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga, LR9941

Teie 07.09.2023
Meie 04.10.2023 nr 7.1-2/23/19245-2
Harri Laks
STROMTEC OÜ
Harri@stromtec.ee

Tere

Esitasite Transpordiametile 07.09.2023 kooskõlastamiseks STROMTEC OÜ töö nr **23-134 (LR9941)** "Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga Tabasalu alevik ja Rannamõisa küla Harku vald Harju maakond" (edaspidi Projekt).

Tehnovõrgud on projekteeritud riigitee nr 11191 Harku - Rannamõisa tee km 3,83 – 3,87 maaüksustele ja kaitsevöönditesse.

Tutvunud esitatud projekti materjalidega, leiame et „Nooruse tn 22 kinnistu liitumine elektrivõrguga Tabasalu alevik ja Rannamõisa küla Harku vald Harju maakond” projekt pole kooskõlas antud alal kehtestatud detailplaneeringuga (Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneering, DP nr 100526_66). Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on elektriliitumine Nooruse nt 22 kinnistule (tunnus: 19801:001:4775) ette nähtud Nooruse tänava (tunnus: 19801:002:0989) poolt.

Seega ei pea Transpordiamet võimalikuks esitatud materjale kooskõlastada (EhS § 99 lg 3) ning palume projekti koostamisel lähtuda kehtivast Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneeringust (DP nr 100526_66).

Palume täiendatud projekt edastada, kas minu e-mailile või maantee@transpordiamet.ee.

Parimate soovidega



Laur Kõiv
Peaspetsialist
Kooskõlastuste üksus
Planeerimise osakond
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)