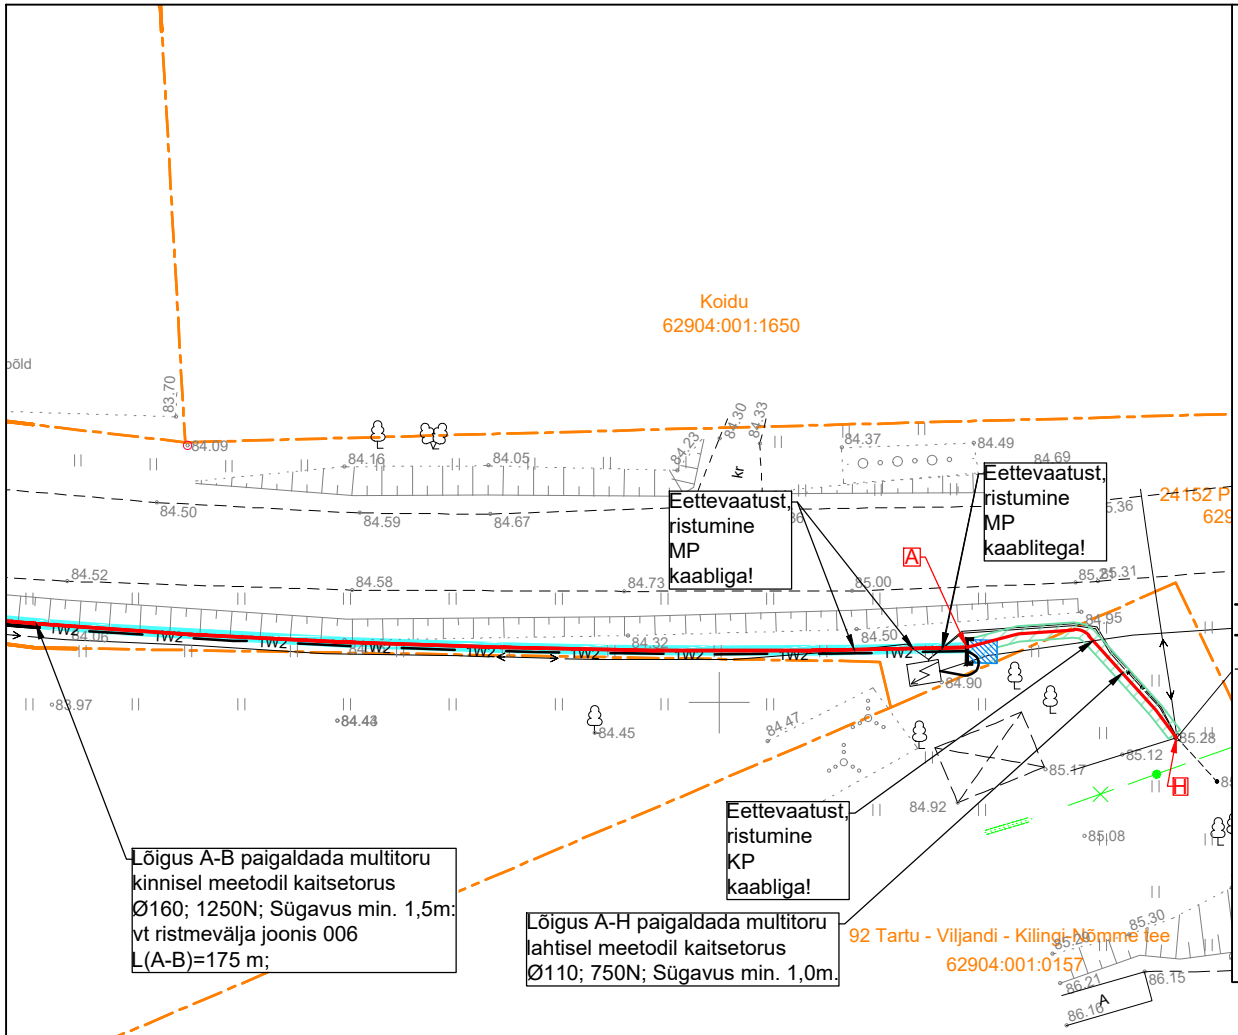

STEOMTEC TÖÖ NR 25-89S TINGMÄRGID

- Proj. maasisene multitoru
- Proj. maasisene multitoru kinnisel meetodil
- Proj. multitoru õhuliin
- Kinnise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir

STEOMTEC TÖÖ NR 25-89 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. keskpinge kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. madalpinge kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. madalpinge rippkeerdkaabel
- Proj. alajaam 1VM250 maanduspaigaldisega

Haljasala katte taastamine

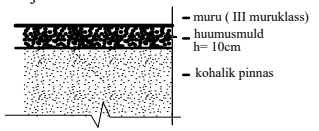

Tellija: Enefit AS	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 29.12.2025
Töö nimetus:	Sidevõrgu ümberehitus, Päri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. VT2232	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Töö nr: 25-89S
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 003	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joonise nr: 003 Mõõtkava: M1:500 A2