


10 kV ja 0,4 kV maakaabli ning reservtoru ristumine kõrvalmaantee nr 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee, km 6,02

39201:001:0633
Putkaste metskond 9


39201:001:2820
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee

39201:001:0980
Putkaste metskond 15

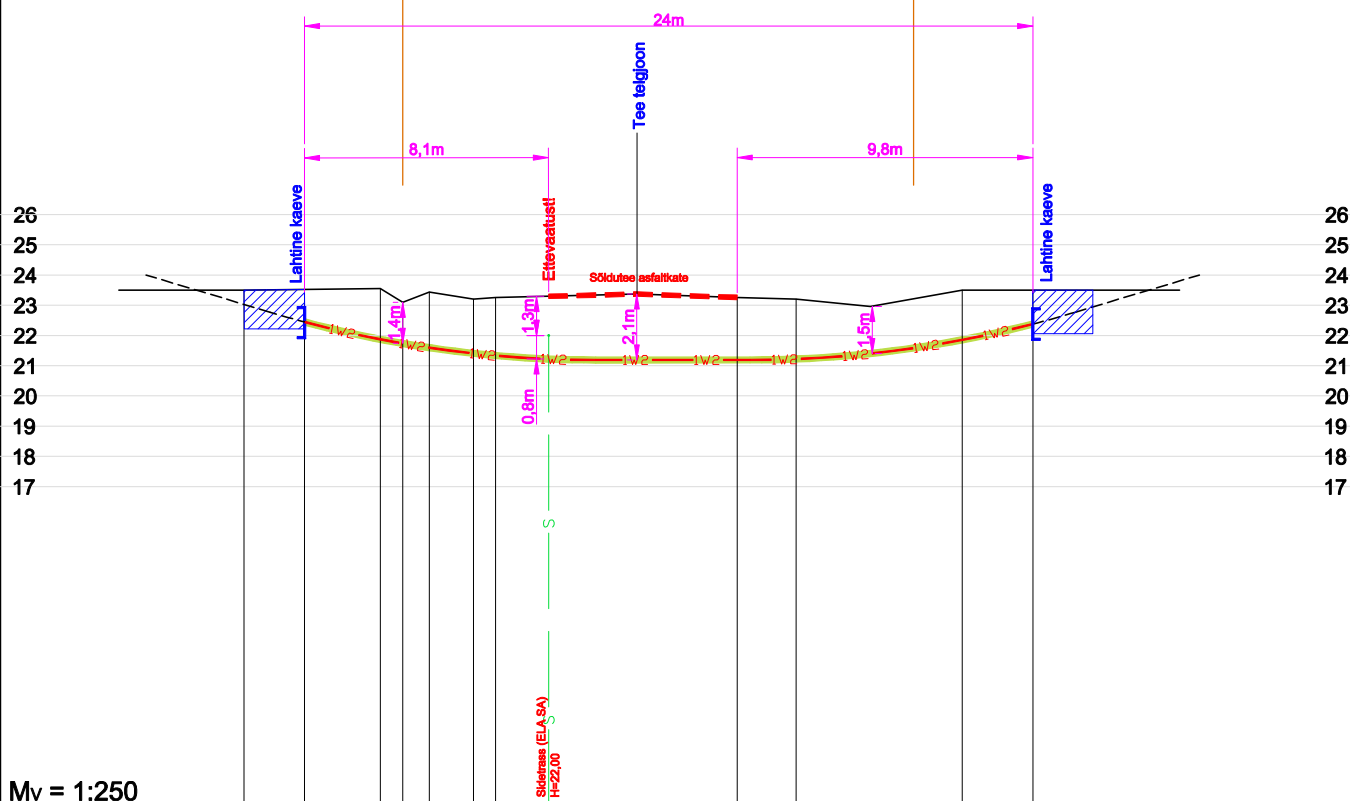

Mv = 1:250

Mh = 1:250

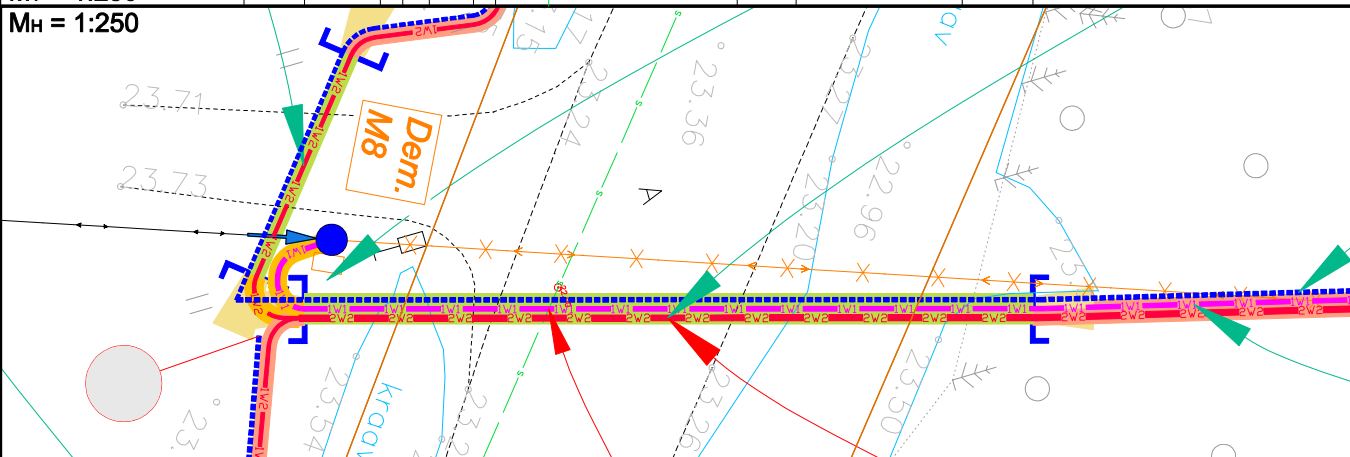

Projekt:			Tellija:			
Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond			Elektrilevi OÜ			
Joonis:			Joonise nr:			
Ristmävalli			IP6545-K1-6			
Projekteeris			Mikk Reiter			
Tel. 5348 2352			Möötkava			
1:250			Leht			
Stadium			Tööprojekt			
4			7			

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Ilmetsalu 3, 50412 Tartu
info@draftit.ee