
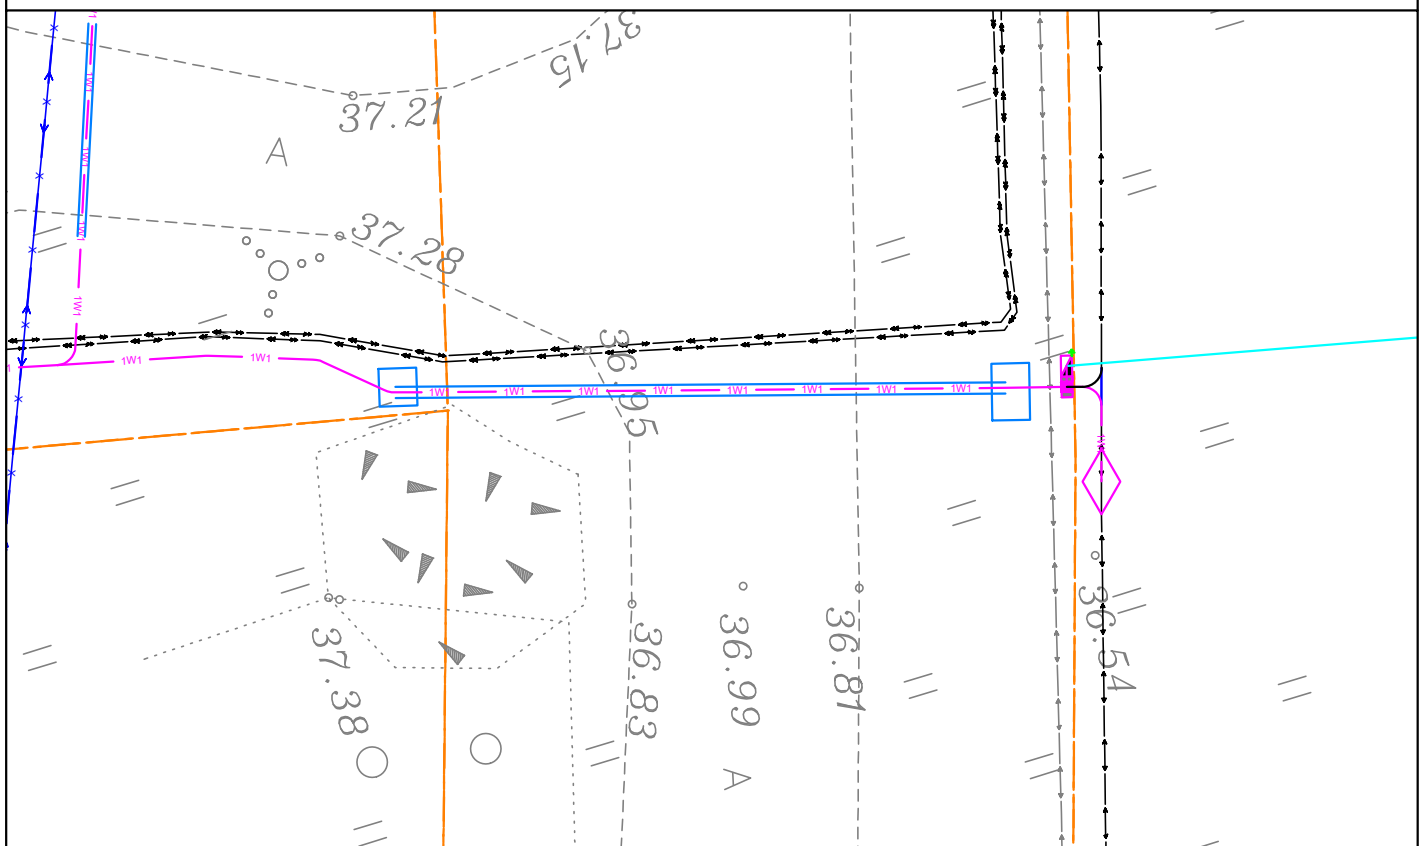



# 0,4 kV kaabli ristumine maanteega kinnisel meetodil 11381 Munalaskme-Laitse tee 7,46 km

## Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba

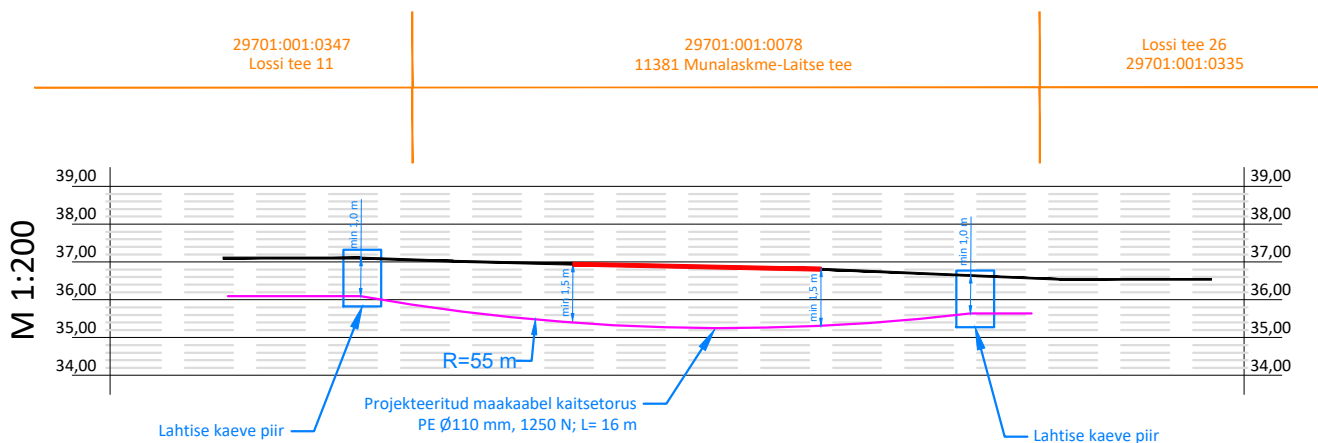

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 22.07.2022
			MTR: TEL002388		Töö nr: 20-97 E4
			Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 021
			Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:200 A4
Töö nimetus:		KIISA-HAIBA-RIISIPERE-LAITSE 35 KV ALTERNATIIV, ETAPP 4. HARJU JA RAPLA MAAKOND. IK1276.		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
				Projekteerija: Rait Valgma; 5855 9845	
Joonise nimetus:		RISTMEVÄLJA JOONIS		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	