

AJ Eelmäe F4:
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL413813) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK223224, L=237/240m


Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
29501:007:2561
Viida

x = 6580950
y = 5189500



29501:007:0158
Vainu

Tee äärde paigaldada maakaabel lahtiselt minimaalselt 1,2 m sügavusele

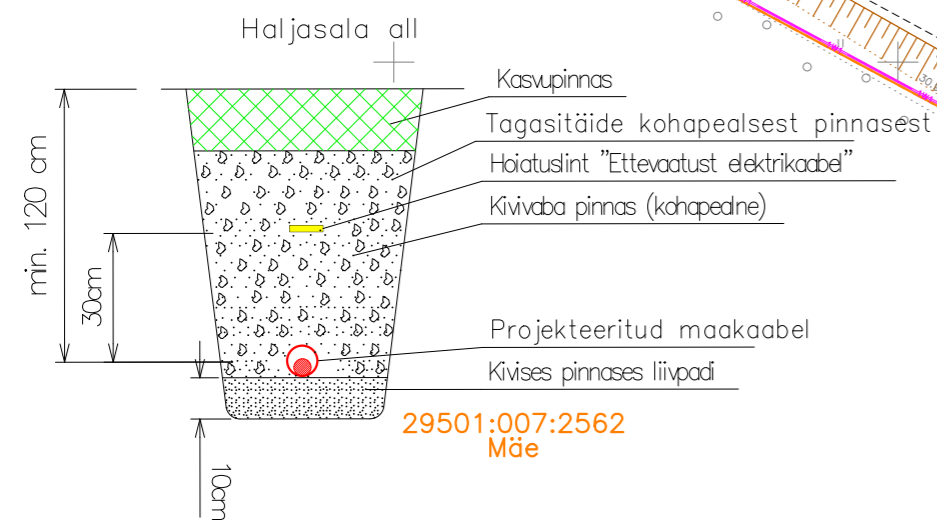

29501:007:2562
Mäe

1.1195
29501:007:0482
Keila - Keila-Jaagu tee

Paigaldada liitumiskilp LK223224
peakaitsmega 3x16A

29501:007:0738
Jaagu

Perpektiivne sissesõidutee ja kergliiklustee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Kinnistu piir
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-126
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitüidatav pinnas tihendada.

Tellijä:	Enefit	enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 04.09.2023 Töö nr: LH23-34
Töö nimetus:	Jaagu kinnistu liitumine madalpingel Keelva küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa LR9703		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:750 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Janar Kubbi	