

AJ 8805: (Rapla) F1:
Teostada sisselõige MP kaablisse 359840 ning ühendada otsad projekteeritud jaotuskilpi JK67977. Jaotuskilbist paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL424556) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK228207, L=357/363m. JK67977-AJ8805 F1 vaheline kaablilõik saab uue tunnuse MPL424555. JK67977-JK49057 vaheline kaablilõik saab uue tunnuse MPL359840

Paigaldada liitumiskilp LK228207, soklil. Peakaitse 3xC25A.




20242 Koikse-Jalase-Riidaku tee kinnistul paigaldada kaabel min 1,2m sügavusele.

Kaabel paigaldada kraavi põhjast min 1,0m sügavamale

JK67977-LK228207 vaheline maakaabel AXPK 4G120. Paigaldada kinnisel meetodil (suundpuurimine), L=285m. Sügavus min 1,2m.

Stardikaevik

Lõpukaevik

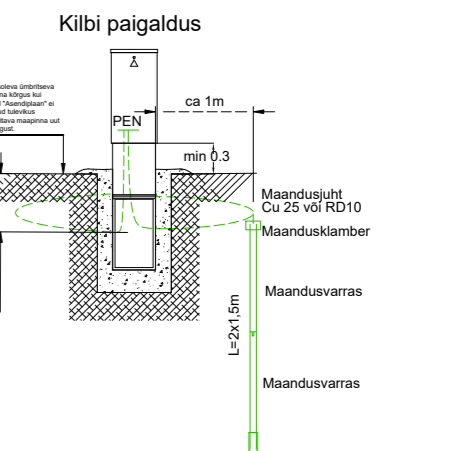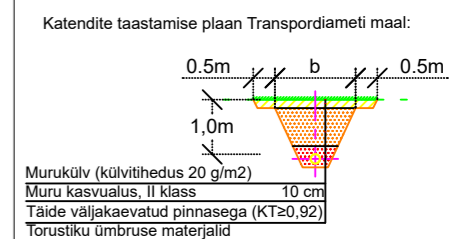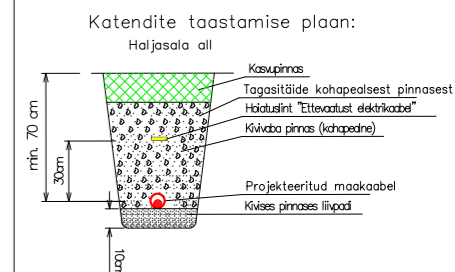

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N (lahtisel meetodil)
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud kaablikaitsekõri tarbija kaablile (450N D50mm)

Märkus:

- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-70
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.
- Liitumiskilbi üks peab avanema 20242 Koikse-Jalase-Riidaku tee poole.

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 14.03.2024
Töö nimetus: Nõmme kinnistu liitumine madalpingel Riidaku küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC1049	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Reg. nr: 11445550	Töö nr: 03/04/1049
Joonise nimetus: Asendiplaan	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001	Mõõtkava: 1:1000
	Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi	