65101:007:0510
Tehase põik 16

65101:007:0501
Tehase põik 14

LK118758
1-koh. soklil
PK 3x40A

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt
ca 70m2

65101:007:0198
Tehase põik

65101:007:0520
Tehase põik 5

Ettevaatust ristumine
sidetrass

Demonteerida olemasolevad ühisel soklil LK162645 ja JK5570
Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59800
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 1-kohaline LK197868
Tehase põik 14 (PK 3x40A)
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 1-kohaline LK211162
Tehase põik 5 (PK 3x160A), voolutrafodega
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581908.5875 Y = 565728.8114
Ukse avanemissuund teostada sõidutee poole
Paigaldada kordusmaandus
Kilp komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Kilbid asendada samas asukohas, paigaldada olemasolev arvesti
Tehase põik 5 paigaldada uus arvesti
Olemasolevad toitekaablid ühendada otse kilpi

Tarbijakaabel
viia tööst välja
Otsad lühistada
ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
sidetrass

Ettevaatust ristumised
elektri-, vee- ja
kanalisatsioonitrassid

Taastada asfaltkatend
ca 7m2

Liitumiskilp paigaldada olemasoleva
toitekaabli peale (Tehase põik 1)
Toitekaabel jääb samaks

65101:007:0450
Tehase põik 1

65101:007:0460
Tehase põik 3

65101:007:0440
Tehase tee 14

JK59799
LK197862 1-koh. soklil
Tehase põik 1/3 PK 3x40A
1/3 ühine peakaitse
Peakaitse jaotatakse

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt vajaduspõhiselt
ca 30m2

AXPK 4G25
L=3+36+3m

AXPK 4G25
L=3+15+6m

LK197863
2-koh. soklil
PK 3x25A

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,11 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De110 1250N
L=1x10m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 2

Ettevaatust ristumine
sidekaabliga

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaabel
vesi ja kanalisatsioon

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPK 4G240 JK59798-JK59799
nr MPL384048, L=5+148+3m
2. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
5. AXPK 4G50 JK59798-LK197863
nr MPL384047, L=3+87+3m
Kaitsetorus 750/1250N

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197863
Tehase tee 14 (PK 3x25A) ja Tehase põik 3 (PK 3x40A, jagatakse Tehase põik 1-ga)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581828.0561 Y = 565708.5844
Ukse avanemissuund teostada sõidutee poole
Paigaldada maanduspaigaldis pot. ring
Kilp komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolev arvesti

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaabel
vesi ja kanalisatsioon

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt vajaduspõhiselt
ca 10m2

65101:007:0480
Tehase põik 8

LK211162
Voolutrafodega LK
Tehase põik 5
PK 3x160A
LK197868
Tehase põik 14
PK 3x40A
JK59800

Ettevaatust ristumised
vee-, kanalisatsiooni-
ja drenaažitrassidega

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliin
1. AXPK 4G50 JK59799-LK197861
nr MPL384050, L=3+48+3m
Kaitsetorus 750N

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 4-kohaline LK197861
Tehase põik 2 (PK 3x40A)
Tehase põik 4 (PK 3x50A)
Tehase põik 6/8 (PK 3x40A, ühine peakaitse)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581887.3789 Y = 565766.3603
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada maanduspaigaldis pot. ring
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid

65101:007:0491
Tehase põik 6

AXPK 4G50
L=3+14+5m

AXPK 4G50
L=3+16+5m

AXPK 4G50
L=3+20+5m

AXPK 4G50
L=3+24+5m

LK197861 4-koh. soklil
Tehase põik 2 PK 3x40A
Tehase põik 4 PK 3x50A
Tehase põik 6/8 PK 3x40A
6/8 ühine peakaitse

Taastada asfaltkatendid
ca 10m2

65101:007:0470
Tehase põik 4

65101:007:0480
Tehase põik 8

65101:007:0921
Tehase põik 2

Demonteerida LK

Ettevaatust ristumine
vee- ja
kanalisatsioonitrass

Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59799
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197862
Tehase põik 1 (PK 3x40A, jagatakse Tehase põik 3-ga)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581859.3012 Y = 565745.0965
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada kordusmaandus
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid
Paigaldada kilbimärketulp

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

Nurga AJ kinnistust kuni Tehase põik ristmikuni
1 reservtoru PVC De160 750/1250N, L=233m

65101:001:0374
Tehase tee lõik 13

65101:001:0372
Estra

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,06 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 4x PE De110 1250N
Projekteeritud 1x PE De160 1250N
L=5x15m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 3

Tehase tee

Tehase põik

km 1,06


km 1,11

RISTMEVÄLJA JOONIS 2
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,17 L=1x10m

Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

65101:007:0440
Tehase tee 14

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

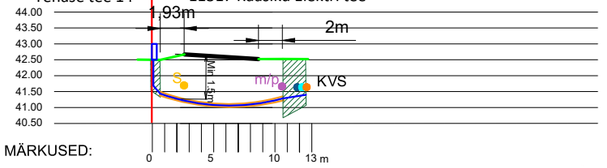

MÄRKUSED:


Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

RISTMEVÄLJA JOONIS 3
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,06 L=5x15m

Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

65101:007:0198
Tehase põik

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

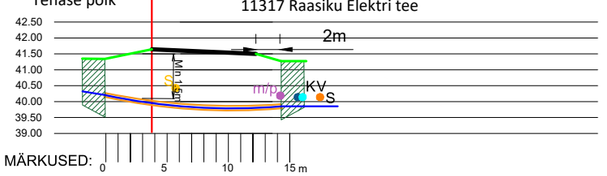

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W1 — 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus (esimene nr näitab kaablite arvu trassis)
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maanduskontuur
- Projekteeritud reservtoru
- Paigaldus kinnisel meetodil

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.03.2022
Töö nimetus:	Tehase põik võrgu ümberehitus, arendusala liitumine ja Tehase põik 12 elektriliitumine. Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond.Tööprojekt IP4865, LR4862, LR6028	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 22-02
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 002
			Mõõtkava: M1:500 A3