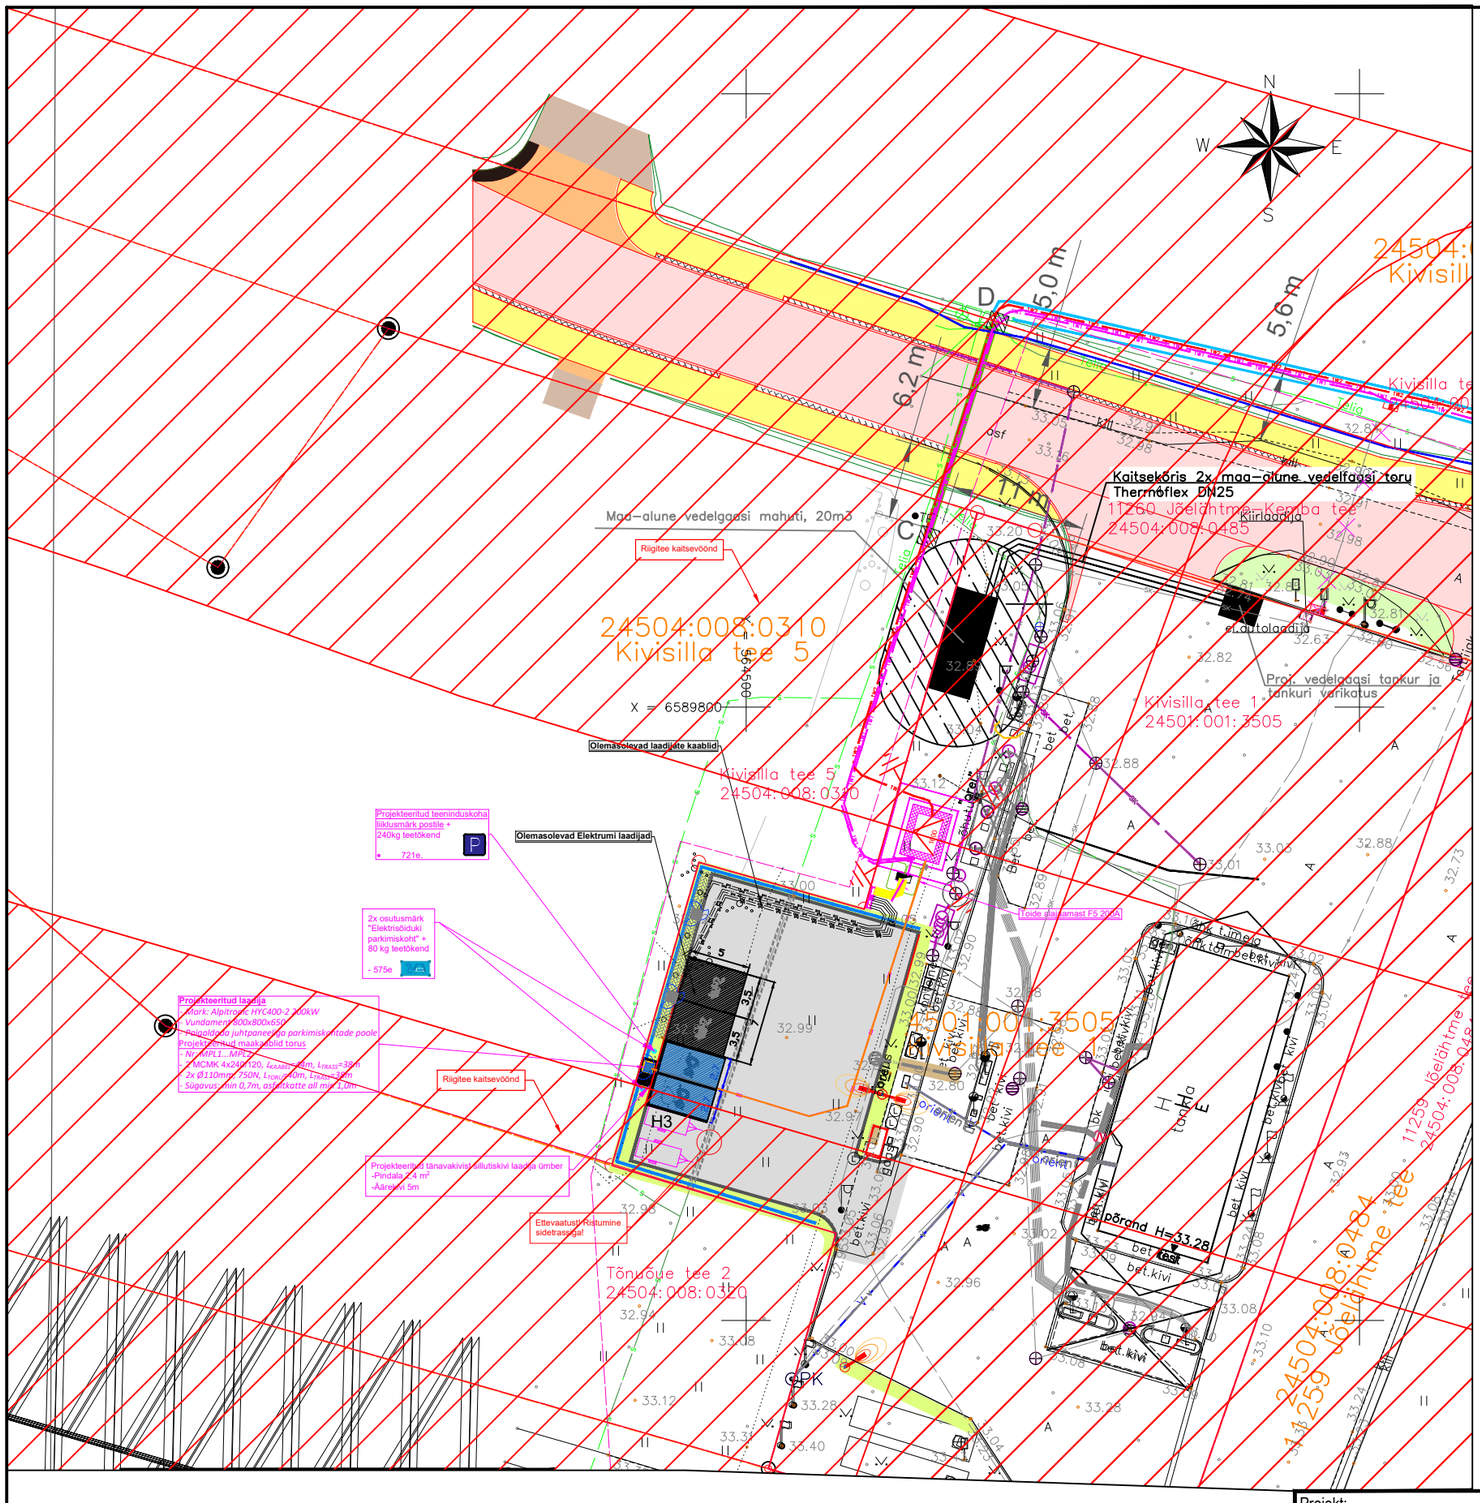
N
W
E
S
24504:
Kivisill
5,0 m
6,2 m
5,6 m
11 m
Kaitsekõris 2x maa-alune vedelgaasi toru
Thermoflex DN25
11260 Jõelähtme-Kemba tee
24504:008:0485
Kiirlaadija
el.autolaadija
Prpj. vedelgaasi tankur ja tankuri varikatus
Maa-alune vedelgaasi mahuti, 20m3
Riigitee kaitsevöönd
24504:008:0310
Kivisilla tee 5
X = 6589800
Olemasolevad laadijate kaablid
Kivisilla tee 5
24504:008:0310
Kivisilla tee 1
24501:001:3505
Projekteeritud teeninduskoha liiklusmärk postile + 240kg teetõkend
721e.
Olemasolevad Elektrumi laadijad
2x osutusmärk "Elektrisõiduki parkimiskoht" + 80 kg teetõkend
575e
Projekteeritud laadija
Mark: Alpitronic HYC400-2 200kW
Vundament 600x800x650
Paigaldada juhtpaneeljaga parkimiskohtade poole
Projekteeritud maakaablid torus
- NCMPL1...MPL1
- YMCMK 4x240+120, Lkaabel=60m, kruus=38m
- 2x Ø110mpp 750N, Lkaabel=60m, kruus=38m
- Sügavus min 0,7m, asfaltkatte all min 1,0m
Riigitee kaitsevöönd
Projekteeritud tänavakivi/sillutiskivi laadija ümber
-Pindala 24 m²
-Äärekivi 5m
Ettevaatust! Roomine sidetrassiga!
Tõnuõue tee 2
24504:008:0320
Tõnuõue tee 2
24504:008:0484
11259 Jõelähtme tee
24504:008:0484
11259 Jõelähtme tee
Põrand H=33.28
H3
Laadija
Olemasolev KP
Olemasolev MP
Olemasolev SK
Olemasolev V
Olemasolev K
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev tänavavalgustid
Olemasolev elektrisammas
Olemasolev kaitsetoru
Olemasolev kaitsetoru
Olemasolev kaitsetoru