
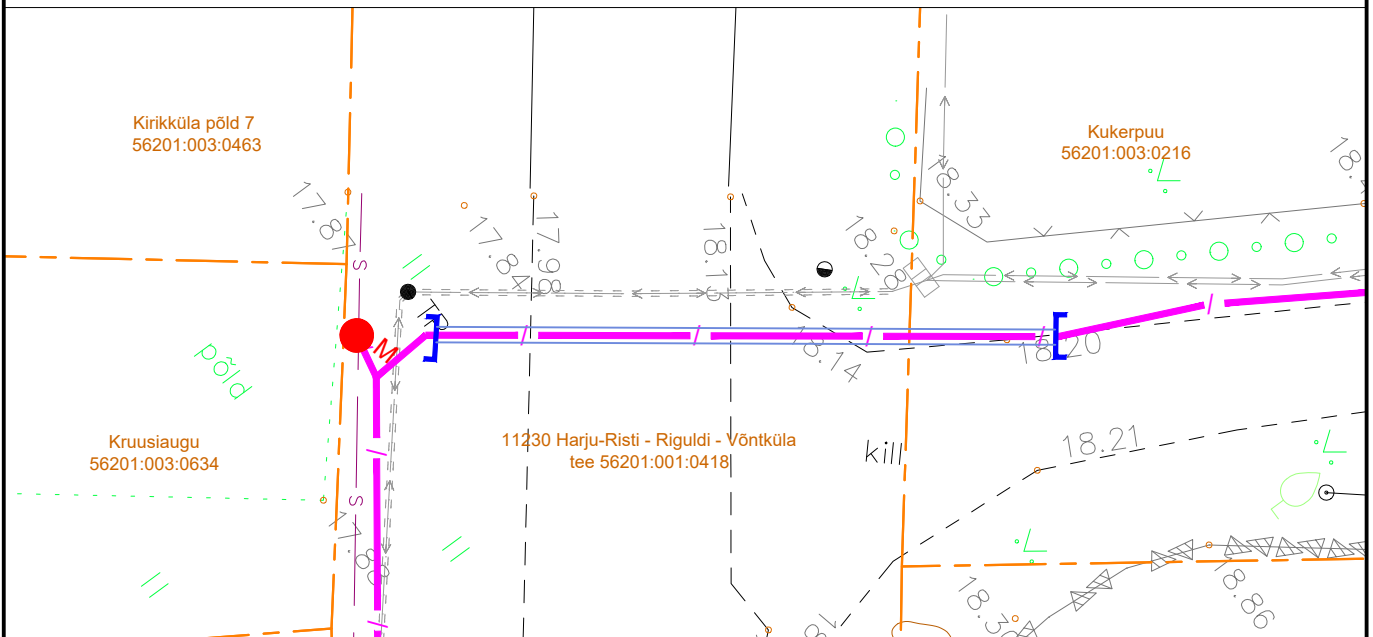


Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,45 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotlema tööd teostamise luba.

Enne puurimist kutsuda kohale tehnoorkude valdajad või omanikud tehnoorkude sügavuste täpsustamiseks!


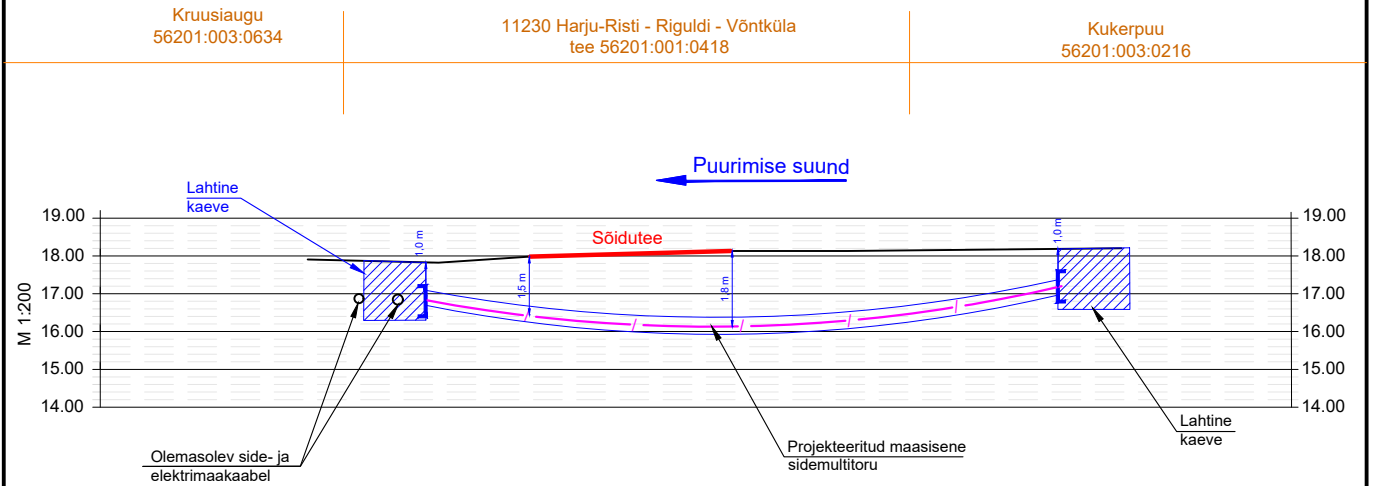


Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 12.12.2021
			MTR: TEL002388	Töö nr: VT1543
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 004
			Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: 1:250
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Ristmävli		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	

Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,14 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**
Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!

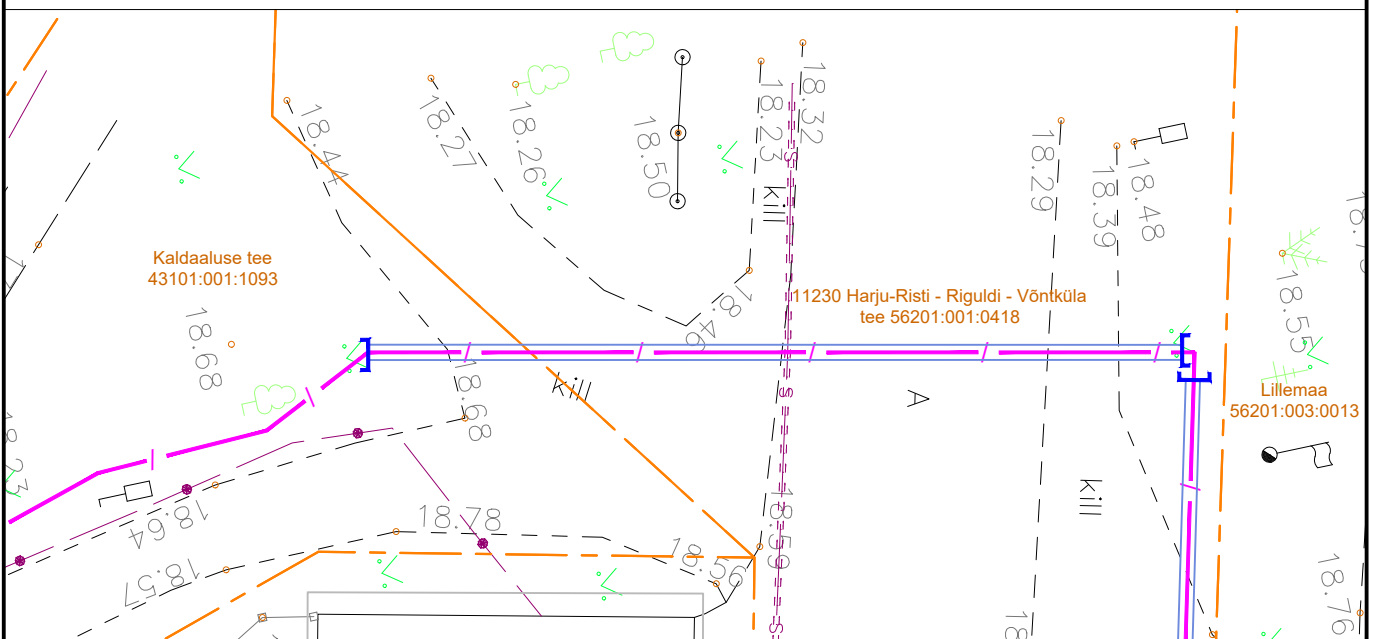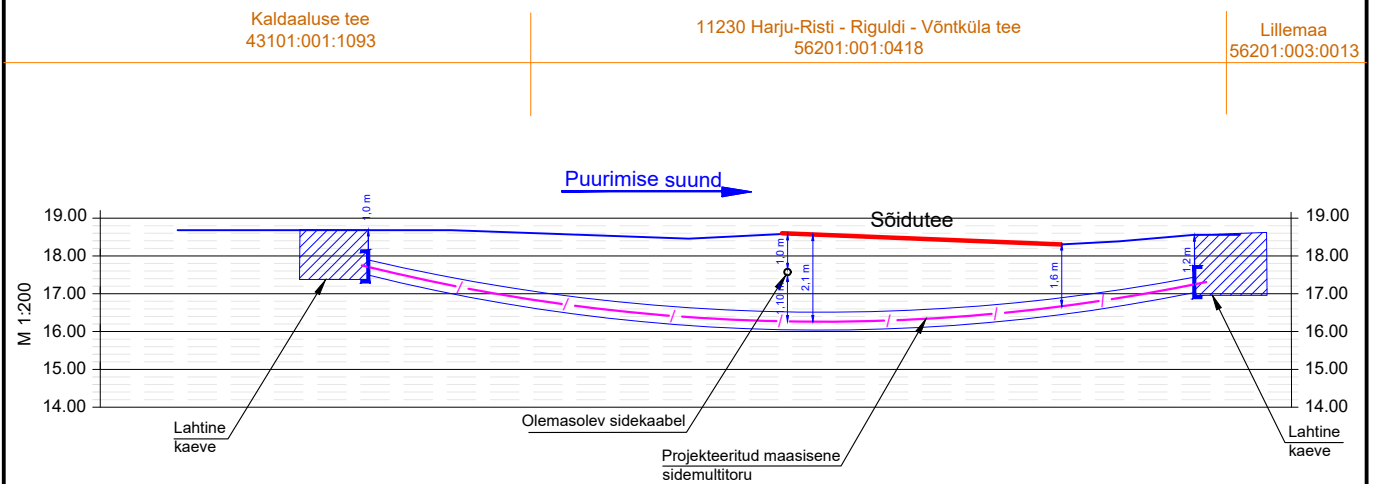


Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 15.12.2021
			MTR: TEL002388		Töö nr: VT1543
Töö nimetus:		Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.	Reg nr: 12688881		Joon nr: 005
			Telefon: +372 5534119		Mõõtkava: 1:250
Joonise nimetus:		Ristmävli	e-mail: jaanus@stromtec.ee		
			Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830		
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja		

Sidekaabli paralleelkulgemine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,14-6,12 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**
Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!

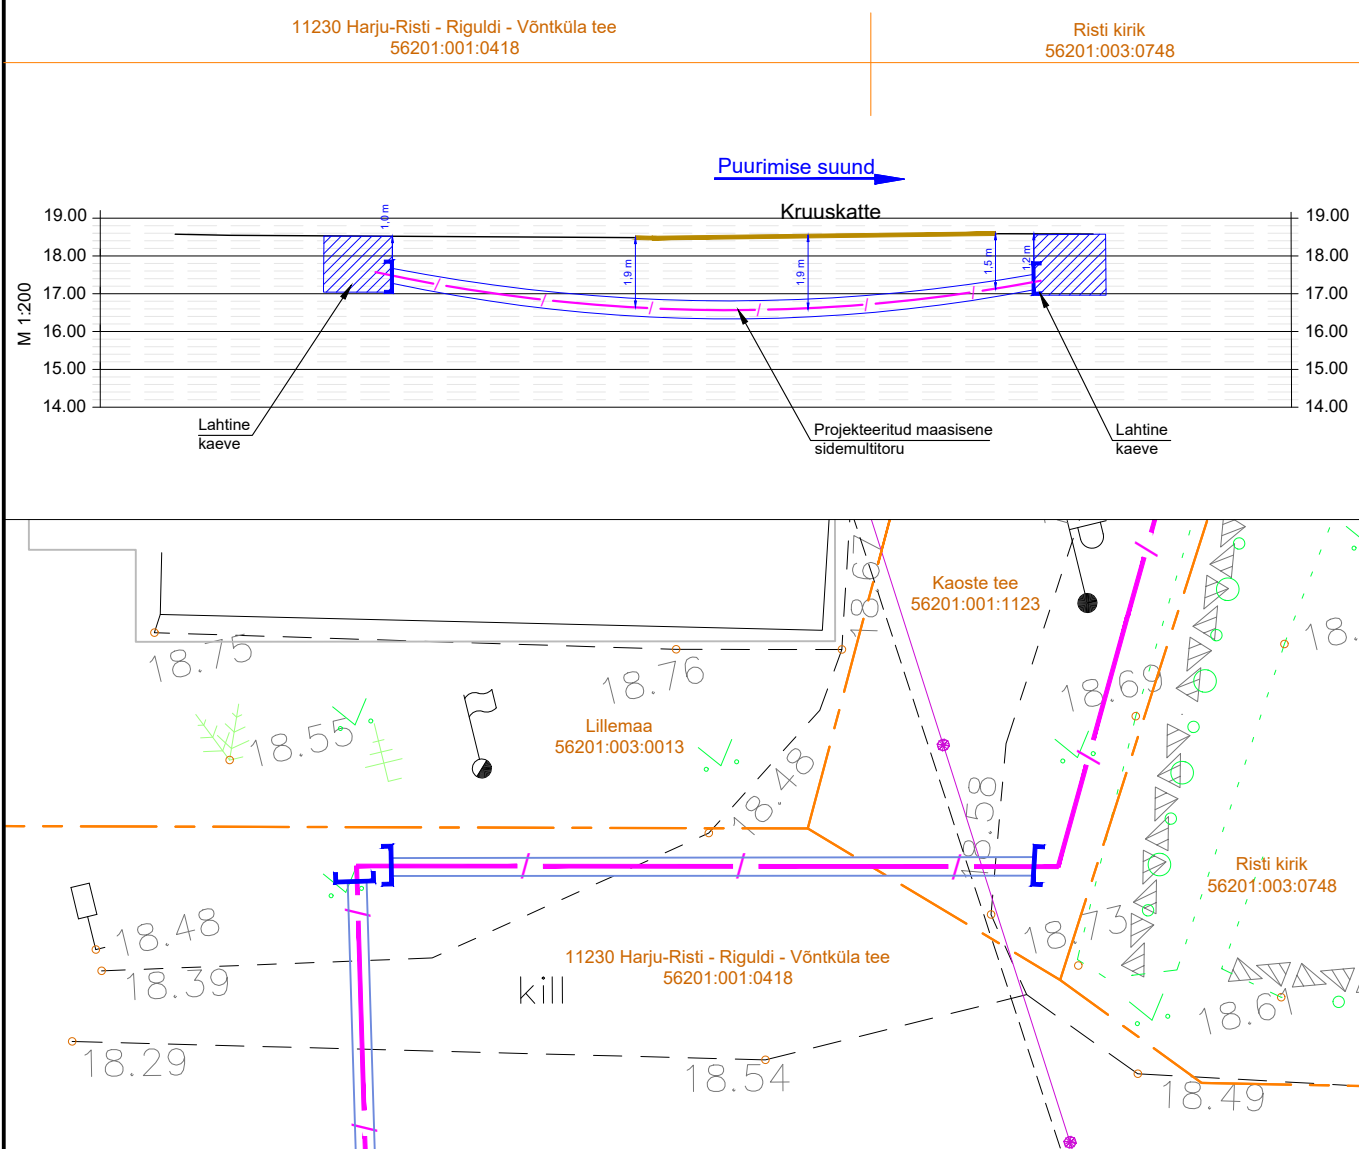

Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 15.12.2021
			MTR: TEL002388	Töö nr: VT1543	
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 006	
			Telefon: +372 5534119		
			e-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: 1:250	
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830		
Joonise nimetus:	Ristmeháli		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		