



# KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

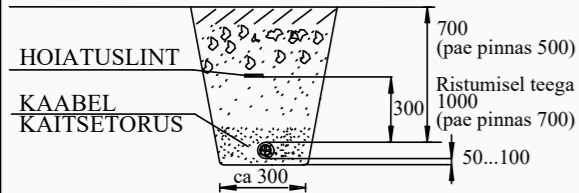

# KILBI PAIGALDUS

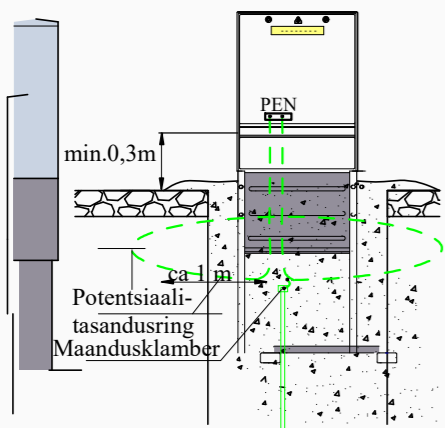

Proj. liitumiskilp LK223196 (3x16A)  
Sokliga pinnases, uksega tee poole  
Tarbijakaabilele reservtoru PVC50/450N/L=2/4m  
Liitumiskilbi kaugus asfalttee teekattest 7m  
LK asub planeeritava juurdepääsutee ääres  
Kilbile paigaldada märketulp

40301:001:0077  
Pöoru

40301:001:0076  
Teeääre

40301:001:0037  
Kännu

Vajadusel trassilt puid eemaldada

Teega ristumisel kaitsetorus  
PVC110/750N/L=3m


Proj. 0,4kV maakaabel AXPK 4x120 L=150/154m  
Kaabel kaitsetorus PVC110/450N/L=108m  
Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda

40301:001:0038  
Kannikese

40301:001:0081  
Liini

Liini kinnistul vajadusel taastada  
kruusatee kate ca. 3m  
Kaabel kaitsetorus PVC110/750N/L=14m

Maantee alas läbimine kinnisel meetodil  
Kaitsetorus PVC110/1250N/L=25m

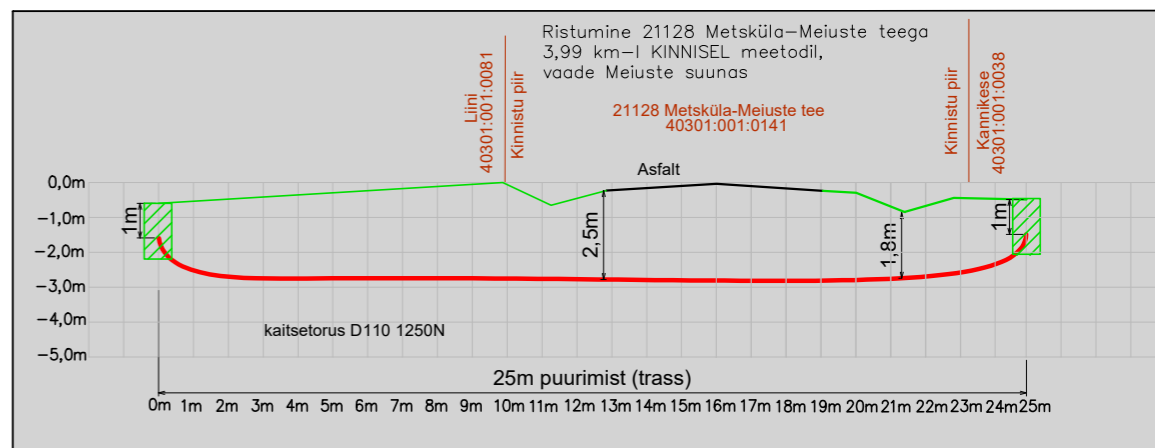

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 10632G  
03.09.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

| TINGMÄRGID |                          |
|------------|--------------------------|
|            | Proj. 0,4 kV maakaabel   |
|            | Ol.olev 0,4 kV maakaabel |
|            | Ol.olev 10 kV õhuliin    |
|            | Proj. liitumiskilp       |
|            | Ol.olev liitumiskilp     |
|            | Proj. jaotuskilp         |

|                  |   |           |                             |                |                                 |           |            |
|------------------|---|-----------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Tellija:         | Enefit Connect OÜ   | Töövõtja: |                             | Address:       | Tolli 27<br>Kuressaare<br>93813 | Kuupäev:  | 18.09.2023 |
| Töö nimetus:     | Kännu<br>Murika küla, Saaremaa vald, Saare maakond.<br>LR9274, 448019, EPP-862897-1 | Reg nr:   | 11445550                    | Telefon/fax:   | 56608103                        | Töö nr:   | LR9274     |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan   | e-mail:   | taavi.tuuling@enersense.com | Projekteerija: | Taavi Tuuling                   | Joon nr:  | 001        |
|                  |   |           |                             |                |                                 | Mõõtkava: | 1:500      |