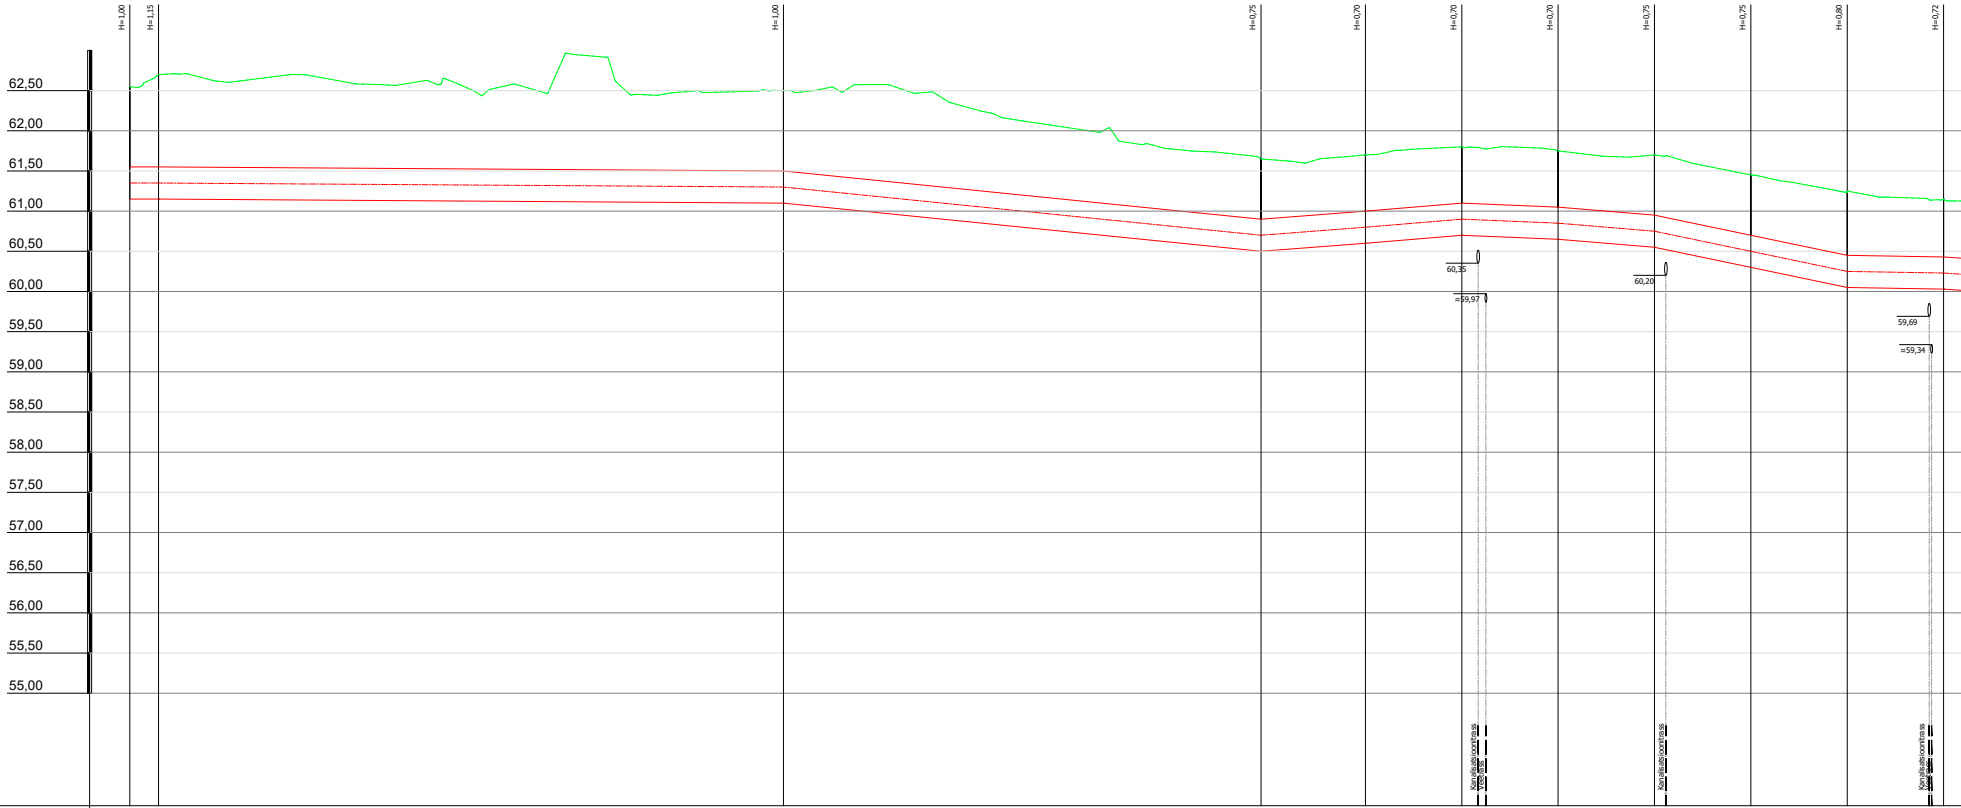
H=1,00
H=1,15
H=1,00
H=0,75
H=0,70
H=0,70
H=0,70
H=0,75
H=0,75
H=0,80
H=0,72
62,50
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00
59,50
59,00
58,50
58,00
57,50
57,00
56,50
56,00
55,50
55,00
60,35
=59,97
60,20
59,69
=59,34
Kanalisatsioonitrass
Veetrass
Kanalisatsioonitrass
Kanalisatsioonitrass
Veetrass

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

SÕLME TÄHIS	ÜK-1	N-1	N-2	N-3							
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,55	62,70	62,50	61,65	61,70	61,80	61,75	61,70	61,45	61,25	61,15
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,55	62,70	62,50	61,65	61,70	61,80	61,75	61,70	61,45	61,25	61,15
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	61,15	61,15	61,10	60,50	60,60	60,70	60,65	60,55	60,30	60,05	60,03
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,40	1,55	1,40	1,15	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,20	1,12
TORU ALUS											
LANG	0	1	10	8		4	8	21		2	
TORU MATERJAL											
KONSTRUEERIMISE MEETOD											
VAHEKAUGUSED (m)	3,6	77,8	59,5	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	91°		88°	89°							

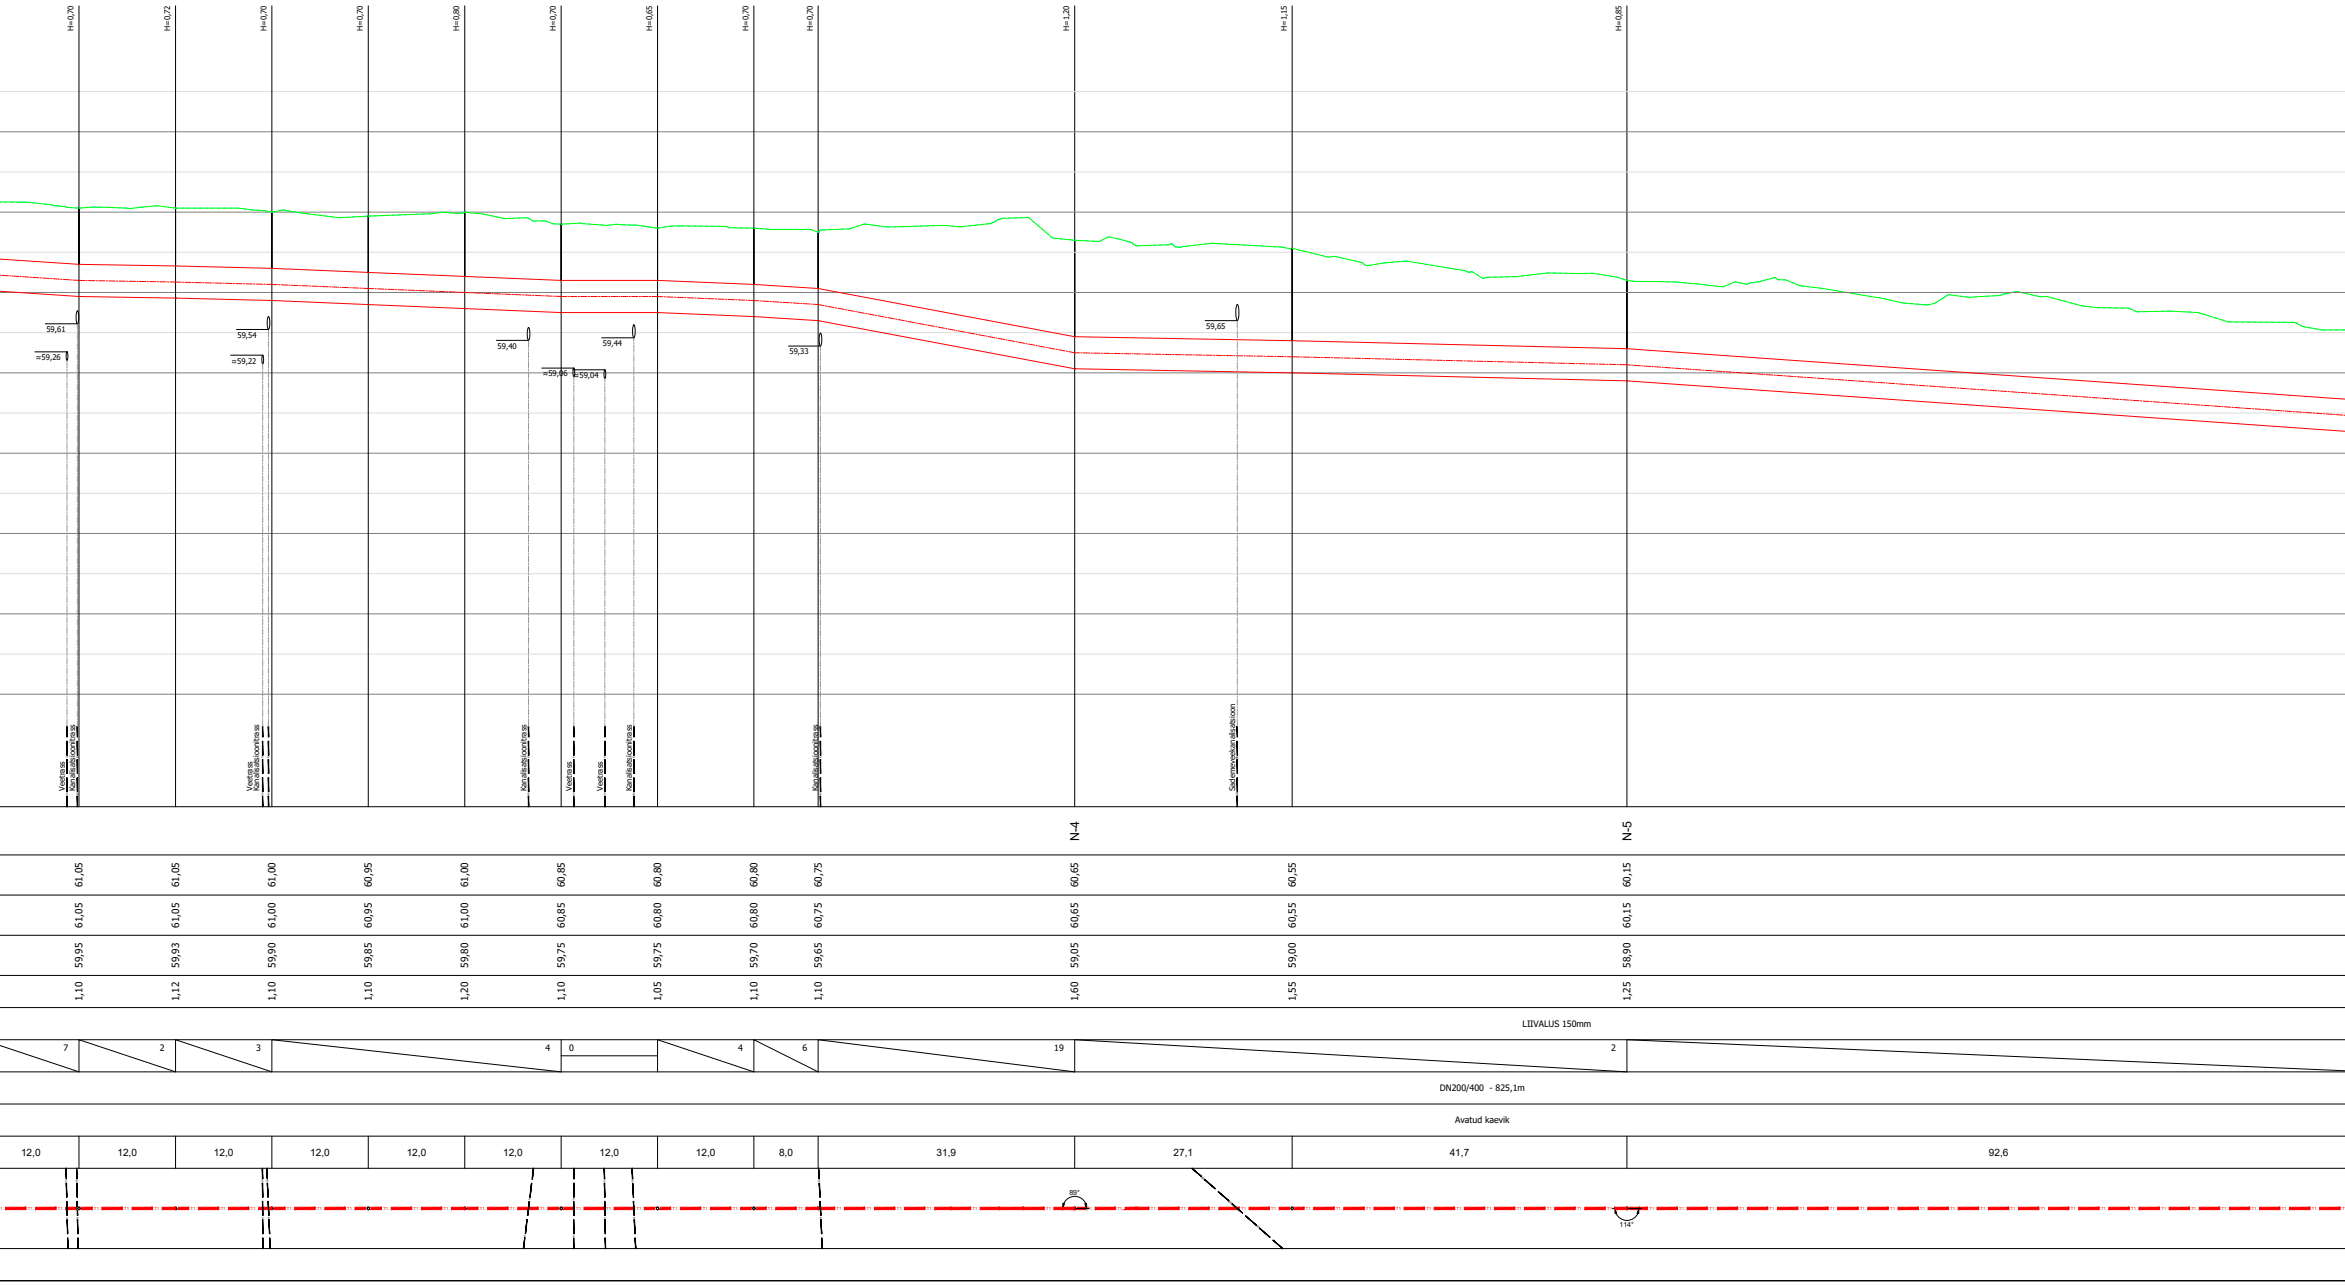
H=0,70
H=0,72
H=0,70
H=0,70
H=0,80
H=0,70
H=0,65
H=0,70
H=0,70
H=1,20
H=1,15
H=0,85
59,61
=59,26
59,54
=59,22
59,40
=59,06
=59,04
59,44
59,33
59,65
Veetrass
Kanalisatsioonitrass
Veetrass
Kanalisatsioonitrass
Kanalisatsioonitrass
Veetrass
Veetrass
Kanalisatsioonitrass
Kanalisatsioonitrass
Sademeveekanalisatsioon
N-4
N-5
61,05 61,05 61,00 60,95 61,00 60,85 60,80 60,80 60,75 60,65 60,55 60,15
61,05 61,05 61,00 60,95 61,00 60,85 60,80 60,80 60,75 60,65 60,55 60,15
59,95 59,93 59,90 59,85 59,80 59,75 59,75 59,70 59,65 59,05 59,00 58,90
1,10 1,12 1,10 1,10 1,20 1,10 1,05 1,10 1,10 1,60 1,55 1,25
LIIVALUS 150mm
7 2 3 4 0 4 6 19 2
DN200/400 - 825,1m
Avatud kaevik
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 8,0 31,9 27,1 41,7 92,6
89°
114°

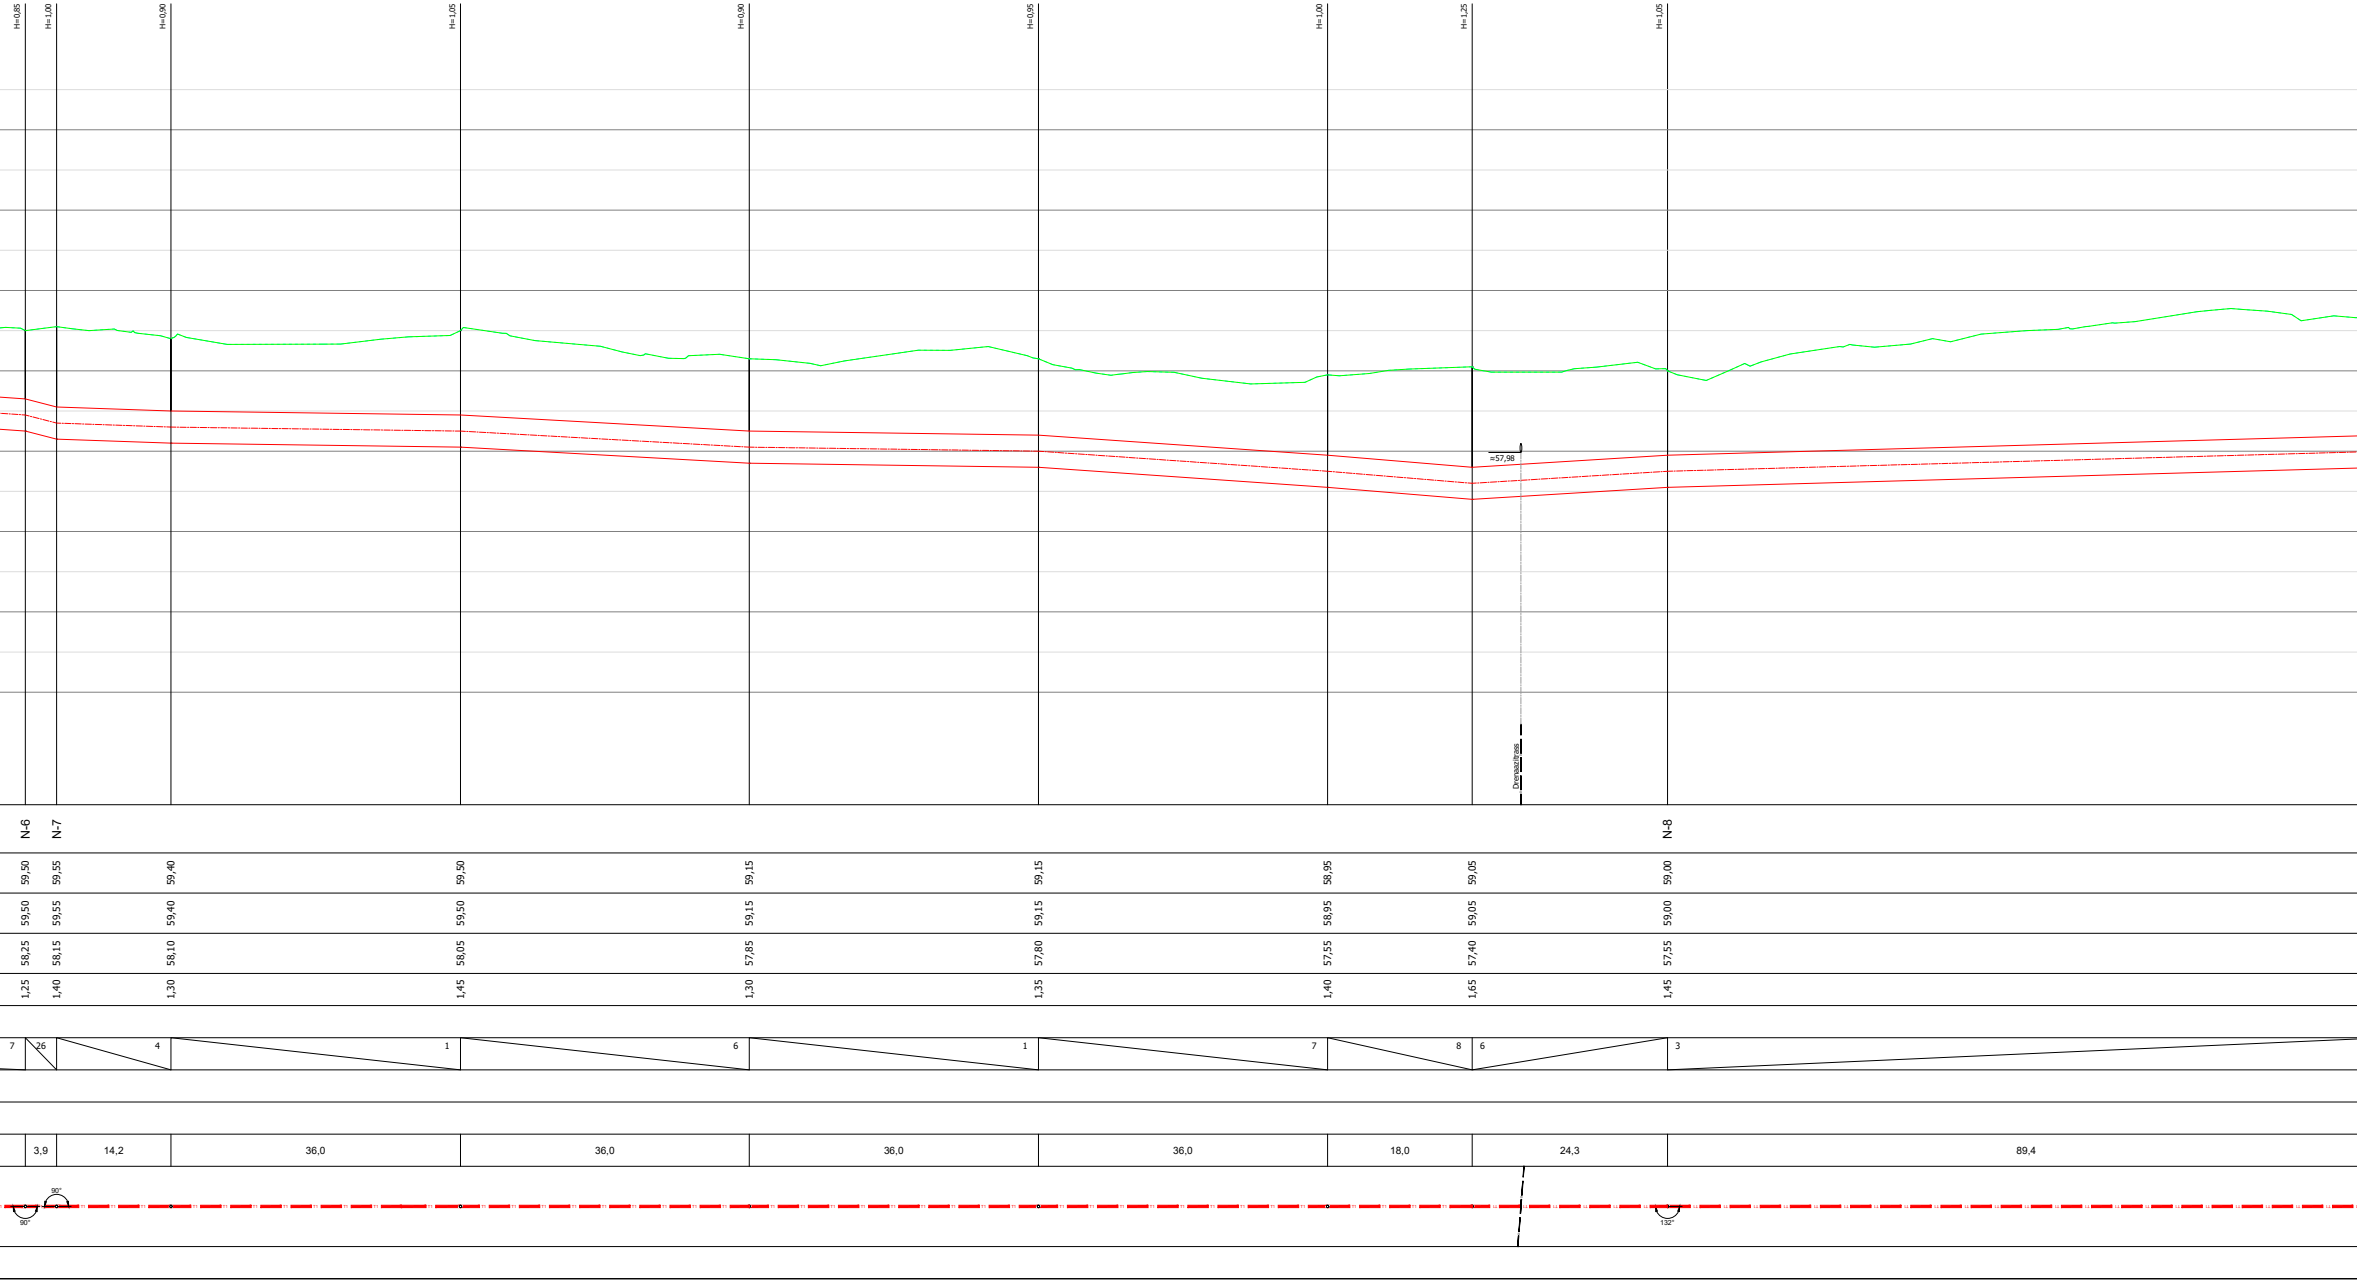
H=0,85
H=1,00
H=0,90
H=1,05
H=0,90
H=0,95
H=1,00
H=1,25
H=1,05
=57,98
Drenaazitrass
N-6
N-7
N-8
59,50
59,55
59,40
59,50
59,15
59,15
58,95
59,05
59,00
59,50
59,55
59,40
59,50
59,15
59,15
58,95
59,05
59,00
58,25
58,15
58,10
58,05
57,85
57,80
57,55
57,40
57,55
1,25
1,40
1,30
1,45
1,30
1,35
1,40
1,65
1,45
7
26
4
1
6
1
7
8
6
3
3,9
14,2
36,0
36,0
36,0
36,0
18,0
24,3
89,4
90°
90°
132°

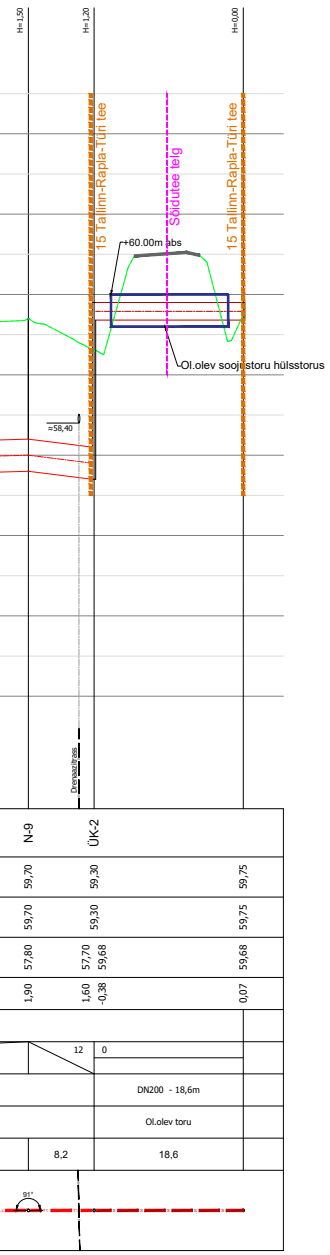
H=1,50
H=1,20
H=0,00
15 Tallinn-Rapla-Türi tee
Sõidutee telg
15 Tallinn-Rapla-Türi tee
+60.00m abs
Ol.olev soojustoru hülsstorus
≈58,40
Drenaaž trass
N-9
ÜK-2
59,70
59,30
59,75
59,70
59,30
59,75
57,80
57,70
59,68
59,68
1,90
1,60
-0,38
0,07
12
0
DN200 - 18,6m
Ol.olev toru
8,2
18,6
91°

Tingmärgid:

🟩	Olemasolev maapind
🟥	Projekteeritud kaugküttetorustik

Märkused:

1. "≈" märgiga tähistatud ristuvate tehnovõrkude sügavused on teadmata. Kõrgused on vajalik ehitustööde käigus välja surfida ning käsitsi lahti kaevata. Vajadusel tuleb projekteeritud torustiku pikiprofiili korrigeerida.
2. Elektri- ja sidekaablite täpne kõrgus tuleb määrata ehitustööde käigus. Vajadusel tuleb ette jäävad kaablid tõsta ülesse või lasta allapoole projekteeritavast torustikust.
2. Projekteeritud torustiku kohale min 200 mm kõrgusele tuleb paigaldada nõuetekohane hoiatuslint.
3. Soojustorustiku ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad püstkujad:
   0,2 m - elektri- ja sidekaablitega;
   0,2 m - vee-, survekanalisatsiooni- ja isevoolse kanalisatsioonitorustikuga
   0,2 m - terasest gaasitorustikuga
   0,3 m - PE gaasitorustikuga

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS:
Kehtna aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine

PROJEKTEERIJA:
OÜ SOOJATOOJA
REG.12667672
TEL. +372 507 1350
E-MAIL: info@soojatooja.ee
SOOJATOOJA
engineering and consulting

JOONISE NIMETUS:
Pikiprofiil

TÖÖ TELLIJA:
SR PIPE OÜ
REG. 14416709

TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:
04.03.2025

Projekteeris | Tanel Rugam | /allkirjastatud digitaalselt/
Vastutav isik | Tanel Rugam | /allkirjastatud digitaalselt/

Aadress:
Katla tn 3; Mõisa; Nooruse tänav L1; Nooruse tänav L2; Soojuse; Veteranide park;
15 Tallinn-Rapla-Türi tee,
Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond

JOONISE NR: 6-01
TÖÖ NR: 25001
MÕÕTKAVA: 1:500
STAADIUM: Põhiprojekt