

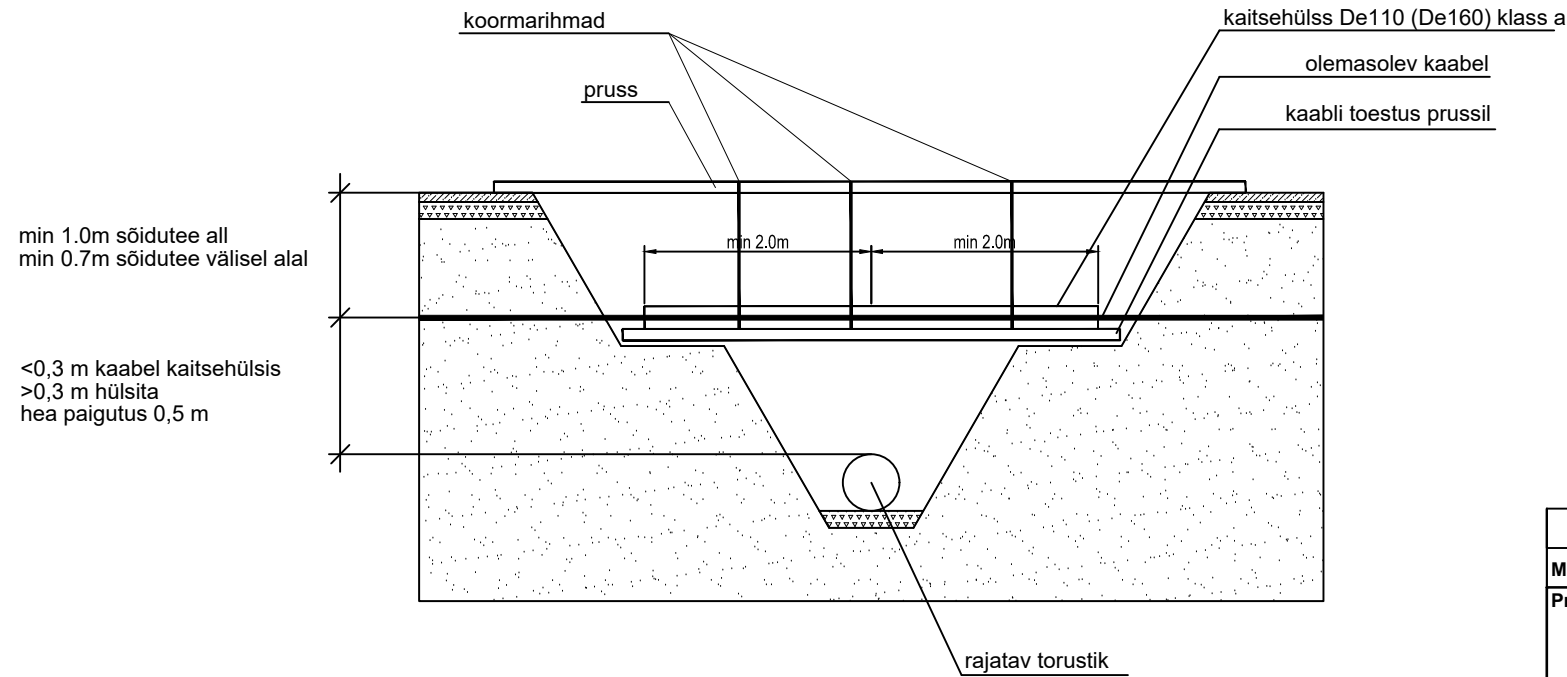


Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

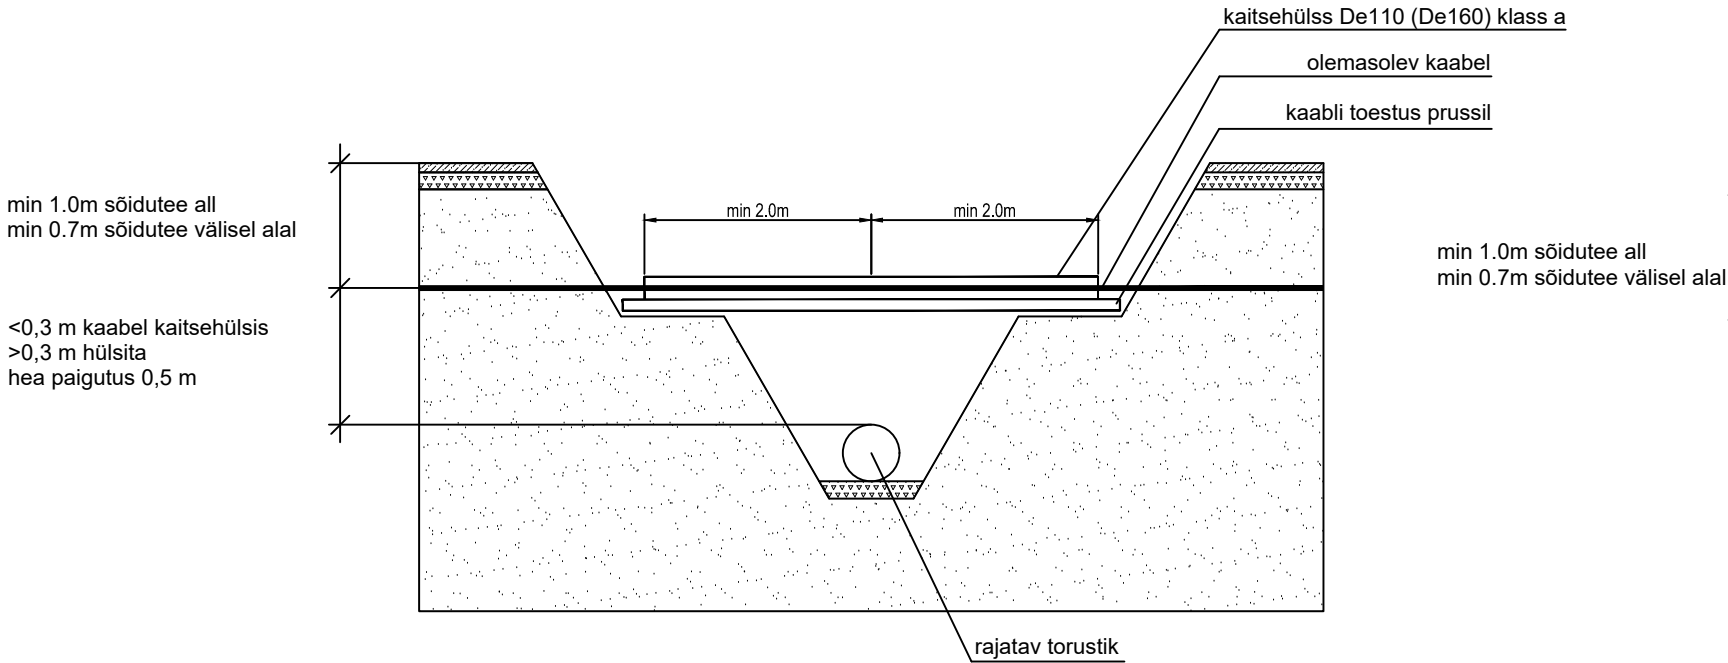

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

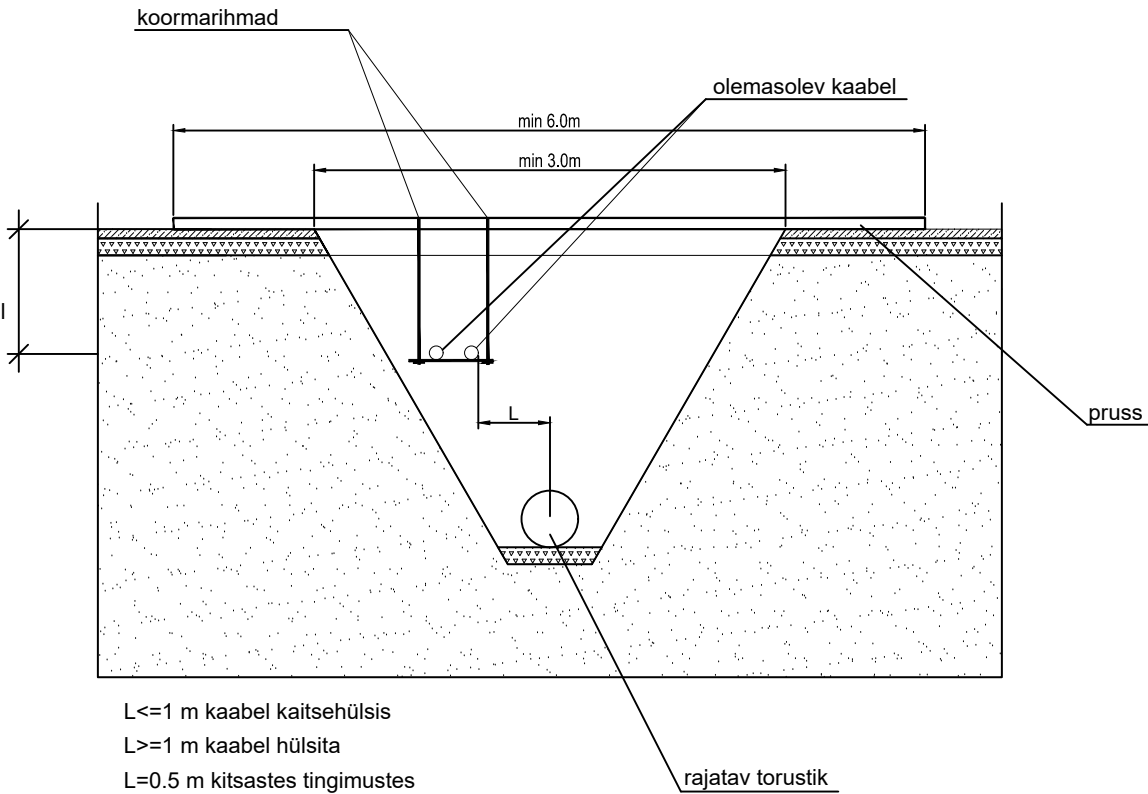

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekeerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320		Tellija: Emajõe veevõrk AS		Töö nr: 2025-009	Kuupäev: 06.06 2025	Stadium: TP
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine				VK-5-02	2	2
Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Kaablite toestamine		Mõõtkava:	
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/				
Kontrollis:	J.Ritso	/digiallkiri/				
Projekteeris:						