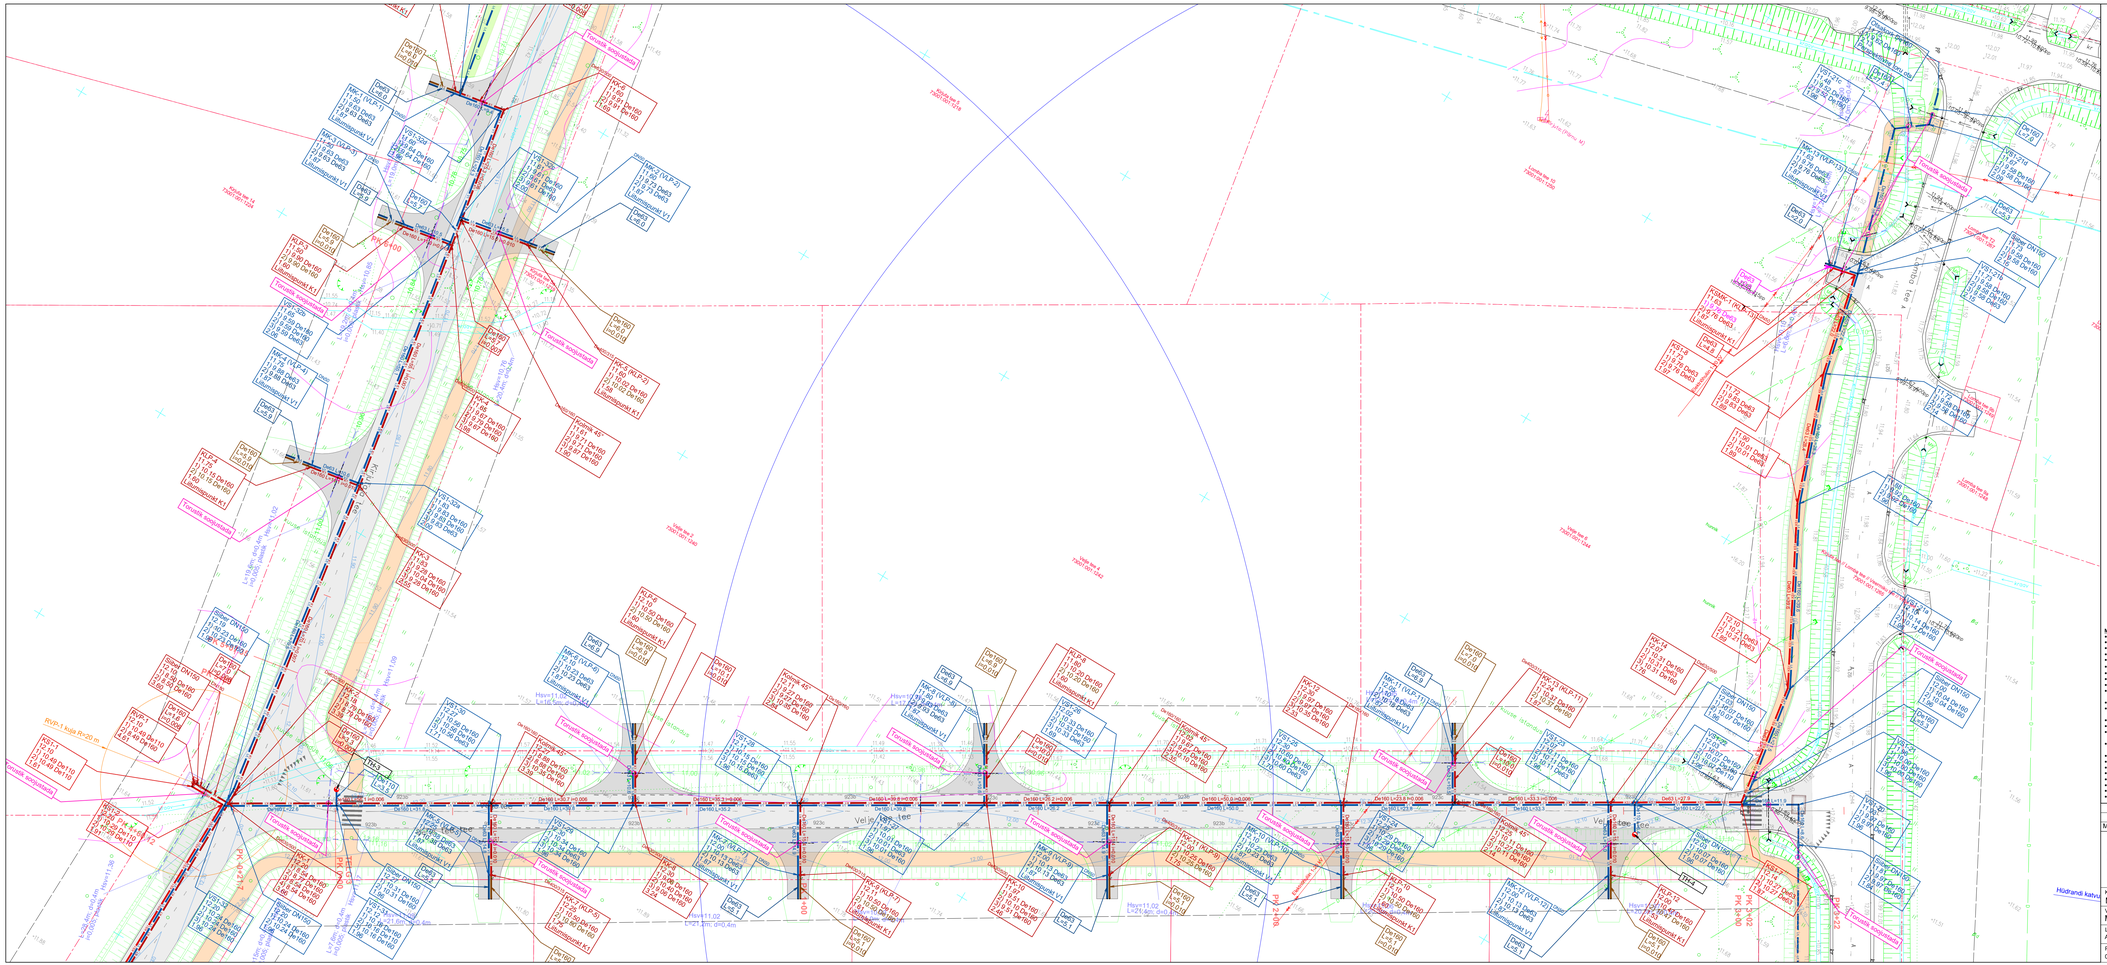

Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):

VSY-X 00.00 1100.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru põhja kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
MK-X 00.00 1100.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku maakraani tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru põhja kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
dXX 0.00	Proj. veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
dXX 0.00	Proj. kinnitud veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
DKJ-X 00.00 1100.00 DeXX 2200.00 DeXX 3300.00 DeXX 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni kaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1.toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2.toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt 3.toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt kaevu sügavus (m)
dXX L=0.0 H=0.000	Proj. kanalitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru langi
dXX L=0.0 H=0.000	Proj. kinnitu kanalitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru langi
RVP-X 00.00 1100.00 DeXX 2200.00 DeXX 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni reoveepumpla tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1.toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2.toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt pumpla sügavus (m)
KS1-X 00.00 1100.00 DeXX 0.00	Proj. survetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus survetoru põhja ja läbimõõt toru sügavus (m)
dXX 0.00	Proj. survekanalitoru läbimõõt toru pikkus (m)
KSMK-X 00.00 1100.00 DeXX 0.00	Proj. survekanalisatsiooni maakraani tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru põhja kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
VJ1	Proj. ühisveetorustik
KJ1	Proj. survetine ühiskanalisatsioonitorustik
KJ1	Proj. survetine ühiskanalisatsioonitorustik
KJ1	Proj. kinnitu veetorustik
KJ1	Proj. survetine ühiskanalisatsioonitorustik
X	Proj. ühiskanalisatsioonikaev
	Proj. ühisveetorustiku maakraan
	Proj. veetorustiku sõber
	Proj. reoveepumpla
	Proj. survetorustiku muhvistatega sõber
	Proj. pumpla elektri-automaatika kilp
	Reoveepumpla kuja R=20 m
	Proj. maa-aluse/maa-pealne tuletõrjehüdrant
	Tuletõrjehüdrandi kahtuvala R=200 m
X X X X X	Likvideeritav/kavandatud kõnnitee/tänav torustik
XX	Likvideeritav või kasutusest välja jäev objekt
	Proj. torustik kinnisel maatasil
	Taastatav haljastik
	Taastatav asfaltkatega sõidutee
	Proj. puurmiskaeviku piirjoon

MÄRKUSED:

- Kõikesse joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
- Kõik mõõtmed on millimeetrites, kui pole teisiti märgitud.
- Ehitus- montaažitöötele tegemisel järgida kehtivaid norme, valmistajatehase juhiseid, olemasolevate võrkude valdaja tingimusi.
- **Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plastitorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plastorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 2013.**
- Joonis on Sweksakirja ja selle lisade lahutamatu osa.
- Topo-geodeetilise alusplaan on koostatud Pärnu Maamõõdubüroistus OÜ poolt, töö nr TM-108/24, 2024 a.
- Teede-ehitusliku aluspluaanina on kasutatud Ehitera OÜ poolt koostatud asendiplaani, töö nr 1608RT24, 2024 a.
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteeritud torustikud on ehitatud kaevikuga, lõhkeluba selle käskiri.
- Tehnovõrkude olemasolul tuleb enne ehitustööde algust taotleda ehitusloa/nõusoleku luba ehitusalasse jäävate tehnovõrkude valdajatelt. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate tehnovõrgvaldajate kooskõlastuse tingimusi.
- Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
- Tagada olemasoleva tänavaservetorustiku säilimine ja olemasolevate tarbijate veega varustamine. Ehituse käigus veetorustiku vigastamisel tuleb nähra ette selle taastamine, vajadusel mõjutsimine ja ajutise ehituseagse veetoru paigaldus. Olemasoleva veetorustiku avalehti, läbimõõt, materjal ja paigaldusaegsus täpsustada ehituse käigus lahtikaevamisel.
- Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustike paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,3 m (mõõdetuna toru põhjast), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Projekteeritud survetorustikud mägistada spetsiaalse signaallindiga. Signaallindi paigaldamisel tuleb arvestada, et see ei tohi puutuda vastu teravaid esemeid.
- Olemasolevate rajatiste asukohti, pakkumuslaguna tuleb kindlasti määrata ajutiste kaevamistööde algusel. Vajaduse tuleb projekti sisse viia muudatused või ehitada vastavalt täpsustatud andmetele tagades nõuetekohased vahekaugused olemasolevatest rajatistest (EVS 843:2016 - Linnatänavad).
- Olemasolevad kaevukaugid, kaped tõstta/langetada projektiga ettenähtud tasapinda. Kaevude ja kaped, kaevu teleskoobid, mida pole võimalik nisama reguleerida, tuleb välja vahetada uute vastu. Olemasolevate kaevude ja kapede, spindlipikenduste, kaevu kaante seisukord täpsustada
- Torustikel on antud toru põhja kõrgusmärk.
- Torude pikkused on antud mõõtmiss. Torude pikkused on antud kanvutatima teljest kaevuvõlmne teljeni ühendustestatile pikkusi arvestamata.
- Projekteeritud torustikud on maakraanid tuua telestsoopi maapinnast kõrgusele H=1,5 cm.
- Projekteeritud sõlmid ja maakraanid tuua telestsoopi spindlipikendusega maapinnast kõrgusele.
- Projekteeritud survetorustikud mägistada spetsiaalse signaallindiga.
- Projekteeritud kanalisatsioonini- ja veetorustiku rajatised tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalse kaitstud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
- PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalsest lubatust painderaadiuse hoidest või kasutada vastavaid PE-poognaid.
- Muudatuste asenemine konal tuleb eelteist teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

AQUARE EEP004288	Tellija: Tori Vallavalitsus AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Ehitajate tee 110 Tallinn, Harjumaa Tel +372 5801 0491 aquare@aquare.ee
Koostas: Marko Raid	Töö nimetus: Sauga Tehnopargi veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud
Vastutav pädev isik: Marko Raid	Joonise nimetus: Veevarustuse ja kanalisatsioonni asendiplaan nr 3
Lähtefaili nimetus: AQ24201_PP_vO1_Sauga-Tehnopark-VKV.dwg	Objekti aadress(id): Kõiksamaa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Projekti koostamise kuupäev: 07.01.2025	Väljatrükkimise kuupäev: 30.01.2025

Töö nr	Staadium	Joonise nr	Mõõtkava
AQ24201	PP	VKV-4-03	1:500