



Haljasala taastamise lõige

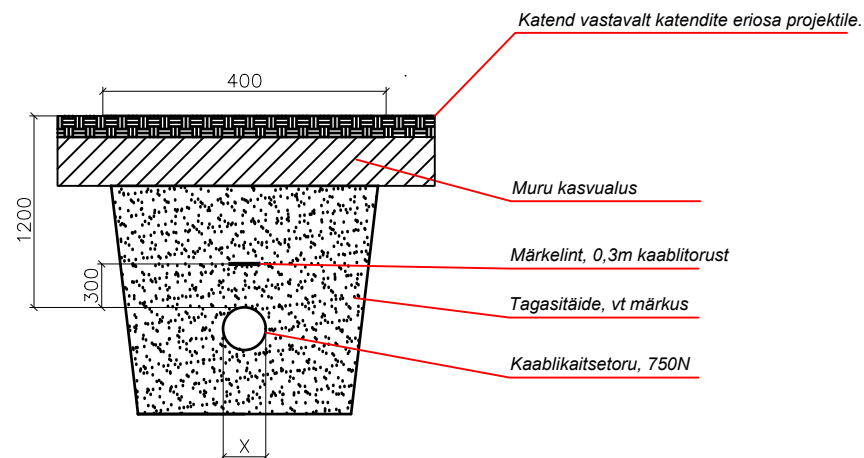

Sõidutee taastamise lõige

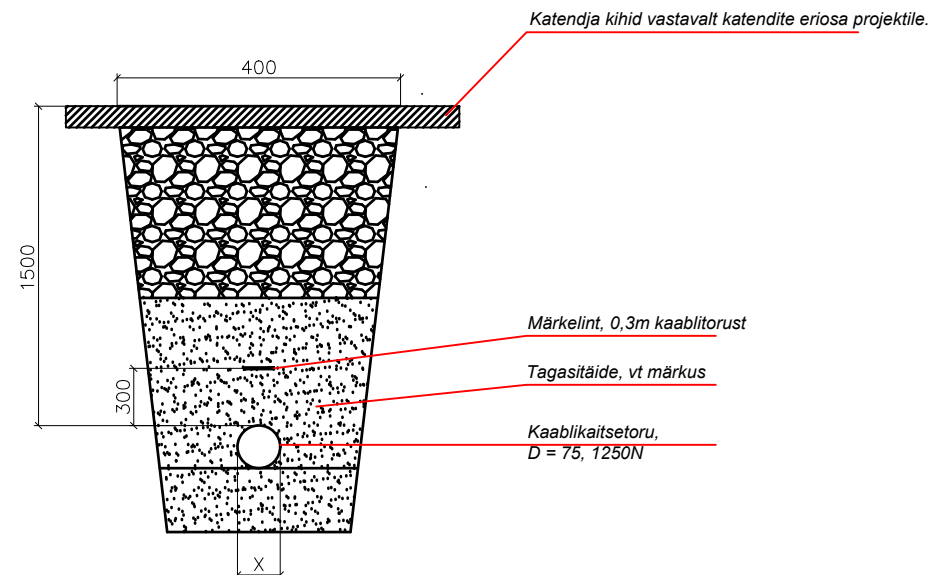

- Teemaa alal on kaablite ja kaablikaitsetorude paigaldussügavus ja nõutud kaablitorude tugevused järgmine:
1,5 m sõidutee ja teekattega alade all ning kuni 1m kaugusele teemulde nõlvast, kaablitorud 1250N
1,2 m haljastusega aladel ning kaugemal kui 1m teemulde nõlvast, kaablitorud 750N.
- Kaablikaitsetorude läbimõõd on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.
- Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmakerkekindlad ning kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp

 Insenerimaailm Insenerimaailm OÜ Reg nr: 12309300 MTR: Elektritööd TEL001963 Projekteerimine EEP003559 Ehituse 7/1-2.Jüri alevik, Harjumaa www.insenerimaailm.eu info@insenerimaailm.eu	Töö nimetus: Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Sidepaigaldise eriosa.		Objekti aadress: Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa			
	Tellijä: Maasaadused OÜ	Projekteeris: Vahur Sibrits		Kinnitas: Vahur Sibrits		
	Joonise nimetus: KAEVIKU TAGASITÄITE PÕHIMÕTTELINE SKEEM					
	Töö number: 220801	Projekti osa: ENV	Staadium: PP	Kuupäev: 10.11.2022	Joonis: 7-01	Leht: 1/1