


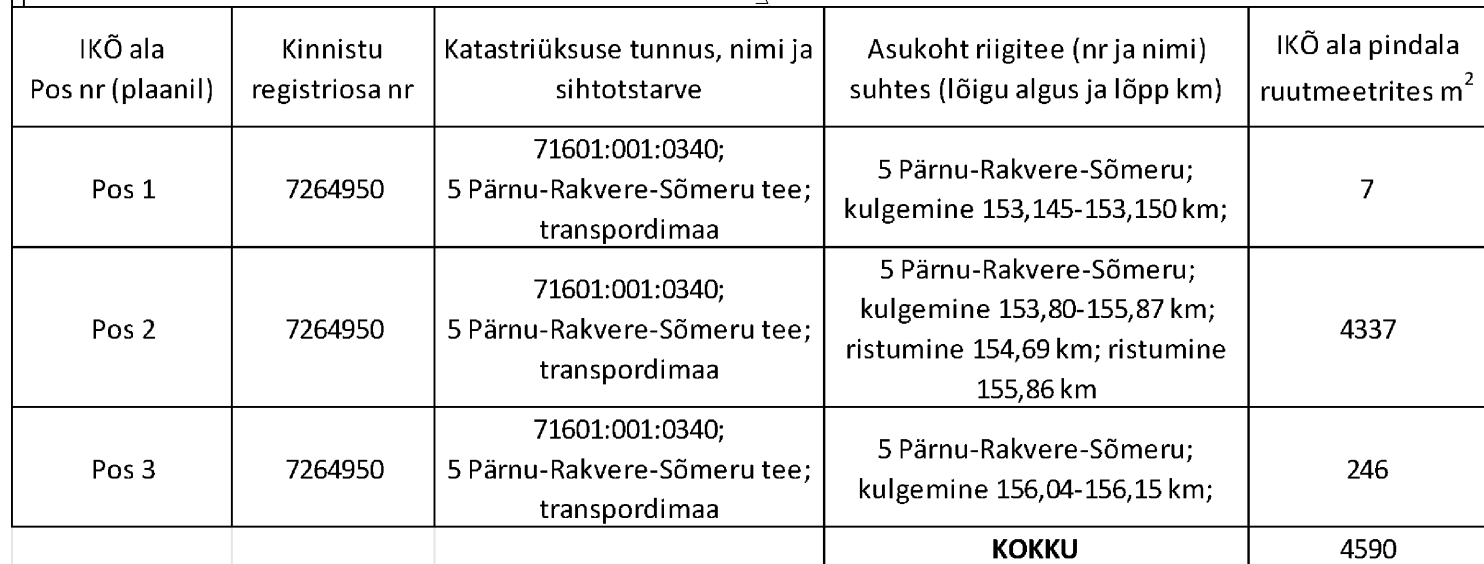


Tingmärgid

	Kasutusala
	Proj. 20 kV kaabel
	Katastriüksuse piir

Kaitsevööndid:

- 20 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist



Stromtec OÜ töö nr 22-60 II1761 Kadrina-1013 investeering
Koostas: Martin Bluum