



TINGMÄRGID:

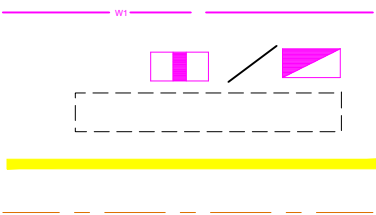

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp/liitumiskilp
- Projekteeritud kaevik
- Projekteeritud kinnine läbimine - puurimine
- Kinnistu piir

MÄRKUSED:

- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 458441.
- Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
- Kaabli trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
- Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LR9201-2 Elektriline skeem.

Projekt:		Ida-Virumaa, Alutaguse vald Kuru küla Järvepõllu elektriliitumine		Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		Asendiplaan		Töö nr:		LE0126	
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div>		Projekteeris	Erki Pääro	Joonise nr:		LE0126-1	
		Kontrollis	Priit Mürsepp	Möötkava:	1:1000	Leht	Lehti
				Stadium:	TP	1	1